



Manual de instalación, utilización y mantenimiento

Depósito solar de agua caliente sanitaria

AS 150-1E / AS 200...500-2E

Estimado/a cliente:

Gracias por adquirir este aparato.

Lea con atención este manual antes de usar el producto y guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo más tarde. Para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, recomendamos realizar una revisión y un mantenimiento periódicos. Nuestro servicio posventa y de mantenimiento pueden prestarle asistencia para ello.

Esperamos que disfrute de un funcionamiento impecable del producto durante años.

Índice

1	Seguridad	5
1.1	Seguridad	5
1.2	Recomendaciones	6
1.3	Responsabilidades	7
1.3.1	Responsabilidad del fabricante	7
1.3.2	Responsabilidad del instalador	8
1.3.3	Responsabilidad del usuario	8
2	Acerca de este manual	9
2.1	Símbolos utilizados	9
2.1.1	Símbolos utilizados en el manual	9
2.1.2	Símbolos utilizados en el equipo	9
2.2	Abreviaturas	9
2.3	Homologaciones	9
2.3.1	Directivas	9
3	Descripción del producto	11
3.1	Descripción general	11
3.2	Componentes principales	11
3.3	Características técnicas	12
4	Instalación	14
4.1	Normas de la instalación	14
4.2	Lista de bultos	14
4.2.1	Componentes suministrados	14
4.2.2	Accesorios y opciones	14
4.3	Elección del emplazamiento	14
4.3.1	Placa de características	14
4.3.2	Ubicación del aparato	15
4.3.3	Dimensiones principales	15
4.4	Colocación del aparato	17
4.5	Nivelación del acumulador de agua caliente sanitaria	17
4.6	Instalación de las sondas de temperatura	18
4.7	Ajustar el enchufe de 1"1/2 (solo de AS 200–2E a AS 500–2E)	18
4.8	Instalación del calentador de inmersión (opcional, solo de AS 200–2E a AS 500–2E)	19
4.9	Conexiones hidráulicas	19
4.9.1	Circuito primario de calefacción	19
4.9.2	Conexión del acumulador al circuito de agua sanitaria (circuito secundario)	19
4.10	Llenado del acumulador de agua caliente sanitaria	21
4.10.1	Calidad del agua sanitaria	21
4.11	Llenado del circuito solar primario	22
4.12	Llenado del circuito de calefacción	22
5	Puesta en marcha	23
5.1	Lista de comprobación antes de la puesta en marcha	23
5.1.1	Acumulador de agua caliente sanitaria	23
5.1.2	Circuito primario solar	23
5.1.3	Circuito primario de calefacción	23
5.1.4	Conexión eléctrica	23
5.2	Procedimiento de puesta en servicio	23
5.2.1	Circuito primario solar	23
6	Mantenimiento	24
6.1	Directrices generales	24
6.2	Válvula o grupo de seguridad	24
6.3	Limpieza del envoltorio	24
6.4	Comprobación del ánodo de magnesio	24
6.4.1	Comprobar con el comprobador del ánodo	24
6.4.2	Inspección	25
6.5	Eliminación de incrustaciones	25
6.6	Desmontaje y montaje de los tapones de inspección	25
6.6.1	Quitar los tapones de inspección	25
6.6.2	Volver a colocar la trampilla de inspección	26
6.7	Inspección y mantenimiento del circuito solar	27

6.8	Ficha de mantenimiento	27
7	Eliminación y reciclaje	29
8	Apéndice	30
8.1	Información sobre las directivas de diseño ecológico y etiquetado energético	30
8.1.1	Información específica	30

1 Seguridad

1.1 Seguridad



Peligro

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o desprovistas de experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisados correctamente o si se les dan instrucciones para usar el aparato con total seguridad y han comprendido los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.



Atención

Vaciado del acumulador de agua caliente sanitaria:

1. Cortar la entrada de agua fría sanitaria.
2. Abrir un grifo de agua caliente de la instalación.
3. Abrir un grifo del grupo de seguridad.
4. El acumulador de agua caliente sanitaria estará vacío cuando deje de salir agua.



Advertencia

Dispositivo limitador de presión

- El dispositivo limitador de presión (grupo o válvula de seguridad) debe hacerse funcionar con regularidad para eliminar las incrustaciones depositadas y para que no se bloquee.
 - Debe instalarse un dispositivo limitador de presión en un tubo de evacuación.
 - Puesto que por el tubo de evacuación puede salir agua, el tubo debe mantenerse abierto al aire en un cuarto protegido de las heladas y con una pendiente descendente continua.
- Para determinar el tipo, las especificaciones y la conexión del dispositivo limitador de presión, consultar el capítulo "Conexión del acumulador de agua caliente sanitaria a la red de agua potable" del Manual de instalación y mantenimiento del acumulador de agua caliente sanitaria.



Importante

El manual de usuario, instalación y mantenimiento también se puede encontrar en nuestro sitio web.



Atención

Conforme a las normas de instalación vigentes en el país, en los tubos fijos debe poder instalarse un sistema de desconexión.



Atención

Si el aparato viene con un cable de alimentación que resulte estar dañado, debe cambiarlo el fabricante, su servicio posventa o personas con una cualificación similar para evitar cualquier peligro.



Advertencia

Respetar la presión mínima de entrada del agua para garantizar el correcto funcionamiento del aparato (consultar el capítulo «Especificaciones técnicas»).



Advertencia

Cortar la alimentación del aparato antes de cualquier intervención.

1.2 Recomendaciones



Atención

No dejar el aparato sin mantenimiento. Para garantizar el buen funcionamiento del aparato es necesario efectuar un mantenimiento regular.



Advertencia

Solo las personas cualificadas están autorizadas a montar, instalar y efectuar trabajos de mantenimiento en la instalación.



Advertencia

- El agua de calefacción y la mezcla de agua-propilenglicol no deben entrar en contacto con el agua caliente sanitaria.
- El agua caliente sanitaria no debe circular por un intercambiador.
- Las instalaciones solares se pueden proteger de los rayos, y deben estar conectadas a tierra o a una conexión equipotencial.

Para poder disfrutar de una cobertura ampliada de garantía, es imprescindible que el aparato no haya sufrido ninguna modificación. No quitar las tapas salvo para los trabajos de mantenimiento y reparación, y volver a colocarlas en su sitio una vez concluidos dichos trabajos.

Pegatinas de advertencias

No se deben quitar ni cubrir nunca las instrucciones y advertencias adheridas al aparato, y deben ser legibles durante toda la vida del mismo. Reemplazar inmediatamente las pegatinas de instrucciones y advertencias estropeadas o ilegibles.



Advertencia

No apagar nunca la regulación solar, ni siquiera durante ausencias prolongadas. La regulación protege la instalación frente al sobrecalentamiento cuando está en funcionamiento durante el verano.



Advertencia

No modificar los parámetros de la regulación sin saber perfectamente cómo funciona.

En caso de ausencia prolongada, se recomienda bajar la temperatura de consigna del acumulador de ACS solar hasta los 45 °C. Durante los periodos de estancia, la consigna debe estar ajustada en 60 °C.

1.3 Responsabilidades

1.3.1 Responsabilidad del fabricante

Nuestros productos se fabrican cumpliendo los requisitos de diversas Directivas aplicables. Por consiguiente, se entregan con el marcado CE y todos los documentos necesarios. En aras de la calidad de nuestros productos, nos esforzamos constantemente por mejorarlos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones que figuran en este documento.

Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante en los siguientes casos:

- No respetar las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
- No respetar las instrucciones de uso del aparato.
- Mantenimiento insuficiente o inadecuado del aparato.

1.3.2 Responsabilidad del instalador

El instalador es el responsable de la instalación y de la primera puesta en servicio del aparato. El instalador deberá respetar las siguientes instrucciones:

- Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- Instalar el aparato de conformidad con la legislación y las normas vigentes.
- Efectuar la primera puesta en servicio y las comprobaciones necesarias.
- Explicar la instalación al usuario.
- Si el aparato necesita mantenimiento, advertir al usuario de la obligación de revisarlo y mantenerlo en buen estado de funcionamiento.
- Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

1.3.3 Responsabilidad del usuario

Para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema, el usuario debe respetar las siguientes instrucciones:

- Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- Recurrir a profesionales cualificados para hacer la instalación y efectuar la primera puesta en servicio.
- Pedir al instalador que le explique cómo funciona la instalación.
- Encargar los trabajos de revisión y mantenimiento necesarios a un técnico autorizado.
- Conservar los manuales en buen estado en un lugar próximo al aparato.

2 Acerca de este manual

2.1 Símbolos utilizados

2.1.1 Símbolos utilizados en el manual

En este manual se emplean distintos niveles de peligro para llamar la atención sobre ciertas instrucciones especiales. El objetivo de ello es mejorar la seguridad del usuario, prevenir posibles problemas y garantizar el buen funcionamiento del aparato.



Peligro

Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar lesiones graves.



Peligro de electrocución

Riesgo de descarga eléctrica.



Advertencia

Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar lesiones leves.



Atención

Riesgo de daños materiales



Importante

Señala una información importante.



Consejo

Remite a otros manuales u otras páginas de este manual.

2.1.2 Símbolos utilizados en el equipo

- 1 Leer atentamente los manuales de instrucciones facilitados antes de la instalación y puesta en servicio del aparato.
- 2 Eliminar los productos usados utilizando un sistema de recuperación y reciclaje apropiado.

Fig.1



1



2

MW-6000691-1

2.2 Abreviaturas

- **CFC**: Clorofluorocarbono
- **ACS** : Agua caliente sanitaria

2.3 Homologaciones

2.3.1 Directivas

Este producto cumple los requisitos de las siguientes normas y directivas europeas:

- Directiva 2014/68/UE relativa a los equipos a presión
- Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión
Patrón genérico: ES 60335-1
Normativa específica: EN 60335-2-21
- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
Normas genéricas: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Normas pertinentes: EN 55014-1, EN 55014-2

Este producto cumple los requisitos de la directiva europea 2009/125/CE relativa al diseño ecológico de los productos relacionados con la energía.

Además de los requisitos y directrices legales, también se deben seguir las directrices suplementarias incluidas en este manual.

Los suplementos o las posteriores regulaciones y directrices que tengan validez en el momento de la instalación se aplicarán a todas las regulaciones y directrices especificadas en este manual.

3 Descripción del producto

3.1 Descripción general

Los acumuladores de agua caliente sanitaria AS 150-1E / AS 200...500-2E se conectan a los colectores solares a través de una estación solar.

Los acumuladores de agua caliente sanitaria AS 150-1E se deben conectar a un suministro de respaldo externo (caldera combinada, calentador de agua eléctrico, etc.).


Los acumuladores de agua caliente sanitaria AS 200-2E para AS 500-2E pueden utilizar como respaldo una caldera, una bomba de calor o un calentador de inmersión.

Componentes principales:

- Los depósitos son de acero de alta calidad y el interior está recubierto de un esmalte vitrificado, calentado a 850 °C, de calidad alimentaria, que protege al depósito de la corrosión.
- Los intercambiadores de calor soldados al depósito están hechos de tubo liso con la superficie externa esmaltada, que es la que entra en contacto con el agua potable.
- El aparato está aislado con espuma de poliuretano sin clorofluorocarburos (CFC), lo que permite reducir al máximo las pérdidas de calor.
- El envoltorio exterior está hecho de ABS.
- Los depósitos están protegidos contra la corrosión por uno o varios ánodos de magnesio.
- Un comprobador de ánodos permite comprobar el desgaste de los ánodos de magnesio.


3.2 Componentes principales

Fig.2 AS 150-1E

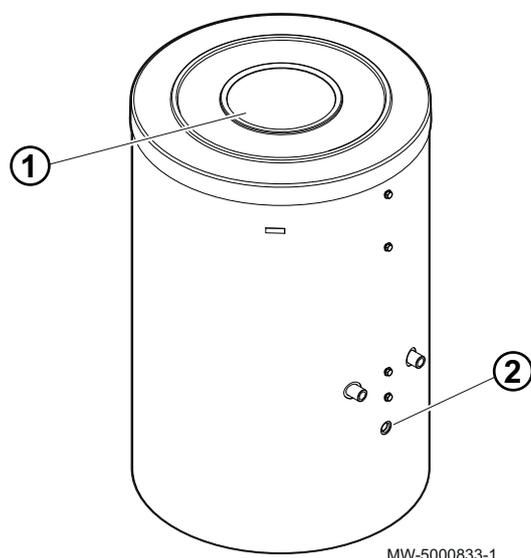

- 1 Tapón de inspección superior
- 2 Emplazamiento de la sonda solar

Fig.3 AS 300-2E

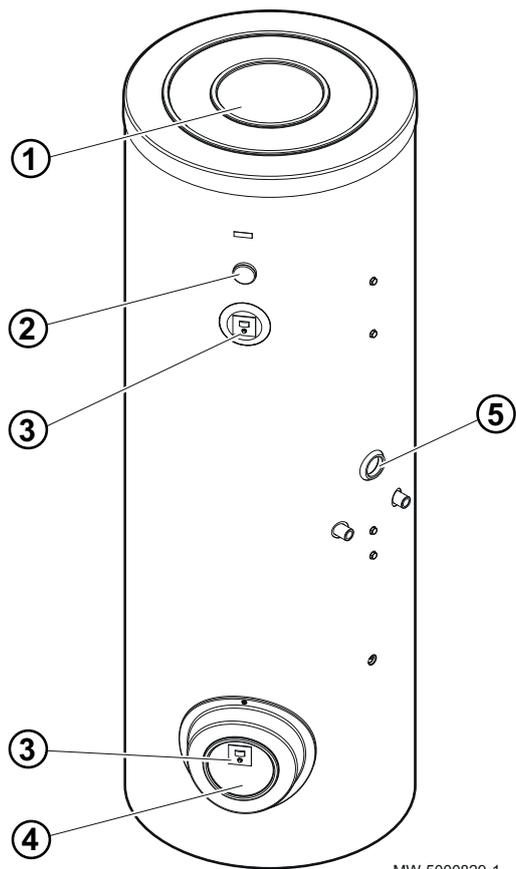

- 1 Tapón de inspección superior
- 2 Termómetro
- 3 Comprobador del ánodo
- 4 Trampilla de inspección lateral
- 5 Apoyo eléctrico (opcional)

**Importante**

Si el apoyo eléctrico (opcional) no viene incluido en el equipo, añadir un tapón de 1 1/2" y su junta (no incluida) para cerrar el orificio.

3.3 Características técnicas

Tab.1

	Unidad	AS 150-1E	AS 200-2E	AS 300-2E	AS 400-2E	AS 500-2E
Circuito primario: Intercambiador solar						
Temperatura máxima de servicio	°C	110	110	110	110	110
Presión máxima de servicio	MPa (bar)	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)
Capacidad del intercambiador	litros	4,5	8,1	10,1	12,1	12,8
Superficie de intercambio	m ²	0,67	1,2	1,5	1,8	1,9
Circuito primario: Intercambiador de respaldo						
Temperatura máxima de servicio	°C	-	110	110	110	110
Presión máxima de servicio	MPa (bar)	-	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)
Capacidad del intercambiador	litros	-	5,1	6,7	6,7	5,1
Superficie de intercambio	m ²	-	0,76	1	1	0,76
Caída de presión en 2 m ³ /h	kPa	-	4	5	5	4
Circuito secundario (agua sanitaria)						
Temperatura máxima de servicio	°C	95	95	95	95	95
Presión máxima de servicio	MPa (bar)	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)	1,0 (10)
Capacidad de agua	litros	145	225	300	400	500
Peso						
Peso del embalaje - Bult del acumulador	kg	68	106	129	156	184
Rendimiento del circuito primario: Intercambiador de respaldo						
Intercambio en salida ⁽¹⁾	kW	-	24	30	30	24

	Unidad	AS 150-1E	AS 200-2E	AS 300-2E	AS 400-2E	AS 500-2E
Rendimiento						
Caudal ($\Delta T = 35\text{ °C}$) ⁽¹⁾	litros/h	-	590	740	740	590
Capacidad de extracción en 10 minutos ($\Delta T = 30\text{ °C}$) ⁽²⁾	Litros/10 min	-	150	210	270	305
Pérdida de calor en modo de espera ($\Delta T = 45\text{ K}$)	kWh/24h	1,40	1,80	2,20	2,60	2,08
(1) Temperatura primaria: 80 °C - Entrada de agua fría sanitaria: 10 °C - Salida de agua caliente sanitaria: 45 °C - Temperatura primario: 2 m ³ /h						
(2) Temperatura primaria: 80 °C - Entrada de agua fría sanitaria: 10 °C - Salida de agua caliente sanitaria: 40 °C - Depósito de agua caliente sanitaria: 65 °C						

Tab.2 Parámetros técnicos para depósito de agua caliente

Nombre del producto		Unidad	AS 150-1E	AS 200-2E	AS 300-2E	AS 400-2E	AS 500-2E
Capacidad	V	litros	145	225	300	400	500
Pérdida constante	S	W	58	75	92	108	87

4 Instalación

4.1 Normas de la instalación



Importante

Conforme a la reglamentación local y nacional vigente, solo un profesional cualificado está facultado para instalar el acumulador de agua caliente sanitaria.



Peligro

Temperatura límite en las tomas de agua: la temperatura máxima del agua caliente sanitaria en los puntos de toma está sujeta a normativas específicas, que varían en función del país, con el fin de proteger a los consumidores. Al instalar el aparato deben respetarse estas normativas locales específicas.

Francia:



Atención

La instalación debe cumplir todas y cada una de las disposiciones de las normas (DTU, EN y otras) relativas a los trabajos e intervenciones en viviendas individuales, bloques de apartamentos y otras edificaciones.

4.2 Lista de bultos

4.2.1 Componentes suministrados

La entrega incluye:

- Un depósito de agua caliente sanitaria.
- Un manual de instalación, utilización y mantenimiento.

4.2.2 Accesorios y opciones

En nuestro catálogo se facilita una lista detallada de los accesorios y opciones.

4.3 Elección del emplazamiento


4.3.1 Placa de características

La placa de características debe estar accesible en todo momento.

La placa de características permite identificar al producto y proporciona la siguiente información:

- Tipo de depósito de agua caliente sanitaria.
- Fecha de fabricación (año - semana).
- Número de serie.

Fig.4

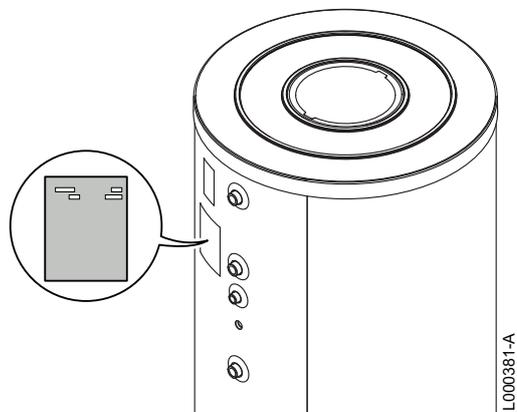

4.3.2 Ubicación del aparato



Atención

Instalar el aparato en una estancia protegida de las heladas.

1. Instalar el aparato lo más cerca posible de las tomas para reducir al mínimo las pérdidas de energía por las tuberías.
2. Colocar el aparato sobre un zócalo para facilitar la limpieza de la zona.
3. Instalar el aparato sobre una estructura sólida y estable que pueda soportar el peso.

4.3.3 Dimensiones principales

■ Leyenda

Tab.3

1	Salida de agua caliente sanitaria G1"
2	Retorno de agua caliente sanitaria G $\frac{3}{4}$ "
3	Entrada del intercambiador G1"
4	Sonda de agua caliente sanitaria
5	Salida del intercambiador G1"
6	Entrada de agua fría sanitaria y orificio de vaciado G1"
7	Entrada del intercambiador solar G3/4"
8	Salida del intercambiador solar G3/4"
9	Emplazamiento de la sonda solar



Atención


G: Rosca con acabado cilíndrico, estanqueidad con junta plana

Tab.4

	AS 150-1E	AS 200-2E	AS 300-2E	AS 400-2E	AS 500-2E
A	70,5	70,5	70,5	66	71
B	-	912	1127	992	1133
C	-	1092	1397	1217	1358
D	-	1182	1487	1307	1448
E	870	1323,5	1694	1558	1666
F	980	1422,5	1795,5	1672	1812
G (Ø)	605	605	605	705	805
K	450	682	862	812	948


■ AS 150-1E

Fig.5

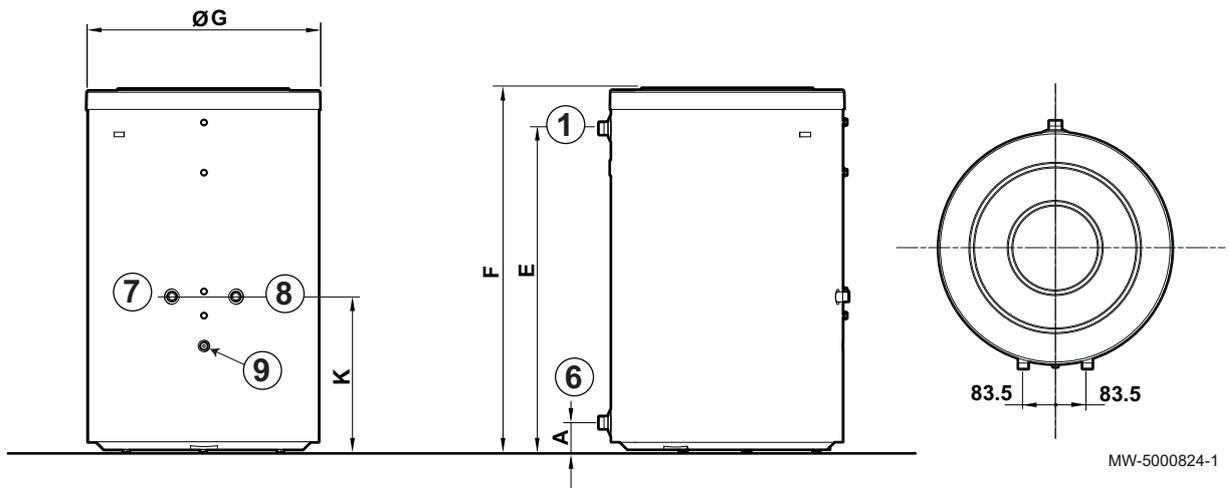


■ AS 200-2E - AS 300-2E

Fig.6

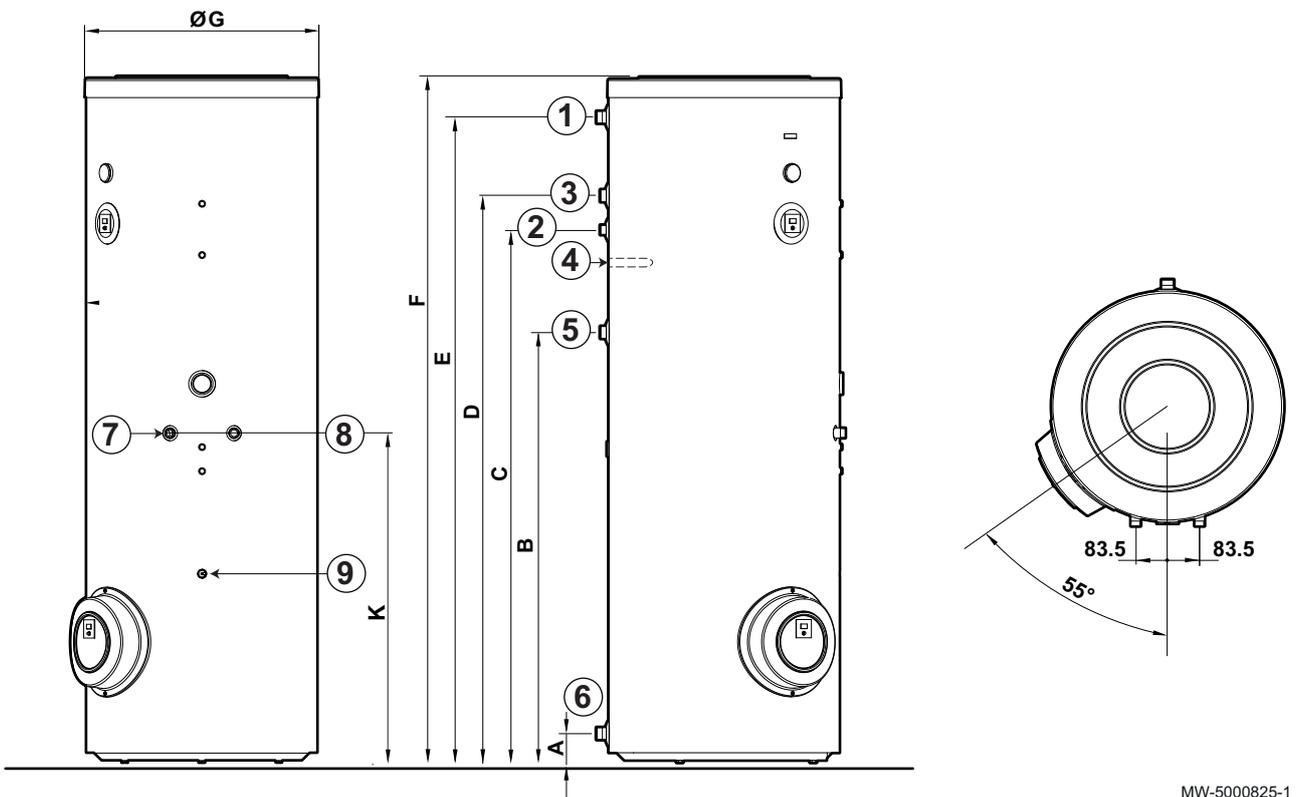

■ AS 400-2E - AS 500-2E

Fig.7

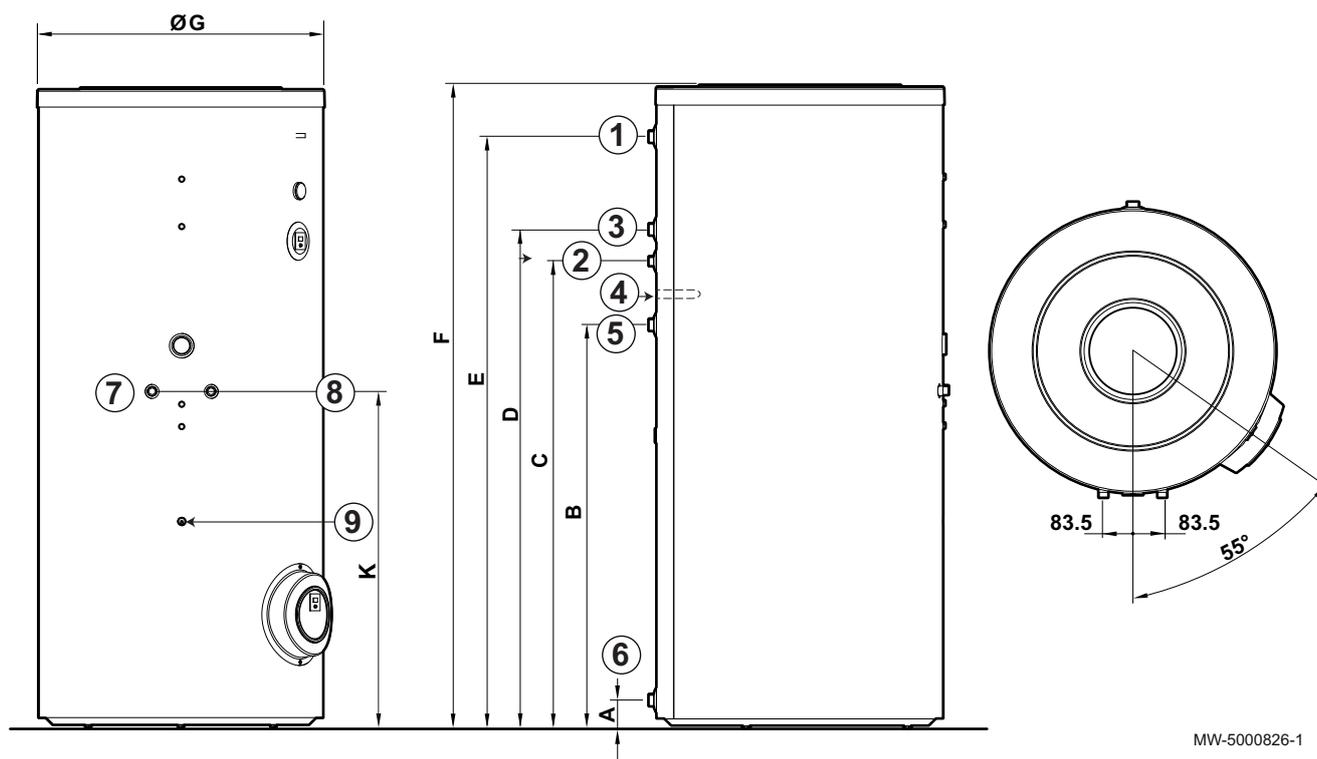


4.4 Colocación del aparato

**Atención**

- Tener en cuenta que hacen falta 2 personas.
- Manipular el aparato con guantes.

Fig.8

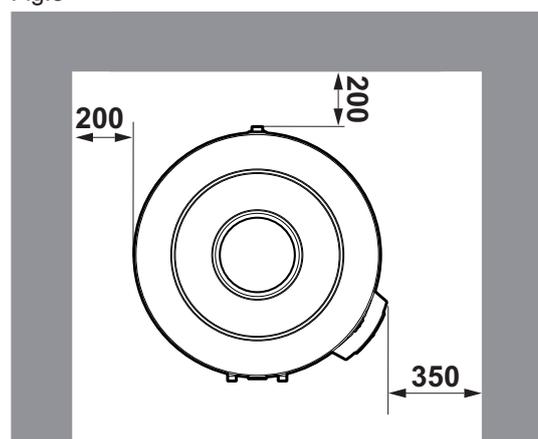


MW-5000828-1

1. Retirar el embalaje del módulo calentador pero sin bajarlo del palet de transporte.
2. Retirar el embalaje de protección.
3. Quitar los tres tornillos que sujetan el acumulador al palé.
4. Levantar el acumulador y colocarlo en su posición final respetando las distancias indicadas en el esquema.

4.5 Nivelación del acumulador de agua caliente sanitaria

El acumulador de agua caliente sanitaria se nivela con tres pies (incluidos en la bolsa) atornillados en la base del acumulador de agua caliente sanitaria.

Fig.9

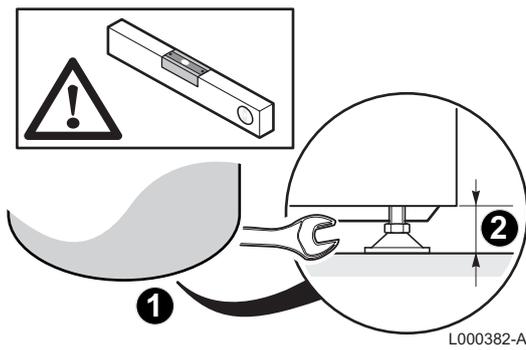

1. Atornillar los tres pies ajustables en la parte inferior del acumulador de agua caliente sanitaria.
2. Nivelar el aparato por medio de los pies ajustables.
 - Intervalo de ajuste: 10 mm.
 - Poner calzos metálicos debajo de los pies del acumulador si es necesario.




Atención

No poner calzos en los lados exteriores del acumulador de agua caliente sanitaria.

4.6 Instalación de las sondas de temperatura

Fig.10

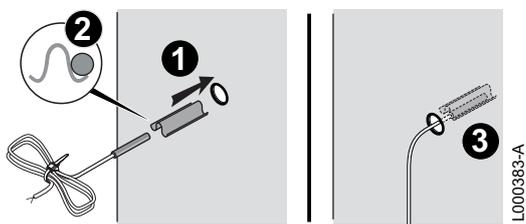

1. Colocar la sonda en la vaina mediante el separador.
- El separador de vaina viene incluido en la bolsa de la documentación.
2. Comprobar que las sondas están bien colocadas en la vaina.
3. Comprobar el montaje del separador de vaina.




Información relacionada

Dimensiones principales, página 15

4.7 Ajustar el enchufe de 1"1/2 (solo de AS 200–2E a AS 500–2E)

Fig.11

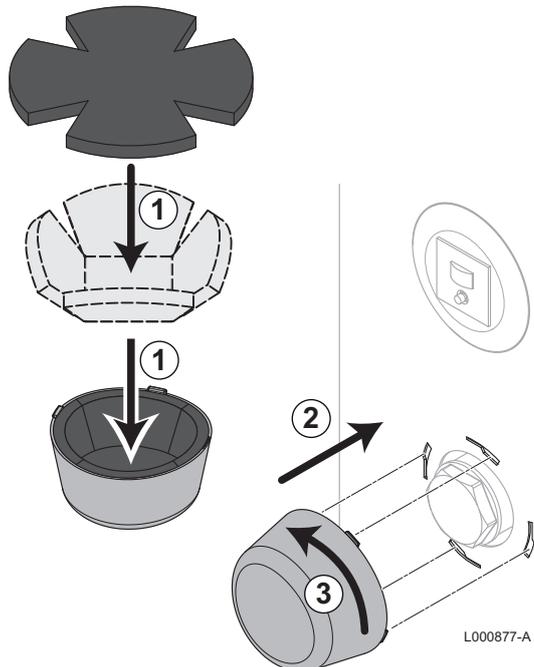

Importante


Si la opción de la resistencia de inmersión no está disponible:

- Se incluyen el capuchón y su aislante en la bolsa de accesorios.
- Se debe montar el tapón y junto con una nueva junta de 1 1/2" (no incluida) antes de usar el depósito de agua.

1. Introducir el aislante en el capuchón.
2. Colocar el capuchón en su sitio.
3. Girar el capuchón para cerrarlo.

4.8 Instalación del calentador de inmersión (opcional, solo de AS 200–2E a AS 500–2E)

Fig.12

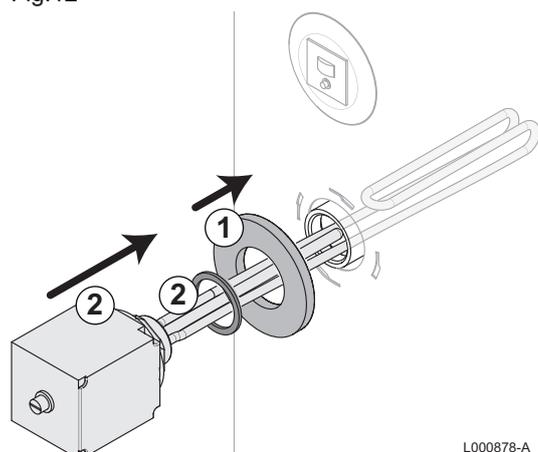

L000878-A

1. Fijar la arandela al conector de 1 1/2\".



Importante

La arandela se encuentra en la bolsa de accesorios.

2. Colocar la resistencia de inmersión en posición con una junta nueva.
3. Conectar el calentador de inmersión.



Consejo

Instrucciones del calentador de inmersión

4.9 Conexiones hidráulicas

4.9.1 Circuito primario de calefacción

Antes de conectarlo, lave el circuito primario para evacuar posibles partículas que podrían dañar algunos componentes (válvula de seguridad, bombas, válvulas, etc.)

1. Aislar hidráulicamente los circuitos primario y sanitario mediante llaves de paso para facilitar los trabajos de mantenimiento del acumulador. Estas válvulas permitirán efectuar el mantenimiento del acumulador y de sus elementos sin necesidad de vaciar toda la instalación.
2. Realice la instalación de acuerdo con la legislación y normativa aplicable.

4.9.2 Conexión del acumulador al circuito de agua sanitaria (circuito secundario)

Al efectuar la conexión es obligatorio respetar las normas y reglamentaciones locales correspondientes. Aislar las tuberías para reducir al máximo las pérdidas de calor.

■ Precauciones especiales

Antes de efectuar la conexión **enjuagar las tuberías de entrada de agua potable** para no introducir partículas metálicas o de otro tipo en la cuba del aparato.

■ Válvula de seguridad




Atención

Siguiendo las normas de seguridad, en la entrada de agua fría sanitaria del acumulador debe instalarse una válvula de seguridad calibrada a 7 bar (0,7 MPa).

- Integrar la válvula de seguridad en el circuito de agua fría.
- Instalar la válvula de seguridad cerca del acumulador ACS, en un lugar de fácil acceso.

Fig.13

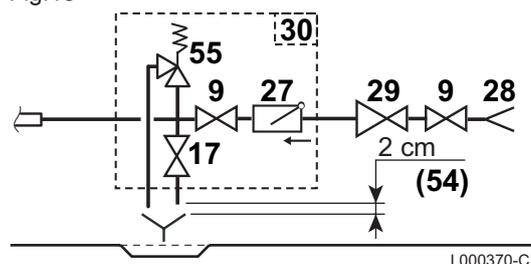

- 9 Válvula de aislamiento
- 17 Grifo de vaciado
- 27 Válvula antirretorno
- 28 Entrada de agua fría sanitaria
- 29 Reductor de presión
- 30 Grupo de seguridad
- 54 Extremo del tubo de evacuación libre y visible a unos 2 – 4 cm por encima del embudo de desagüe
- 55 Válvula de seguridad 0,7 MPa (7 bar)

■ Dimensionado

- El diámetro del grupo de seguridad y de su conexión al acumulador debe ser como mínimo igual al de la entrada de agua fría sanitaria del acumulador.
- Entre la válvula o el grupo de seguridad y el acumulador de agua caliente sanitaria no debe haber ningún sistema de seccionamiento.
- El tubo de evacuación de la válvula del grupo de seguridad no debe estar obstruido.

Para no obstruir la circulación del agua en caso de sobrepresión:

- El tubo de evacuación del grupo de seguridad debe tener una pendiente continua y suficientemente pronunciada.
- La sección del tubo de evacuación del grupo de seguridad debe ser como mínimo igual a la del orificio de salida del grupo de seguridad.

■ Válvulas de aislamiento

Aislar hidráulicamente los circuitos primario y sanitario mediante válvulas de seccionamiento para facilitar los trabajos de mantenimiento del acumulador ACS. Estas válvulas permitirán efectuar el mantenimiento del acumulador y de sus elementos sin necesidad de vaciar toda la instalación.

Estas válvulas también permiten aislar el acumulador al efectuar un control a presión de la estanqueidad de la instalación, si la presión de prueba es superior a la presión de servicio permitida para el acumulador.



Atención

Si la tubería de distribución es de cobre, intercalar un manguito hecho de acero, hierro fundido o cualquier otro material aislante entre la salida de agua caliente del acumulador y la tubería con objeto de evitar cualquier posible corrosión de la conexión.

■ Conexión del agua fría sanitaria

Conectar el suministro de agua fría siguiendo el esquema de la instalación hidráulica.

Los componentes utilizados para la conexión del suministro de agua fría deben cumplir las normas y reglamentos vigentes en el país en cuestión.

- Prever la instalación de un desagüe en la sala de calderas y un embudo-sifón para el grupo de seguridad.
- Prever la instalación de una válvula antirretorno en el circuito de agua fría sanitaria.

■ Reductor de presión

Si la presión de alimentación sobrepasa el 80% de la calibración de la válvula o grupo de seguridad (p. ej., 0,55 MPa/5,5 bar para un grupo de seguridad calibrado a 0,7 MPa (7 bar); debe instalarse un reductor de presión antes del aparato.

Instalar el reductor de presión después del contador de agua para tener la misma presión en todos los conductos de la instalación.

■ Recirculación de agua caliente sanitaria

Para garantizar la disponibilidad de agua caliente nada más abrir los grifos, se puede instalar un bucle de circulación entre las tomas de agua y las tuberías de recirculación del acumulador de agua caliente sanitaria. En este bucle debe instalarse una válvula antirretorno.

Controlar el bucle de circulación de agua caliente sanitaria a través de la regulación de la caldera o mediante un programador horario adicional para optimizar el consumo de energía.

■ Medidas para evitar el retroceso del agua caliente

Prever la instalación de una válvula antirretorno en el circuito de agua fría sanitaria.

4.10 Llenado del acumulador de agua caliente sanitaria



Atención

La primera puesta en servicio solo puede realizarla un profesional cualificado.

1. Enjuagar el circuito de agua sanitaria y llenar el acumulador por el tubo de entrada de agua fría.
2. Abrir un grifo de agua caliente.
3. Llenar completamente el acumulador de agua caliente sanitaria por el tubo de entrada de agua fría, dejando el grifo de agua caliente abierto.
4. Cerrar el grifo de agua caliente cuando el agua circule de manera regular y sin ruidos en la tubería.
5. Extraer cuidadosamente el aire de todas la tuberías de agua caliente sanitaria repitiendo los pasos 2 a 4 para cada grifo de agua caliente. La purga del acumulador de agua caliente sanitaria y de la red de distribución evita los ruidos y sacudidas producidos por el aire aprisionado al desplazarse por las tuberías durante la extracción.
6. Purgar el circuito del intercambiador del acumulador ACS por el purgador previsto a tal efecto.
7. Comprobar los componentes de seguridad (especialmente la válvula o grupo de seguridad) remitiéndose a las instrucciones facilitadas con los distintos componentes.



Atención

Durante el proceso de calentamiento y debido a la dilatación del agua, puede escaparse algo de agua a través de la válvula o del grupo de seguridad. Este fenómeno es completamente normal y no es necesario tomar ninguna medida para impedirlo.

4.10.1 Calidad del agua sanitaria

En las zonas de agua muy calcárea ($T_h > 20$ °f) se recomienda instalar un descalcificador.

La dureza del agua debe estar siempre comprendida entre 12 °f y 20 °f para poder garantizar la eficacia de la protección contra la corrosión.

El uso de un descalcificador no invalida nuestra garantía, siempre que sea un descalcificador homologado y ajustado conforme a las reglas del oficio y las recomendaciones que figuran en las instrucciones del descalcificador, y con una inspección y un mantenimiento periódicos.

4.11 Llenado del circuito solar primario



Consejo

Instrucciones de instalación y puesta en marcha de la estación solar.

4.12 Llenado del circuito de calefacción



Consejo

Instrucciones de instalación y mantenimiento de la caldera o de la bomba de calor.

5 Puesta en marcha

5.1 Lista de comprobación antes de la puesta en marcha



Atención

Si la temperatura de los colectores solares es superior a 130 °C, la regulación funciona en modo de seguridad. Esperar a la tarde para poner en marcha o enfriar (cubrir) los colectores solares.

5.1.1 Acumulador de agua caliente sanitaria

1. Antes de la puesta en marcha, la instalación de calefacción debe estar completamente vacía y enjuagada.
2. Asegúrese de que todas las válvulas del circuito están abiertas.
3. Llenar la instalación de agua y comprobar la estanqueidad.

5.1.2 Circuito primario solar



Consejo

Instrucciones de instalación y puesta en marcha de la estación solar.

5.1.3 Circuito primario de calefacción



Consejo

Instrucciones de instalación y mantenimiento de la caldera o de la bomba de calor.

5.1.4 Conexión eléctrica

1. Comprobar las conexiones eléctricas, en particular la puesta a tierra.

5.2 Procedimiento de puesta en servicio



Advertencia

- La primera puesta en servicio solo puede realizarla un profesional cualificado.
- Para garantizar la seguridad de la instalación, durante el calentamiento del agua puede escaparse una cierta cantidad por el circuito de purga. Este fenómeno es completamente normal y no es necesario tomar ninguna medida para impedirlo.

5.2.1 Circuito primario solar



Consejo

Instrucciones de instalación y puesta en marcha de la estación solar.

6 Mantenimiento

6.1 Directrices generales



Atención

- Las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas por un instalador cualificado.
- Usar únicamente piezas de recambio originales.

6.2 Válvula o grupo de seguridad

1. {1}La válvula o el grupo de seguridad de la entrada de agua fría sanitaria deben maniobrarse al menos **una vez al mes** para comprobar que funciona correctamente y tomar precauciones frente a posibles golpes de ariete susceptibles de dañar el acumulador de agua caliente sanitaria.



Advertencia

No efectuar estos trabajos de mantenimiento necesarios podría provocar un deterioro del acumulador de agua caliente sanitaria e invalidar la garantía.

6.3 Limpieza del envolvente

1. Limpiar el exterior de los aparatos con un paño húmedo y un detergente suave.

6.4 Comprobación del ánodo de magnesio

Comprobar regularmente el estado de los ánodos. Después de la primera comprobación y en función del desgaste de los ánodos, determinar la frecuencia para futuras comprobaciones.



Información relacionada

Eliminación de incrustaciones, página 25

6.4.1 Comprobar con el comprobador del ánodo

Comprobar todos los comprobadores en el calentador. El calentador tiene un comprobador por cada ánodo.

1. Mantener pulsado el botón del comprobador del ánodo.

Verde	Ánodo en buen estado
Rojo	Comprobar el ánodo

2. Comprobar la posición de la aguja del comprobador del ánodo.
3. Pedir que el instalador inspeccione el ánodo en caso de que la aguja del comprobador esté en rojo.

Fig.14


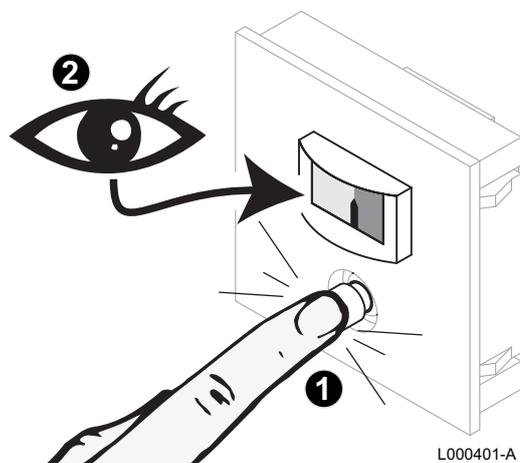


Fig.15



6.4.2 Inspección

1. Quitar las trampillas de inspección.

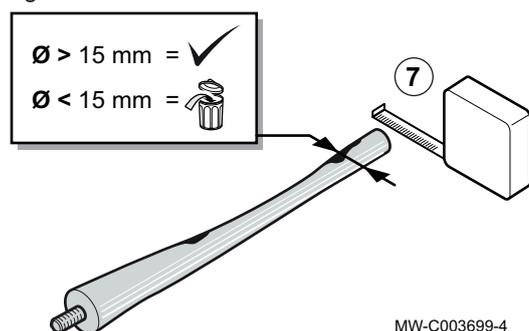

Importante

Limpiar las incrustaciones del depósito ACS si es necesario.

2. Medir el diámetro del ánodo.
Cambiar el ánodo si el diámetro es inferior a 15 mm.
3. Volver a montar el conjunto del ánodo y el tapón de inspección.

6.5 Eliminación de incrustaciones

En las zonas de agua calcárea, se recomienda efectuar anualmente una desincrustación del aparato para preservar sus prestaciones.

1. Quitar los tapones de inspección.
2. Comprobar el ánodo de magnesio cada vez que se abra el tapón.
3. Eliminar las incrustaciones depositadas en forma de lodo o de laminillas en el fondo del depósito. No obstante, no se deben limpiar las incrustaciones adheridas a las paredes del acumulador, ya que constituyen una protección eficaz contra la corrosión y refuerzan el aislamiento del acumulador de agua caliente sanitaria.
4. Limpiar las incrustaciones depositadas en el intercambiador para garantizar sus prestaciones.
5. Volver a montar la unidad.



Información relacionada

Quitar los tapones de inspección, página 25

Comprobación del ánodo de magnesio, página 24

Volver a colocar la trampilla de inspección, página 26

6.6 Desmontaje y montaje de los tapones de inspección



Atención

Para garantizar la estanqueidad es necesario cambiar siempre todas las juntas cada vez que se abra.

- Tener a mano una junta con reborde y una arandela nuevas para la trampilla de inspección.
- Usar una nueva junta para la trampilla de inspección lateral.

6.6.1 Quitar los tapones de inspección

1. Cortar la entrada de agua fría sanitaria.
2. Vaciar el acumulador.




Importante

La entrada de agua fría sanitaria es también el orificio de vaciado.

3. Quitar los tapones de inspección.


6.6.2 Volver a colocar la trampilla de inspección

Fig.16

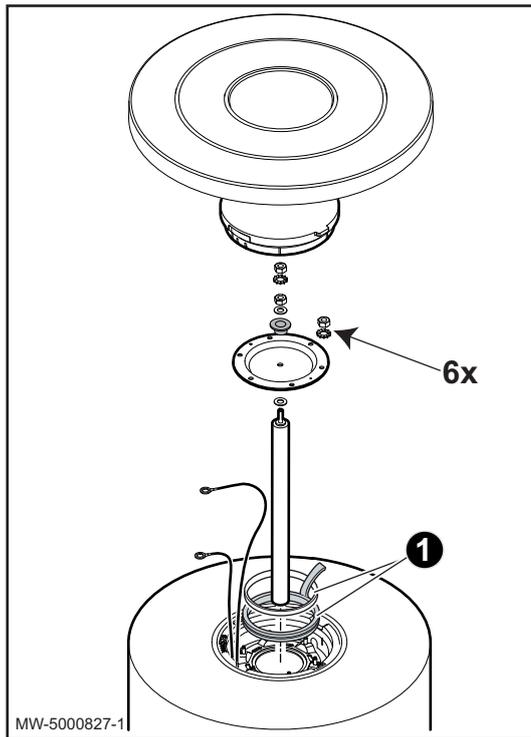

1. Cambiar el conjunto de la junta con reborde y la arandela y colocarlo en el orificio de inspección procurando dejar la lengüeta de la junta con reborde fuera del acumulador de agua caliente sanitaria.

Fig.17

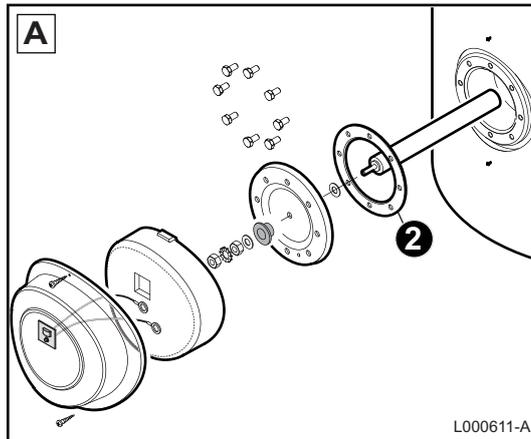


2. Cambiar la junta plana.

Tab.5

A	Trampilla de inspección lateral con ánodo
B	Trampilla de inspección lateral sin ánodo

Fig.18

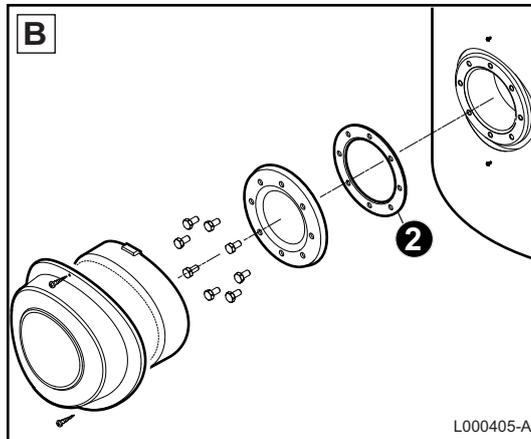

N.º	Fecha	Controles efectuados	Observaciones	Técnico	Firma

7 Eliminación y reciclaje

Fig.20



Importante

La retirada y eliminación del acumulador de agua caliente sanitaria deben ser efectuadas por un instalador cualificado conforme a los reglamentos locales y nacionales.

1. Cortar la alimentación de corriente del acumulador de agua caliente sanitaria.
2. Desconectar los cables de los componentes eléctricos.
3. Cerrar el grifo de entrada de agua sanitaria.
4. Vaciar la instalación.
5. Desmontar las conexiones hidráulicas acopladas a la salida del acumulador de agua caliente sanitaria.
6. Desechar y reciclar el acumulador de agua caliente sanitaria conforme a los reglamentos locales y nacionales.

8 Apéndice

8.1 Información sobre las directivas de diseño ecológico y etiquetado energético

8.1.1 Información específica

■ Ficha de producto: dispositivos solares

Tab.8 Ficha de producto para dispositivos solares

Marca - Nombre de producto	Unidad	AS 150-1E	AS 200-2E	AS 300-2E	AS 400-2E	AS 500-2E
Depósito de agua caliente solar: clase de eficiencia energética						
Depósito de agua caliente solar: pérdida constante	W	58	75	92	108	87
Depósito de agua caliente solar: capacidad	l m ³	145 0,145	225 0,225	300 0,300	400 0,400	500 0,500

© Derechos de autor

Toda la información técnica y tecnológica que contienen estas instrucciones, junto con las descripciones técnicas y esquemas proporcionados son de nuestra propiedad y no pueden reproducirse sin nuestro permiso previo y por escrito. Contenido sujeto a modificaciones.

BAXI

Tel. +34 902 89 80 00

www.baxi.es

informacion@baxi.es



CE

BAXI

