BAXI
CLIMATIZACIÓN

SOLUCIONES BAXI PARA LA DESCARBONIZACIÓN

en instalaciones colectivas de climatización.

BOMBAS DE CALOR **MONOBLOC**

PLATINUM BC MONOBLOC DE MEDIA POTENCIA PBM3-i

4 MODELOS DE 20 A 50 KW.

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA MONOBLOC AIRE / AGUA DE BAJA TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Temperaturas de impulsión hasta 60ºC.
- Clasificación energética hasta A+++.
- Compresor Scroll Inverter con una modulación de la potencia del 30% al 100% de la potencia nominal.
- Compresor sobre potenciado, puede llegar a entregar su potencia nominal hasta -10ºC de temperatura exterior. Permite superar en un 43% su potencia nominal en momentos puntuales, para asegurar el confort en cualquier tipo de condiciones exteriores.
- Potencia sonora de las más bajas del mercado dentro de su rango de potencias.
- No se necesita de manipulación de gases fluorados para su instalación.
- Para instalación en zonas costeras, existe la posibilidad de pedir la bomba de calor con un tratamiento especial del intercambiador.

PBM3-i

MODELO		20	26	33	40
Rango de modulación de potencia	kW	6-20	8-26	10-33	11-40
Tipo de refrigerante		R32			
Cantidad de refrigerante	kg	4,8	4,8	5,6	5,6
Temperatura máxima en calefacción	ºC	60	58	60	60
Temperatura mínima en refrigeración	ºC	7	7	7	7
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN					
Potencia nominal (A+7/W35) EN 14511-2	kW	21,22	27,19	33,36	40,2
COP (A+7/W35) EN 14511-2		4,38	4,30	4,40	4,30
SCOP (A+7/W35) EN 14825		4,42	4,31	4,83	4,80
Potencia nominal (A+7/W45) EN 14511-2	kW	20,07	26,51	31,26	38,85
COP (A+7/W45) EN 14511-2		3,43	3,42	3,48	3,4
Potencia nominal (A+7/W55) EN 14511-2	kW	15,78	18,83	24,12	29,0
COP (A+7/W55) EN 14511-2		2,88	2,92	3,00	3,00
SCOP (A+7/W55) EN 14825		3,33	3,47	3,58	3,61
Eficiencia estacional (ns) (A+7/W35) EN 14825	%	174	170	190	189
Eficiencia estacional (ns) (A+7/W55) EN 14825	%	130	136	140	142
Clase de eficiencia energética (A+7/W35) EN 14825		A++	A++	A+++	A+++
Clase de eficiencia energética (A+7/W55) EN 14825		A++	A++	A++	A++
FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN					
Potencia nominal (A+35/W18) EN 14511-2	kW	21,3	26,0	29,0	37,7
EER (A+35/W18) EN 14511-2		5,0	4,6	4,2	4,3
SEER (A+35/W18) EN 14825		7,56	7,29	6,57	6,61
Potencia nominal (A+35/W7) EN 14511-2	kW	20,04	24,75	26,50	30,60
EER (A+35/W7) EN 14511-2		3,3	3,2	3,2	3,1
SEER (A+35/W7) EN 14825		5,03	4,76	5,10	5,18
DATOS ELÉCTRICOS					
Alimentación eléctrica			400-3+N+T-50		
Intensidad máxima operativa	A	30	30	41	46
DATOS DEL EQUIPO					
Caudal de agua nominal (A+7/W35)	m3/h	3,69	4,7	5,79	7,01
Conexiones hidráulicas	"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	2
Presión máxima de funcionamiento	bar	6	6	6	6
Válvula de seguridad			6 bar (Incluida)		
Circulador			Velocidad variable (Incluido)		
Vaso de expansión	L		No incluido		
Control de caudal		Caudalimetro (Incluido)		Detector de caudal (Incluido)	
Peso en vacío	Kg	286	287	377	379
Volumen de agua mínimo en instalación	L	100	130	165	200
Caudal de aire nominal	m3/h	7400	8500	10300	11200
Presión disponible del ventilador	Pa	180	180	120	120
Potencia acústica ErP (A+7 / W35) EN 12102-1	dB(A)	69	69	65	65
Potencia acústica ErP (A+7 / W55) EN 12102-1	dB(A)	65	65	65	65
Potencia acústica nominal	dB(A)	73	73	71	71
Potencia acústica máxima	dB(A)	75	75	78	78

Límites de funcionamiento en calefacción:

MODELOS 20 - 33

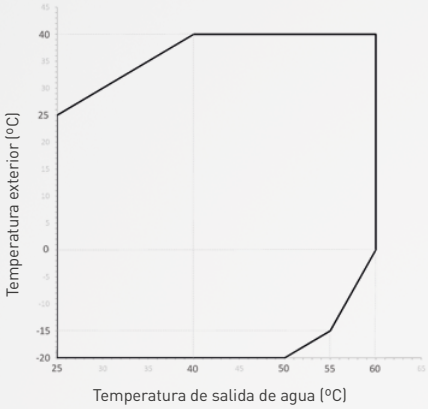

MODELOS 26

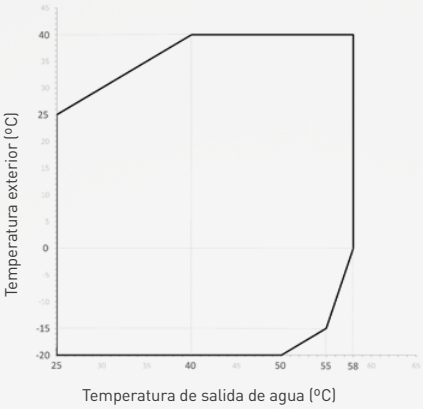

MODELOS 40

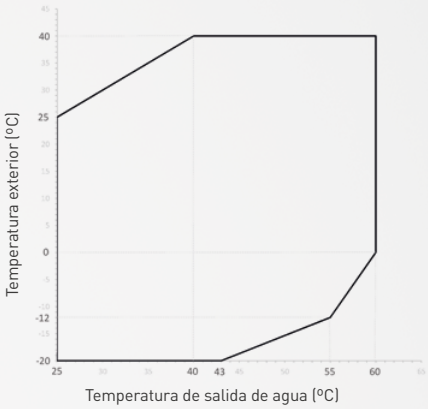

Límites de funcionamiento en refrigeración:

MODELOS 20 - 26 - 33 - 40

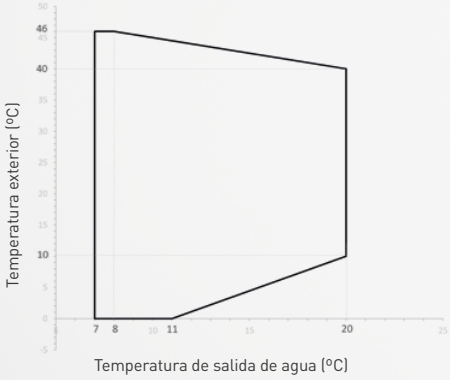

Presión disponible a la salida de la bomba de calor:

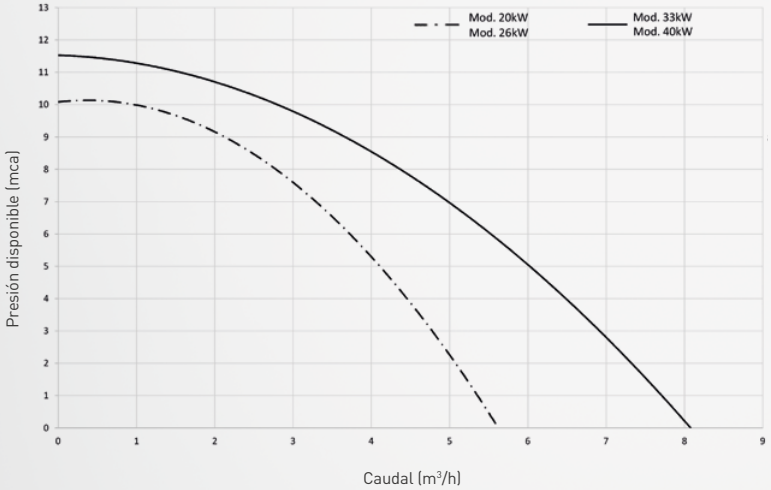

Dimensiones y conexiones:

PBM3-i 20 y 26

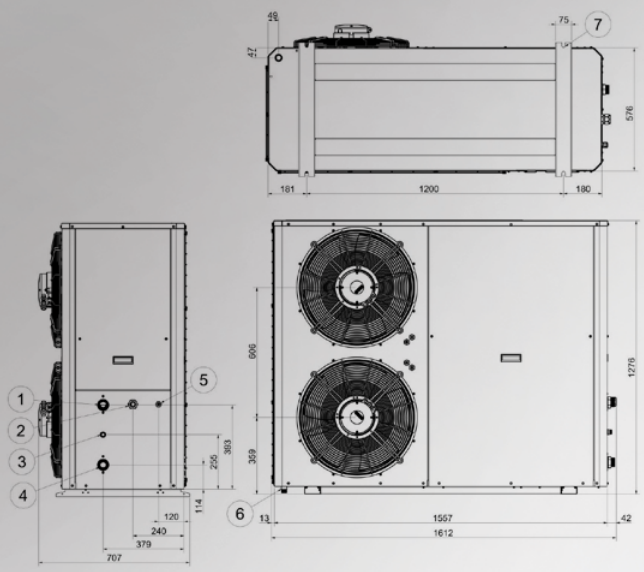

PBM3-i 33 y 40

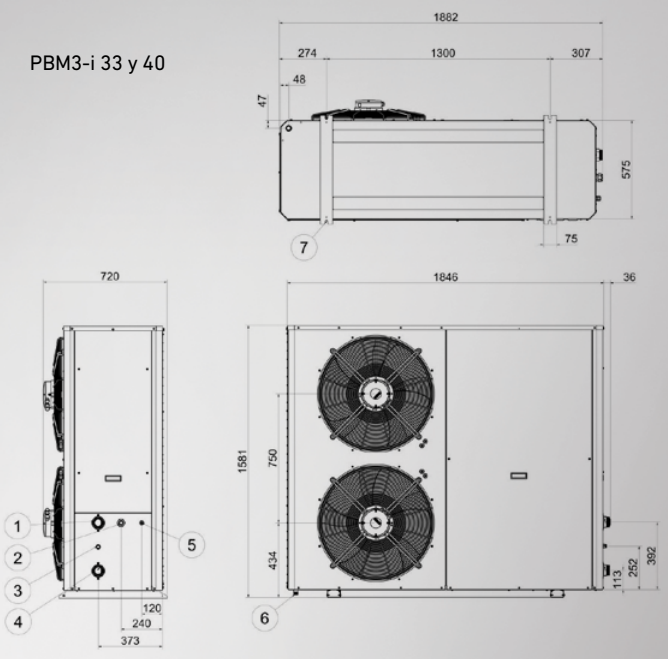

1. Conexión hidráulica rosca macho 1 1/4'' (PBM3-i 20 y 26), 1 1/2'' (PBM3-i 33) y 2'' (PBM3-i 40)– salida de agua

2. Conexión eléctrica - alimentación

3. Conexión de desagüe de la válvula de seguridad Ø 1/2'' (rosca macho)

4. Conexión hidráulica de rosca macho 1 1/4'' (PBM3-i 20 y 26), 1 1/2'' (PBM3-i 33) y 2'' (PBM3-i 40)– entrada de agua

5. Conexión de comunicación - control

6. Conexión de desagüe de condensados 3/4'' (rosca macho)

7. Alojamiento de los amortiguadores Ø16 mm (El diámetro indicado corresponde a la varilla metálica de los amortiguadores)

Instalación:

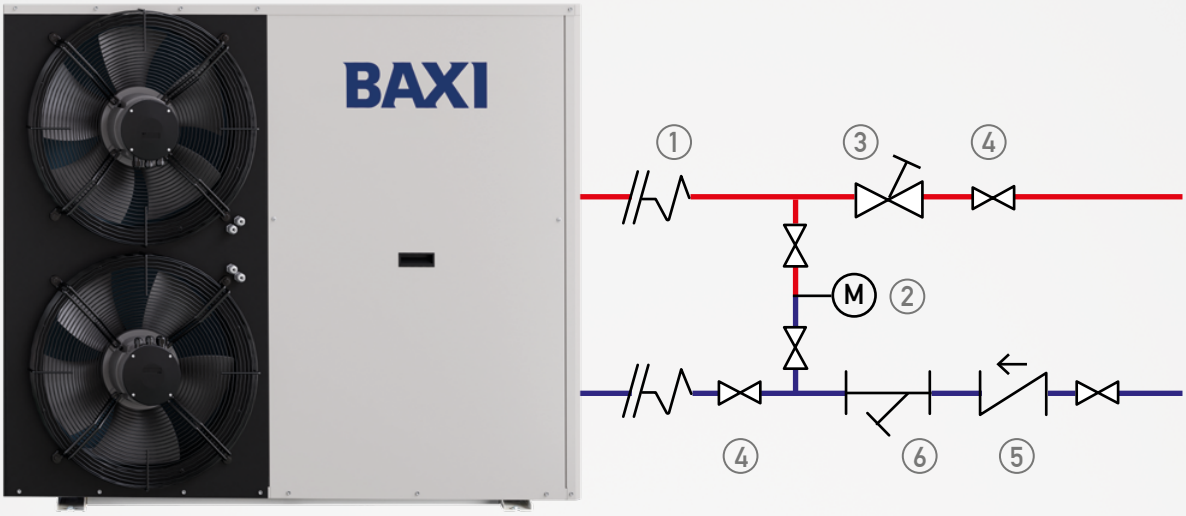

1. Antivibratorios
2. Manómetro
3. Válvula de asiento (solo necesaria para los modelos de 20 y 26 kW)
4. Válvula de corte
5. Antirretorno (solo para bombas de calor en cascada)
6. Filtro de partículas

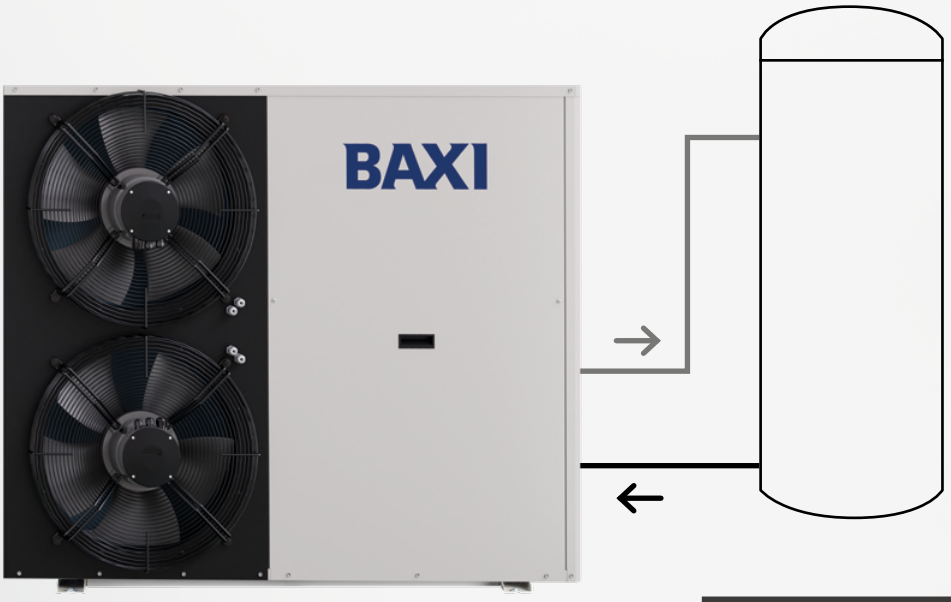

La instalación debe tener obligatoriamente un volumen de agua mínimo desde la bomba de calor hasta el separador hidráulico/depósito de inercia de 5 l/kW.

Modelo	Volumen Mínimo (L)
20	100
26	130
33	165
40	200

Distancias mínimas de instalación:

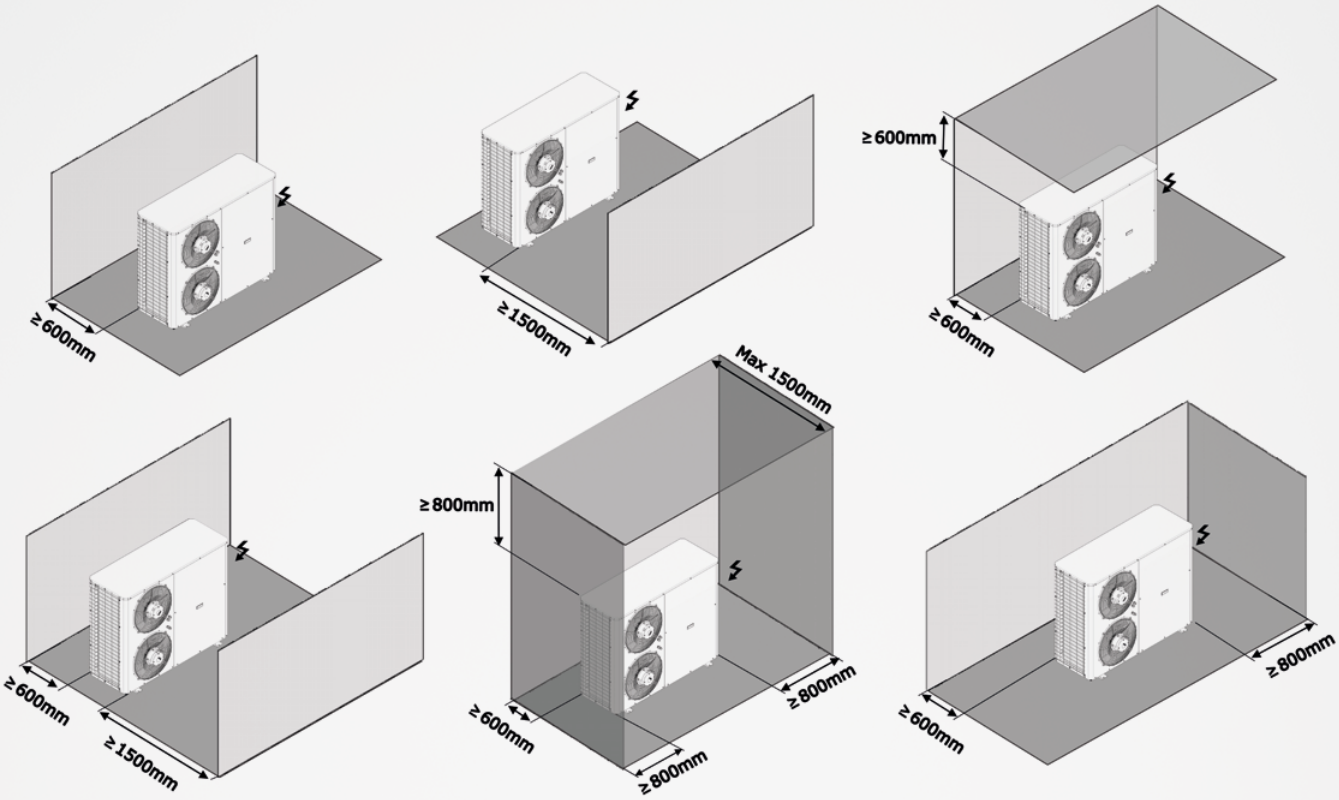

Instalación en interior:

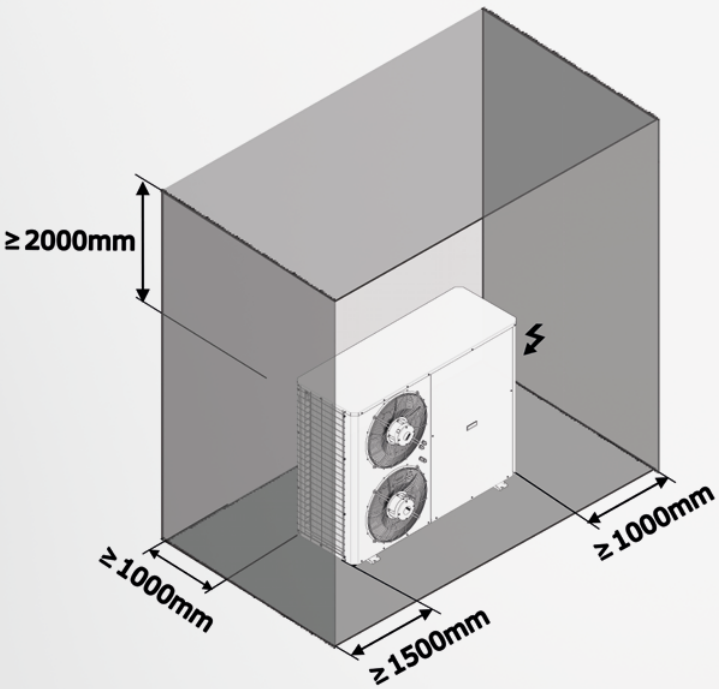

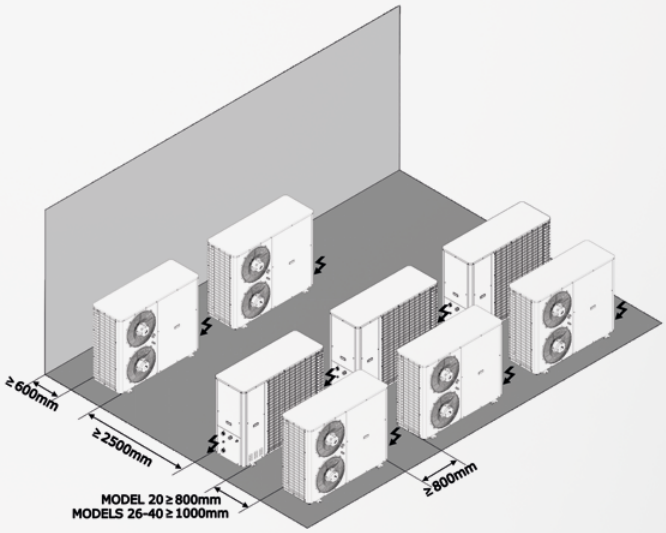

Importante:
Instale un conducto a la salida del aire de los ventiladores para transportar el aire de salida fuera de la habitación.

BOMBAS DE CALOR **MONOBLOC**

PLATINUM BC MONOBLOC DE MEDIA POTENCIA PBM4-i

2 MODELOS DE 20 A 30 KW

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA MONOBLOC AIRE / AGUA DE ALTA TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Temperaturas de impulsión hasta 80ºC.
- Clasificación energética hasta A+++.
- Compresor Scroll Inverter con una modulación de la potencia del 30% al 100% de la potencia nominal.
- Compresor sobre potenciado, puede llegar a entregar su potencia nominal hasta -10ºC de temperatura exterior. Permite superar en un 43% su potencia nominal en momentos puntuales, para asegurar el confort en cualquier tipo de condiciones exteriores.
- Potencia sonora de las más bajas del mercado dentro de su rango de potencias.
- No se necesita de manipulación de gases fluorados para su instalación.
- Para instalación en zonas costeras, existe la posibilidad de pedir la bomba de calor con un tratamiento especial del intercambiador.

PBM4-i

MODELO		20	30
Rango de modulación de potencia	kW	6-20	9-30
Tipo de refrigerante		R290	
Cantidad de refrigerante	kg	4,45	4,75
Temperatura máxima en calefacción	ºC	80	80
Temperatura mínima en refrigeración	ºC	7	7
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN			
Potencia nominal (A+7/W35) EN 14511-2	kW	20	30
COP (A+7/W35) EN 14511-2		4,6	4,6
SCOP (A+7/W35) EN 14825		5	5,17
Potencia nominal (A+7/W45) EN 14511-2	kW	20	30
COP (A+7/W45) EN 14511-2		3,5	3,6
Potencia nominal (A+7/W55) EN 14511-2	kW	20	30
COP (A+7/W55) EN 14511-2		3	3
SCOP (A+7/W55) EN 14825		3,86	3,96
Eficiencia estacional (ns) (A+7/W35) EN 14825	%	197	203
Eficiencia estacional (ns) (A+7/W55) EN 14825	%	151	155
Clase de eficiencia energética (A+7/W35) EN 14825		A+++	A+++
Clase de eficiencia energética (A+7/W55) EN 14825		A+++	A+++
FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN			
Potencia nominal (A+35/W18) EN 14511-2	kW	20	30
EER (A+35/W18) EN 14511-2		5,14	4,3
SEER (A+35/W18) EN 14825		5,45	5,3
Potencia nominal (A+35/W7) EN 14511-2	kW	20	23,3
EER (A+35/W7) EN 14511-2		3,3	3,1
SEER (A+35/W7) EN 14825		5,1	4,6
DATOS ELÉCTRICOS			
Alimentación eléctrica		400-3+N+T-50	
Intensidad máxima operativa	A	20	29,5
DATOS DEL EQUIPO			
Caudal de agua nominal (A+7/W35)	m3/h	3,5	5,2
Conexiones hidráulicas	"	1 1/4	1 1/4
Presión máxima de funcionamiento	bar	6	6
Válvula de seguridad		6 bar (Incluida)	
Circulador		Velocidad variable (Incluido)	
Vaso de expansión	L	No incluido	
Control de caudal		Caudalimetro (Incluido)	
Peso en vacío	Kg	340	370
Volumen de agua mínimo en instalación	L	100	150
Caudal de aire nominal	m3/h	15500	15500
Presión disponible del ventilador	Pa	-	-
Potencia acústica ErP (A+7 / W35) EN 12102-1	dB(A)	63	65
Potencia acústica ErP (A+7 / W55) EN 12102-1	dB(A)	63	65
Potencia acústica nominal	dB(A)	78	78
Potencia acústica máxima	dB(A)	81	81

Límites de funcionamiento en calefacción:

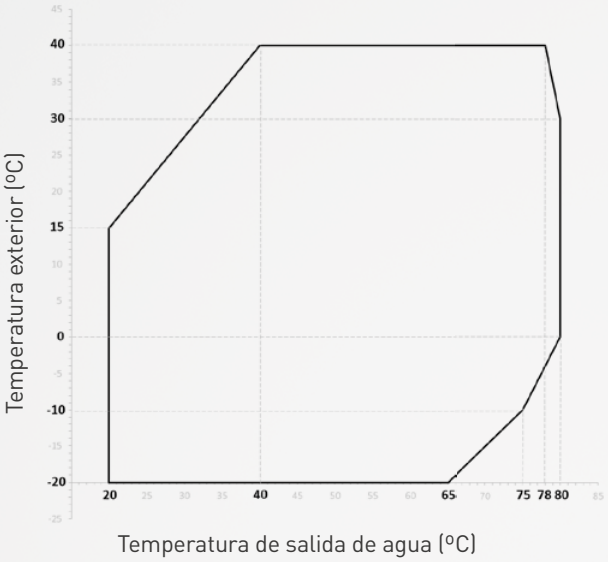

Límites de funcionamiento en refrigeración:

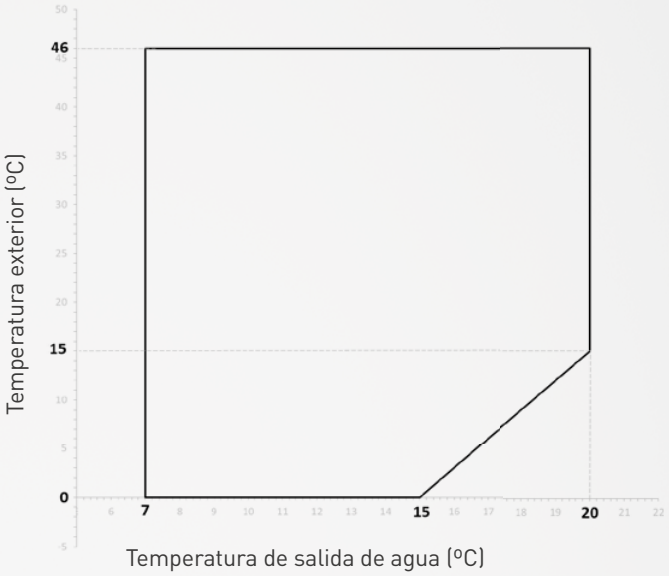

Presión disponible a la salida de la bomba de calor:

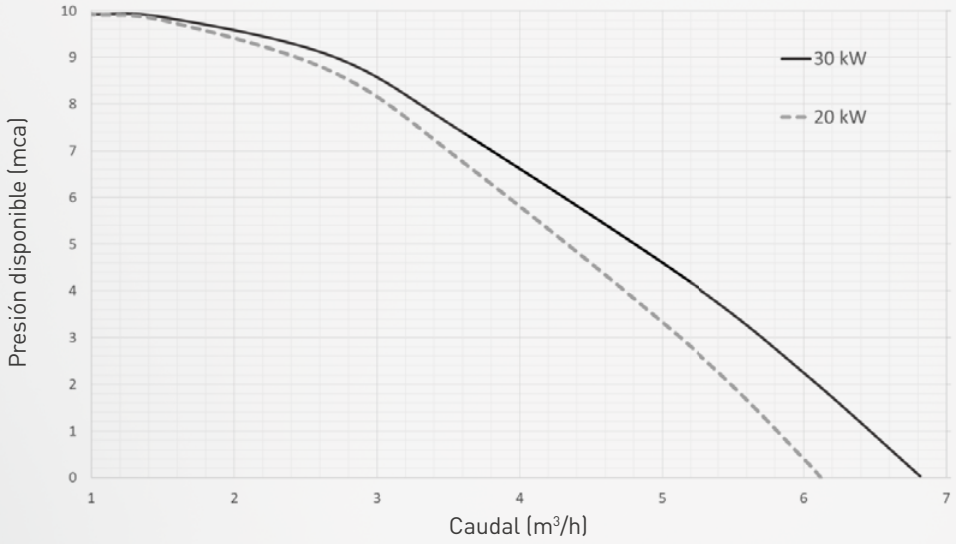

Dimensiones y conexiones:

PBM4-i 20 y 30

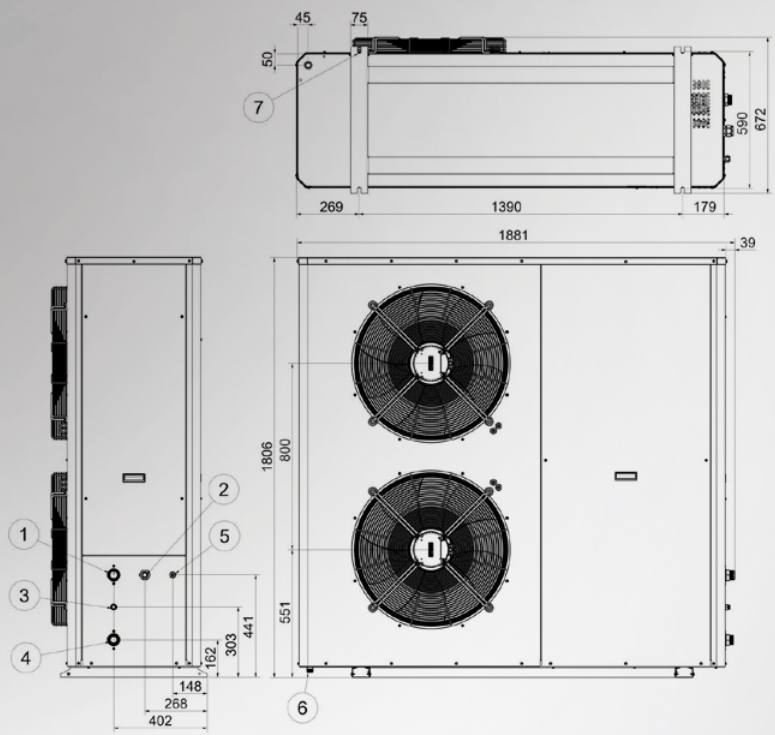

1. Conexión hidráulica rosca macho 1 1/4"– salida de agua

2. Conexión eléctrica - alimentación

3. Conexión de desagüe de la válvula de seguridad Ø 1/2" (rosca macho)

4. Conexión hidráulica de rosca macho 1 1/4"– entrada de agua

5. Conexión de comunicación - control

6. Conexión de desagüe de condensados 3/4" (rosca macho)

7. Alojamiento de los amortiguadores Ø16 mm (El diámetro indicado corresponde a la varilla metálica de los amortiguadores)

Instalación:

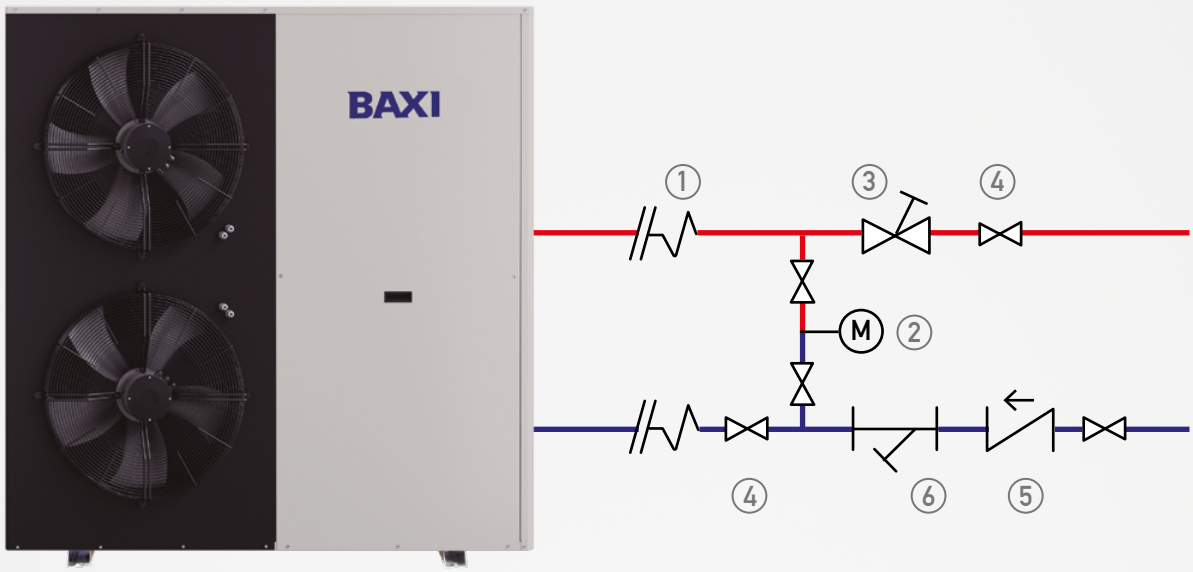

1. Antivibratorios
2. Manómetro
3. Válvula de asiento
4. Válvula de corte
5. Antirretorno (solo para bombas de calor en cascada)
6. Filtro de partículas

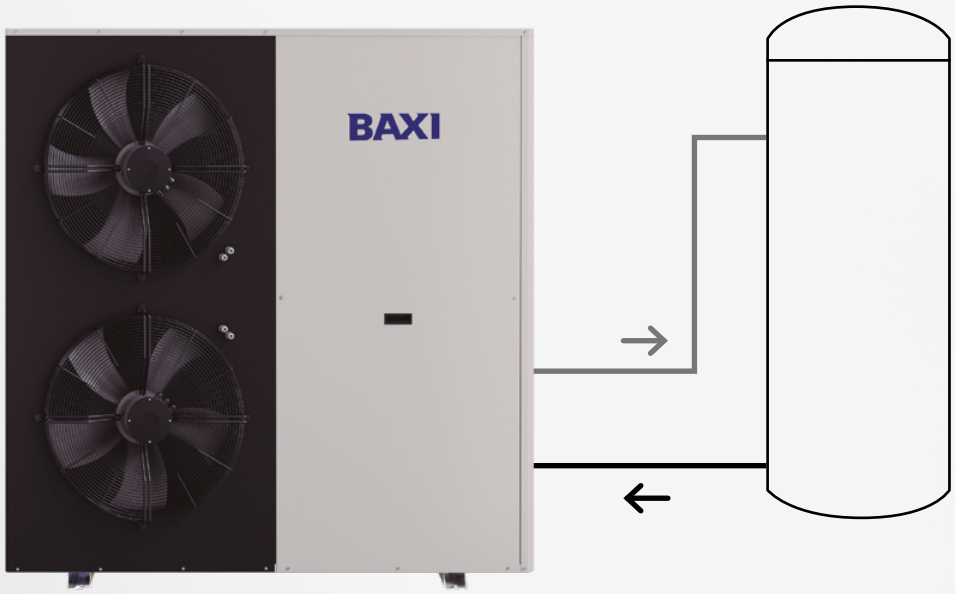

La instalación debe tener obligatoriamente un volumen de agua mínimo desde la bomba de calor hasta el separador hidráulico/depósito de inercia de 5 l/kW.

Modelo	Volumen Mínimo (L)
20	100
30	150

Distancias mínimas de instalación:

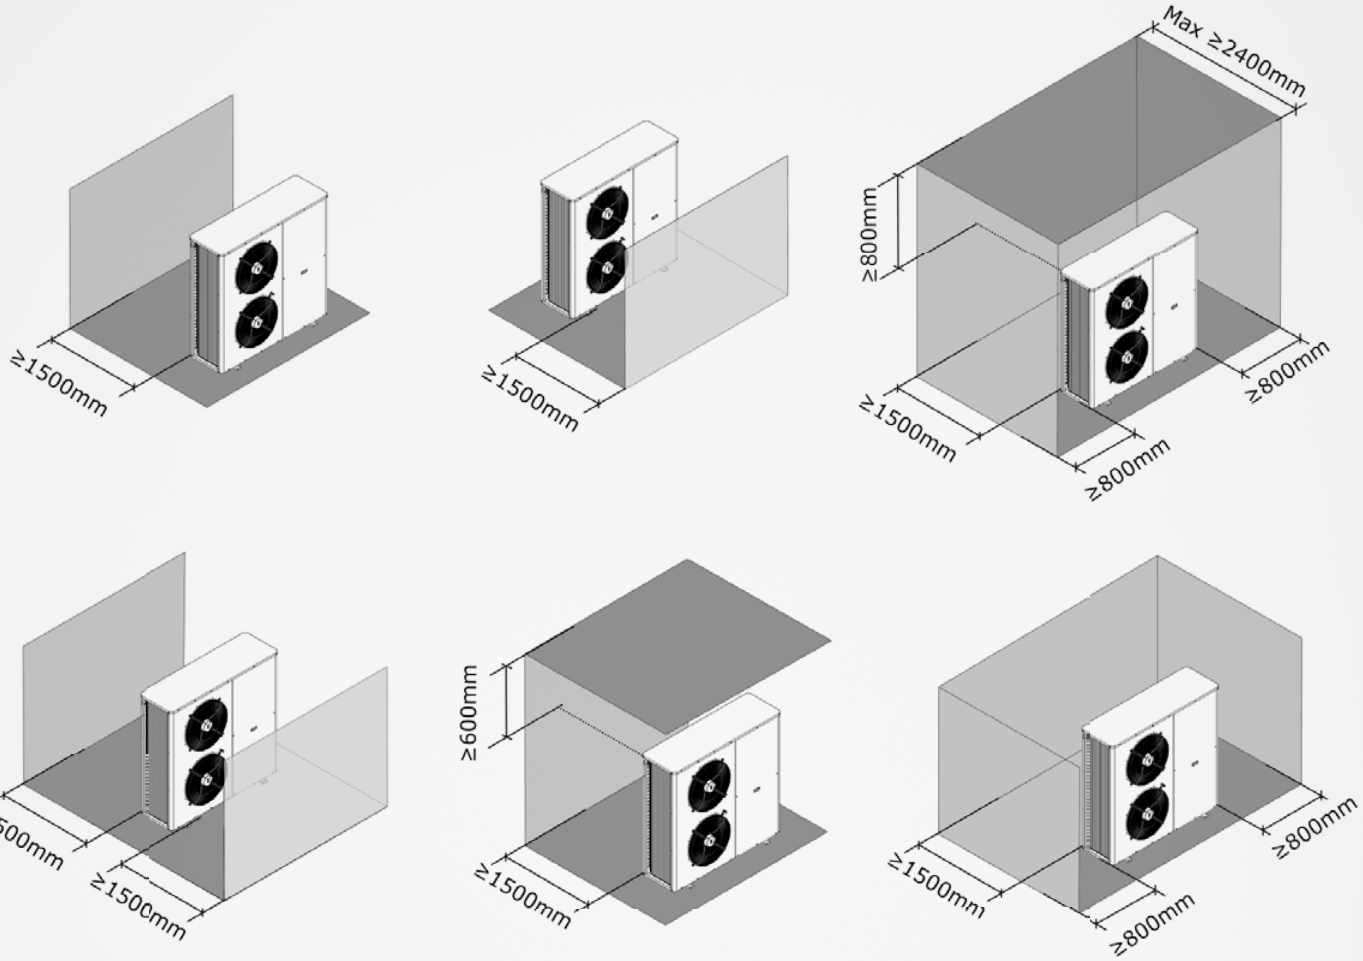

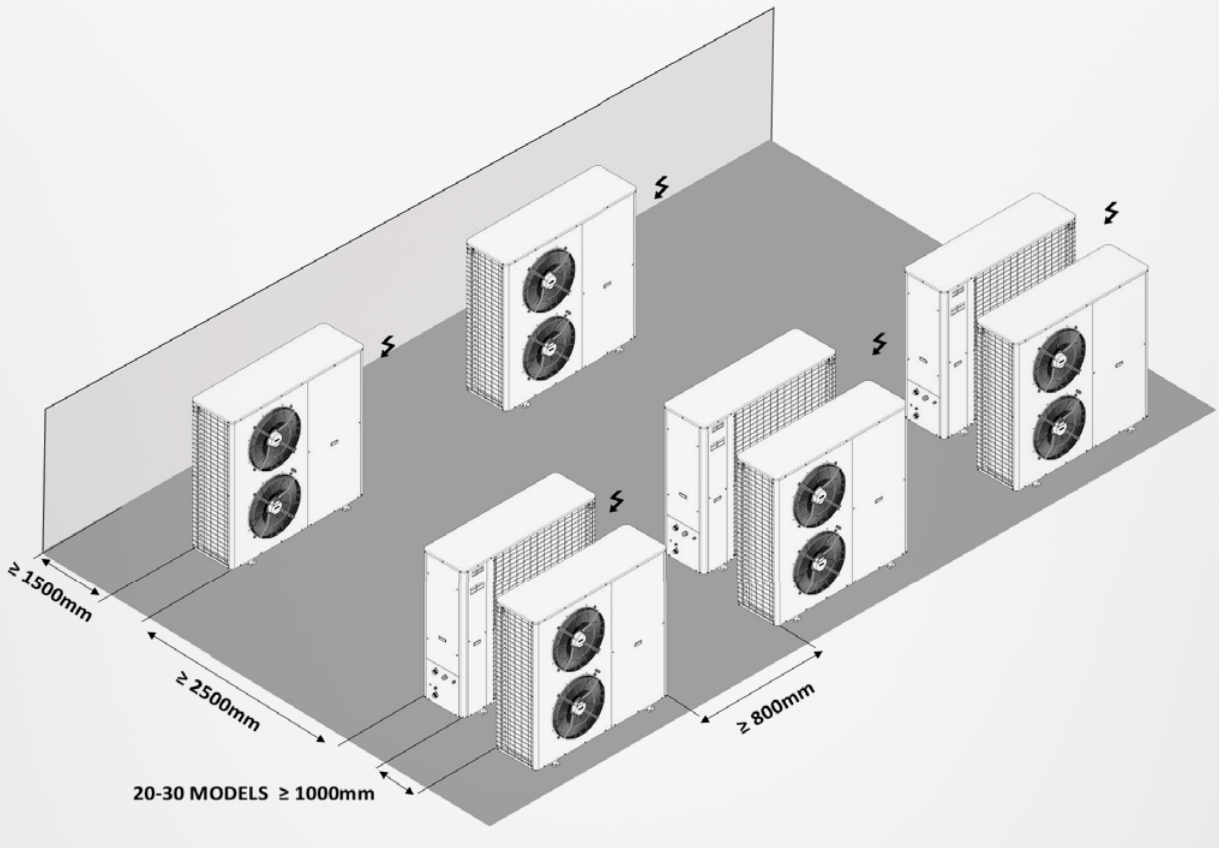

BOMBAS DE CALOR **MONOBLOC**

PLATINUM BC MONOBLOC DE MEDIA POTENCIA PBMC-i

5 MODELOS DE 20 A 42 KW

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA MONOBLOC CONDUCIBLE AIRE / AGUA DE BAJA TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Temperaturas de impulsión hasta 58°C.
- Clasificación energética hasta A+.
- Bomba de calor conducible, diseñada para instalar en el interior.
- Compresor Inverter con una modulación de la potencia del 30% al 100% de la potencia nominal.
- No se necesita de manipulación de gases fluorados para su instalación.
- El control de la unidad se incluye en el interior de la máquina. Éste permite el manejo de las unidades tanto para refrigeración, como para calefacción y ACS.

PBMC-i

MODELO		20	25	30	35	42
Tipo de refrigerante				R410a		
Cantidad de refrigerante	kg	4,1	4,2	5,5	5,7	6
Temperatura máxima en calefacción	ºC	55	55	55	55	55
Temperatura mínima en refrigeración	ºC	7	7	7	7	7
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN						
Potencia nominal (A+7/W35) EN 14511-2	kW	21,5	25,8	30	35,7	41,8
COP (A+7/W35) EN 14511-2		3,98	3,97	3,53	3,8	3,83
SCOP (A+7/W35) EN 14825		3,49	3,77	3,21	3,23	3,22
Potencia nominal (A+7/W45) EN 14511-2	kW	20,9	24,8	28,7	34,3	40,4
COP (A+7/W45) EN 14511-2		3,27	3,31	3,05	3,21	3,21
Potencia nominal (A+7/W55) EN 14511-2	kW	19,9	23,6	27,3	32,7	38,5
COP (A+7/W55) EN 14511-2		2,69	2,71	2,55	2,66	2,66
Eficiencia estacional (ns) (A+7/W35) EN 14825	%	137	148	125	126	126
Clase de eficiencia energética (A+7/W35) EN 14825		A+	A+	A+	A+	A+
FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN						
Potencia nominal (A+35/W18) EN 14511-2	kW	25,50	29,90	35,00	41,30	48,7
EER (A+35/W18) EN 14511-2		3,64	3,59	3,47	3,66	3,69
Potencia nominal (A+35/W7) EN 14511-2	kW	19	22,4	25,8	30,5	35,9
EER (A+35/W7) EN 14511-2		2,9	2,9	2,8	3,0	2,97
SEER (A+35/W7) EN 14825		4,23	4,33	4,32	4,1	4,12
DATOS ELÉCTRICOS						
Alimentación eléctrica				400-3+N+T-50		
Intensidad máxima operativa	A	16	19	22	22	25
DATOS DEL EQUIPO						
Caudal de agua nominal (A+7/W35)	m3/h	3,28	3,85	4,43	5,26	6,19
Conexiones hidráulicas	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Presión máxima de funcionamiento	bar			3		
Válvula de seguridad				3bar (Incluida)		
Circulador				Incluida		
Vaso de expansión	L	2	2	5	5	5
Control de caudal				Detector de caudal (Incluido)		
Peso en vacío	Kg	215	217	353	359	374
Volumen de agua mínimo en instalación	L	100	125	150	175	210
Caudal de aire nominal	m3/h	6336	6336	12204	12204	11700
Presión disponible del ventilador	Pa	115	115	150	150	150
Potencia acústica	dB(A)	79	79	89	89	90

Límites de funcionamiento en calefacción:

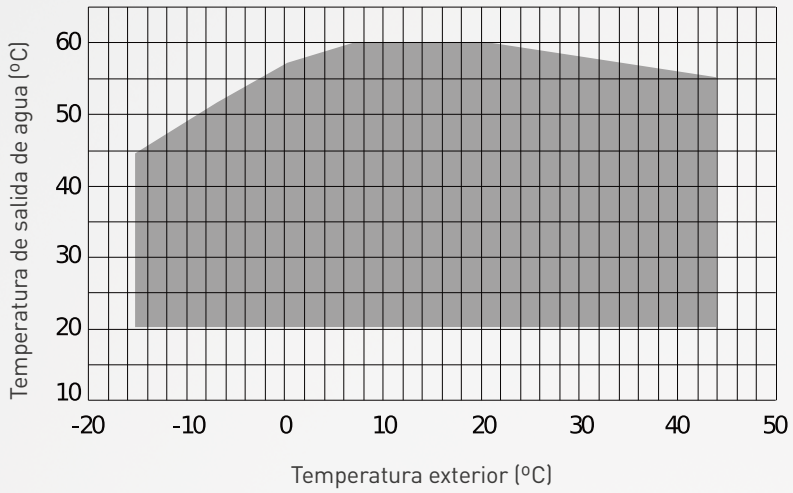

Límites de funcionamiento en refrigeración:

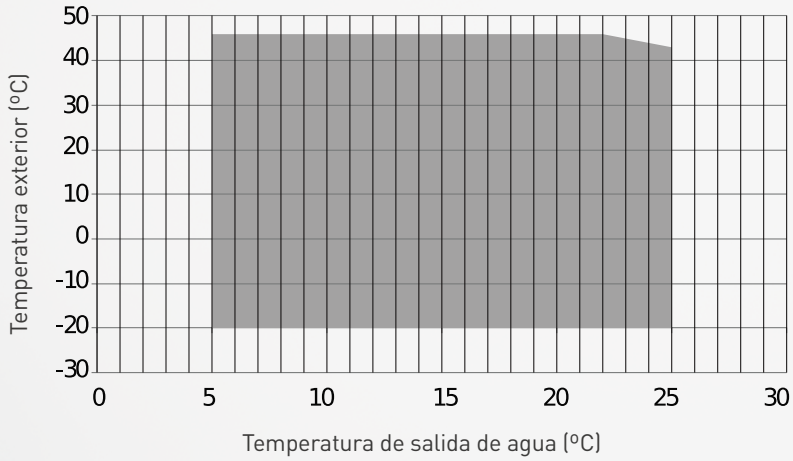

Presión disponible a la salida de la bomba de calor:

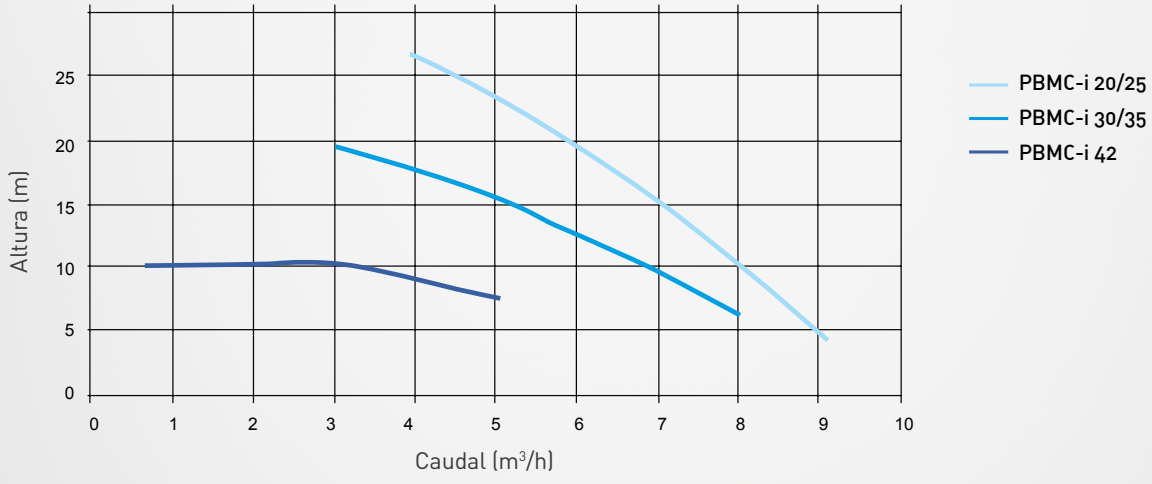

Dimensiones y conexiones:

PBMC-i 18 / 25

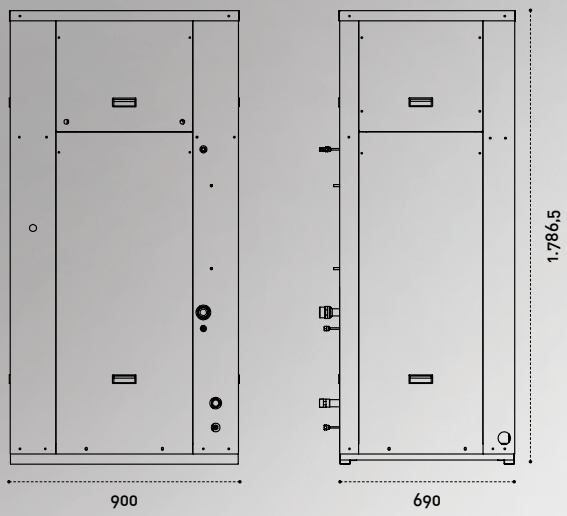

PBMC-i 30 / 42

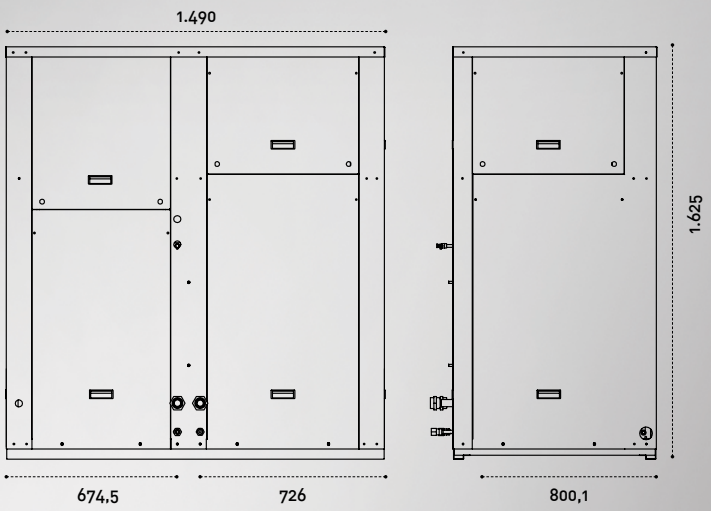

Conexión hidráulica rosca macho 1 1/4''– salida de agua
Conexión eléctrica - alimentación
Conexión de desagüe de la válvula de seguridad Ø 1/2'' (rosca macho)
Conexión hidráulica de rosca macho 1 1/4''– entrada de agua
Conexión de comunicación - control
Conexión de desagüe de condensados 5/8'' (rosca macho)

Instalación:

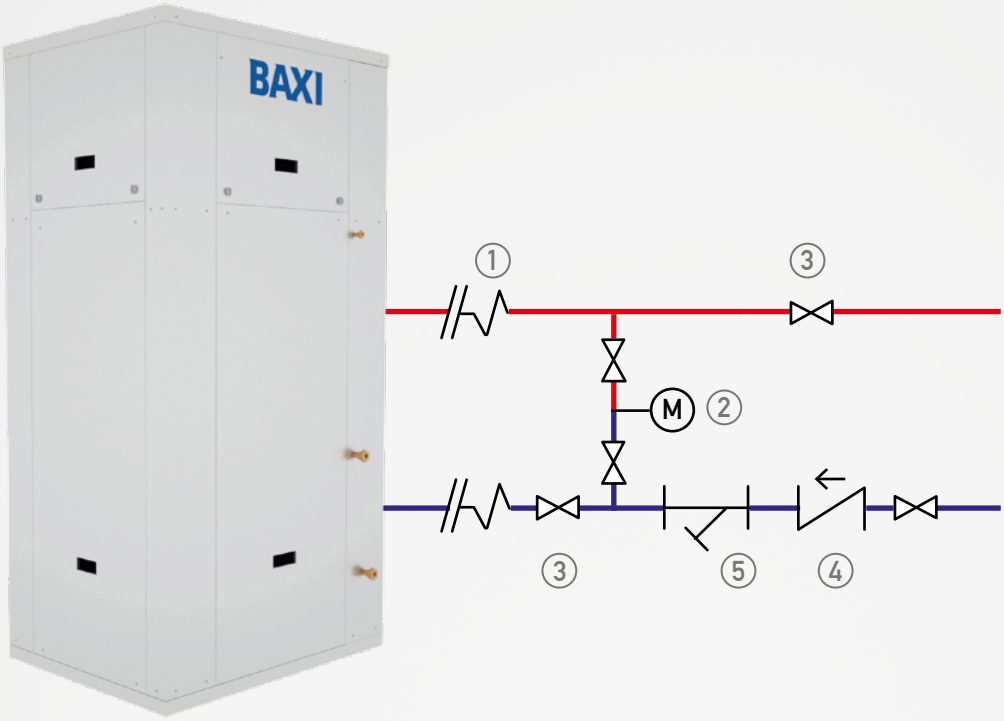

1. Antivibratorios
2. Manómetro
3. Válvula de corte
4. Antirretorno (solo para bombas de calor en cascada)
5. Filtro de partículas

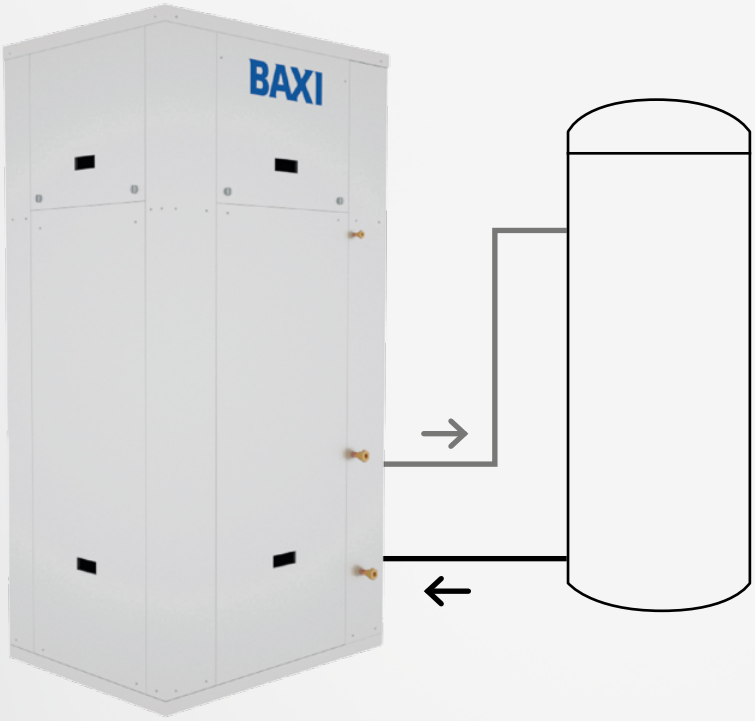

La instalación debe tener obligatoriamente un volumen de agua mínimo desde la bomba de calor hasta el separador hidráulico/depósito de inercia de 5 l/kW.

Modelo	Volumen Mínimo (L)
20	100
25	125
30	150
35	175
42	210

Distancias mínimas de instalación:

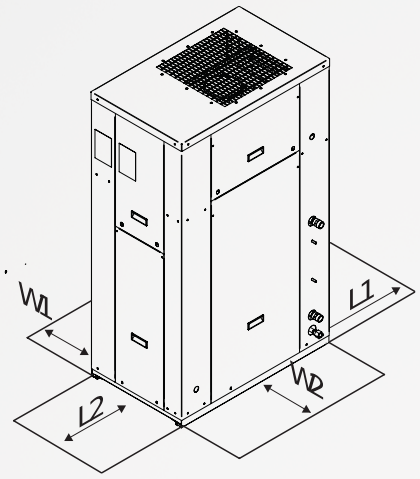

W1 1000 mm
W2 800 mm
L1 100 mm (800 mm PBMC-i 30,35,42)
L2 800 mm (100 mm PBMC-i 30,35,42)

Además de los espacios indicados, se debe prever el acceso al personal autorizado para las operaciones de mantenimiento y debe considerar las distancias de seguridad frente a otros eventuales equipos instalados en proximidad de la máquina.

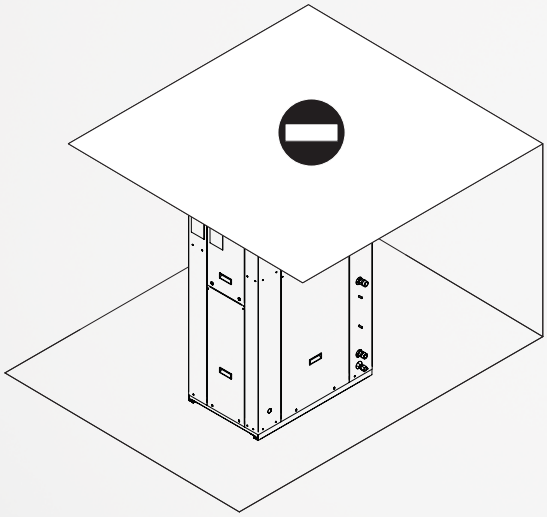

No se puede colocar el aparato debajo de toldos, cubiertas o en el interior de conductos de ventilación.

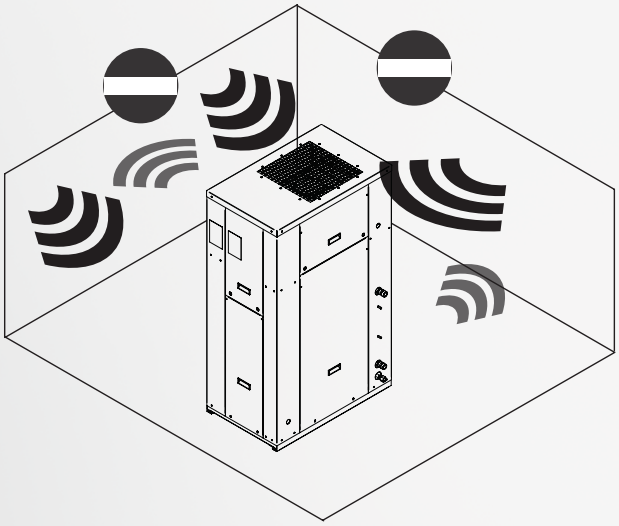

Durante el funcionamiento la unidad genera ruido, evite la instalación en ambientes reverberantes.

Producción de ACS

Combinaciones de depósitos de producción de ACS.

SCOP en funcionamiento para agua caliente sanitaria según la UNE 16147:2017, con una temperatura de preparación del ACS de 55ºC, para clima frío, medio y cálido.

MODELO	Depósito ACS		Perfil declarado	SCOP a 2ºC	SCOP a 7ºC	SCOP a 14ºC
	Modelo	Unidades				
PBM3-i 20	AS 500-2E	1	3XL	2,39	2,72	3,2
	AS 750-2E	1	3XL	2,46	2,81	3,34
	AS 1000-2E	1	3XL	2,57	2,77	3,27
	AS 1500-2E	1	4XL	2,75	2,98	3,5
PBM3-i 26	AS 500-2E	1	3XL	2,12	2,7	3,3
	AS 750-2E	1	3XL	2,31	2,95	3,58
	AS 1000-2E	1	3XL	1,95	2,55	3,36
	AS 1500-2E	1	4XL	2,03	2,7	3,62
PBM3-i 33	AS 750-2E	1	3XL	2,39	2,87	3,52
	AS 1000-2E	1	3XL	2,25	2,67	3,28
		2	4XL	2,32	2,84	3,45
	AS 1500-2E	1	4XL	2,3	2,79	3,36
	AS 2000-2E	1	3XL	2,82	3,36	3,93
PBM3-i 40	AS 1000-2E	2	4XL	2,3	2,8	3,36
	AS 2000-2E	1	3XL	2,80	3,33	3,89
	AS 3500-1E	1	4XL	2,76	3,38	4,08
	AS 2000-2E	2	4XL	2,66	3,26	3,95
PBM4-i 20	AS500-2E	1	2XL	2.41	2.65	3.66
	AS750-2E	1	3XL	2.81	3.05	3.69
	AS1000-2E	1	2XL	2.82	3.04	3.62
	AS1500-2E	1	3XL	3.03	3.28	3.97
PBM4-i 30	AS750-2E	1	2XL	2.61	3.09	3.55
	AS1000-2E	1	2XL	2.82	3.32	3.80
		2	3XL	3.23	3.87	4.50
	AS1500-2E	1	3XL	2.66	3.32	3.88
	AS2000-2E	1	3XL	3.15	3.77	4.36
PBMC-i 20	AS 500-2E	1	3XL	2,19	2,34	2,52
	AS 750-2E	1	3XL	2,2	2,34	2,53
	AS1000-2E	1	3XL	2,14	2,32	2,53
	AS1500-2E	1	4XL	2,18	2,34	2,53
PBMC-i 25	AS750-2E	1	3XL	2,2	2,35	2,56
	AS1000-2E	1	3XL	2,2	2,38	2,6
	AS1500-2E	1	4XL	2,36	2,53	2,77
PBMC-i 30	AS750-2E	1	3XL	2,07	2,22	2,42
	AS1000-2E	1	3XL	2,09	2,26	2,47
		2	4XL	2,16	2,32	2,55
	AS1500-2E	1	4XL	2,08	2,27	2,55
	AS2000-2E	1	3XL	2,34	2,52	2,75
PBMC-i 35	AS1000-2E	1	3XL	2,1	2,27	2,49
		2	4XL	2,17	2,35	2,6
	AS1500-2E	1	4XL	2,2	2,37	2,59
	AS2000-2E	1	3XL	2,35	2,52	2,76
PBMC-i 42	AS1000-2E	2	4XL	2,16	2,34	2,62
	AS2000-2E	1	3XL	2,33	2,51	2,78
	AS3500-1E	1	4XL	2,47	2,68	3,01

ACCESORIOS

Mando de control de la bomba de calor

(Solo para los modelos PBM3-i y PBM4-i)

Con este mando se puede acceder a los parámetros e información de funcionamiento de la bomba de calor.

No es necesario para el funcionamiento de la bomba de calor, solo se requiere para trabajos de puesta en marcha, diagnóstico, mantenimiento o reparación. (Ref. 7217746)

Control remoto

(Solo para los modelos PBMC-i)

Control de los parámetros de la bomba de calor a distancia.

(Ref. 7777119)

Válvula antihielo

Cuando las temperaturas son muy bajas y hay riesgo de congelación, vacía el agua de la instalación y del equipo en el caso de fallo del suministro eléctrico.

Presión máxima de servicio 8 bar. Temperatura de apertura +1 ºC.

Temperatura de cierre +4 ºC. Temperatura máxima de trabajo 80ºC.

Válvula antihielo 1 1/4 (Ref. 7841697)

Válvula antihielo 1 1/2" (Ref. 7841698)

Válvula antihielo 2" (Ref. 7841699)

Filtro de malla

Filtro de 500 µ. Rango de temperaturas de trabajo -10ºC a120ºC.

Filtro de malla 1 1/4" (Ref. 7841694)

Filtro de malla 1 1/2" (Ref. 7841695)

Filtro de malla 2" (Ref. 7841696)

Kit soportes antivibratorios

Conjunto de cuatro pies antivibración

Para modelos PBM3-i 20-26 kW (Ref. 7841692)

Para modelos PBM3-i 33-40 kW (Ref. 7848648)

Para modelos PBM4-i 20-30 kW (Ref. 7854443)

Control y regulación

Existen diferentes accesorios para poder realizar el control y regulación de las instalaciones, de este modo nos podemos adaptar a cualquier tipo de instalación.

NÚMERO DE BOMBAS DE CALOR	Servicios		Modelos		
	ACS	Climatización	PBM3-i	PBM4-i	PBMC-i
1	Si	-	UIMB BAXI Connect RVS 61	UIMB BAXI Connect RVS 61	Incluido de serie
	Si	Si	UIMB BAXI Connect RVS 61	UIMB BAXI Connect RVS 61	Incluido de serie
hasta 2 en cascada	Si	-	UIMB BAXI Connect RVS 61	UIMB BAXI Connect RVS 61	Incluido de serie
	Si	Si	UIMB BAXI Connect RVS 61	UIMB BAXI Connect RVS 61	Incluido de serie
más de 2 en cascada	Si	-	RVS 61	RVS 61	RVS 61
	Si	Si	RVS 61	RVS 61	RVS 61

Control mediante un sistema de control externo o BMS (Building Manager System)

	Modelos		
	PBM3-i	PBM4-i	PBMC-i
Con comunicación Modbus	Incluido de serie	Incluido de serie	Placa interface ModBus 7777120
Con temperatura de consigna mediante una señal 0-10 v			Incluido de serie

UIMB BAXI Connect*

La solución más sencilla para controlar un sistema de calefacción con una bomba de calor monobloc.

Caja de control electrónica premontada y cableada.

Posibilidad de controlar la instalación con la Regulación BAXI Connect.

Con BC en cascada, las dos BC dan el mismo servicio.

**Consultar disponibilidad*

Control para las instalaciones RVS 61

Este control se comunica con la bomba de calor y de este modo se puede gestionar el circuito de ACS y el circuito de climatización.

En el caso de instalaciones de bombas de calor en cascada, este control gestiona la bomba de calor principal o máster.

La bomba de calor máster puede estar produciendo ACS mientras que las secundarias pueden seguir dando servicio de climatización.

Incluye el módulo de control, la sonda exterior QAC34, el mando TCX 10P THINK y 7 sondas de inmersión QAZ36 para montaje en vaina.

Ref. 7807391

Control para bombas de calor secundarias en cascada RVS 61

Incluye el módulo de control y 2 sondas de inmersión QAZ36 para montaje en vaina.

Ref. 7807392

Accesorio de monitorización remota OCI670.16

Permite acceder a todos los parámetros de control y regulación de la instalación de forma remota mediante PC, smartphone o Tablet. Se requiere que esté conectado al control para instalaciones disponible como accesorio.

Ref. 7716940

Solo compatible con el control RVS61.

Interface ModBus para PBMC-i

Placa para conexión vía ModBus con sistemas BMS.

Ref. 7777120

Esquemas tipo de instalación

Esquema para climatización y producción de ACS

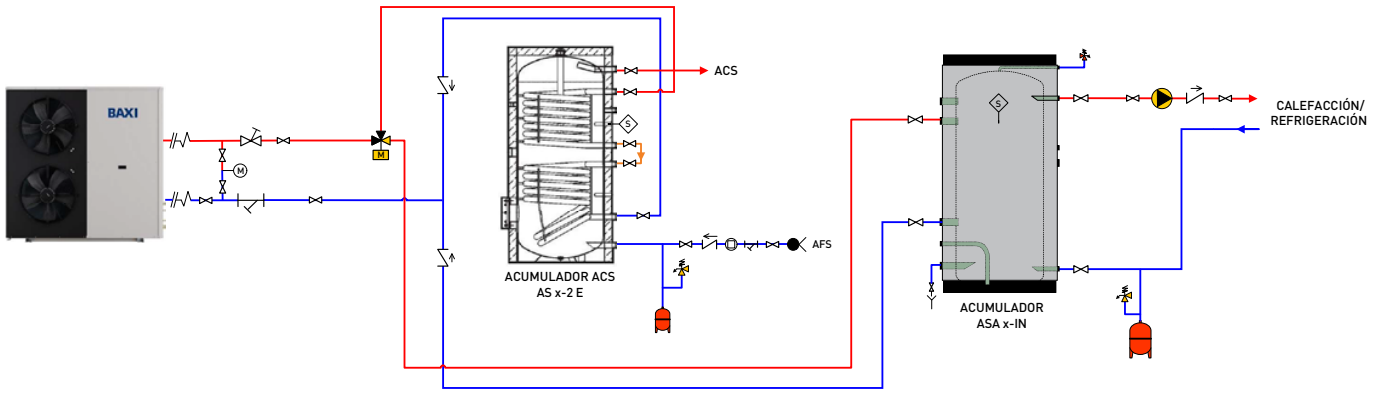

Esquema producción de ACS

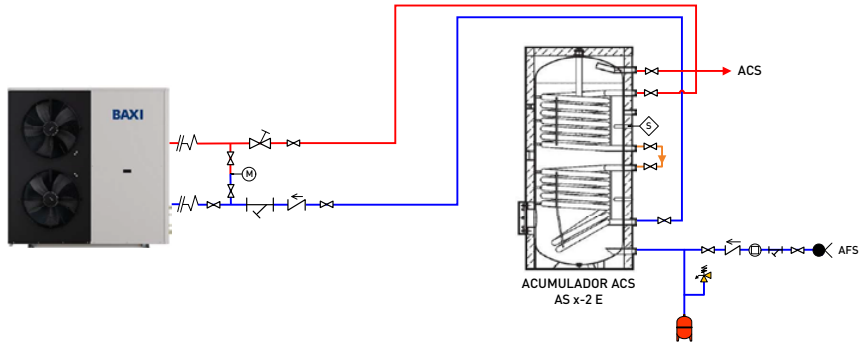

Esquema para climatización

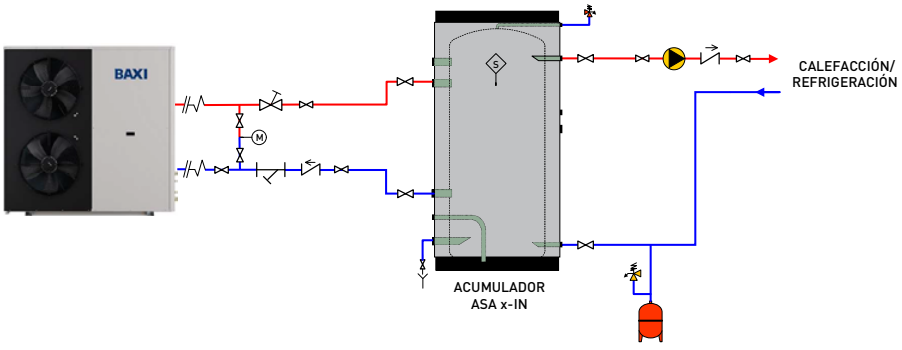

Esquema para climatización y producción de ACS con bomba de calor y caldera (sistema híbrido)

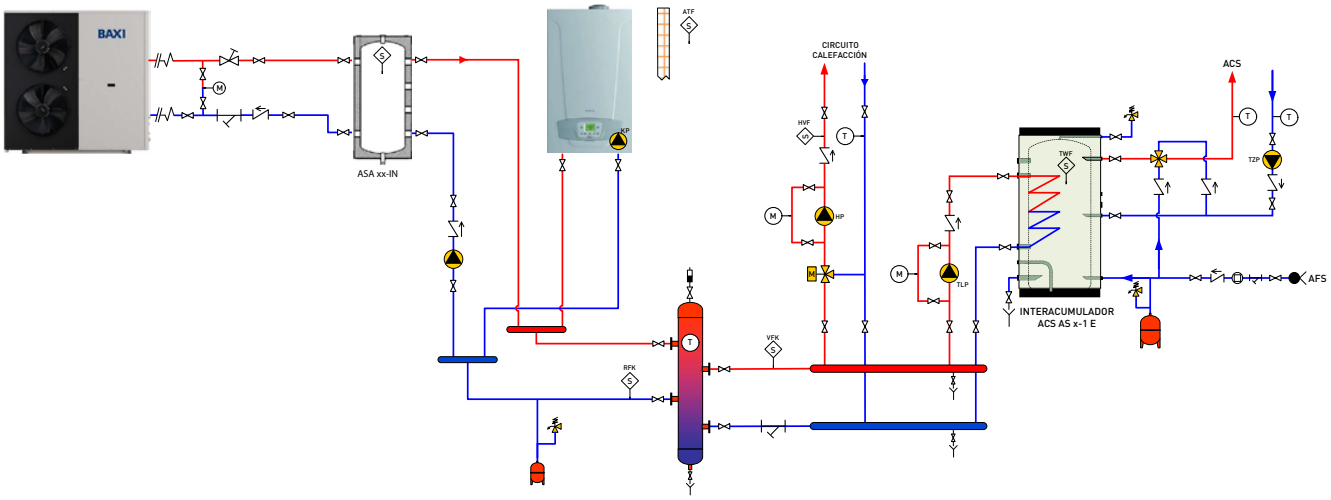

Esquema para producción de ACS con bomba de calor en cascada

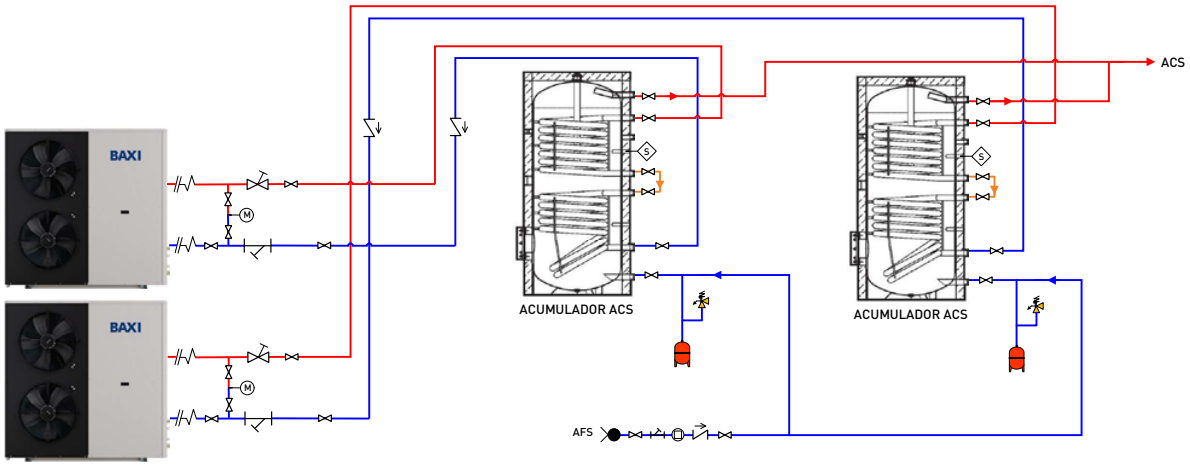

Esquema para climatización y producción de ACS con bombas de calor en cascada

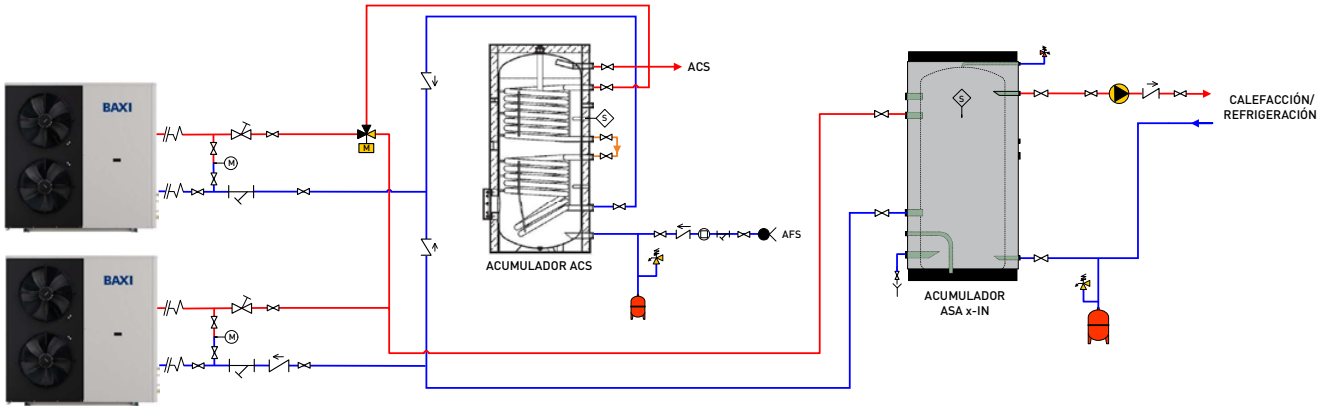

Si se requiere de un esquema diferente a los que hay aquí representados contacta con BAXI.
Se trata de esquemas tipo de principio. Pueden faltar elementos necesarios en una instalación real. Deben cumplirse todas las normativas vigentes.

SERVICIOS PARA EL PROFESIONAL

FORMACIÓN

El sector de la climatización exige un esfuerzo constante en innovación y puesta al día acorde a la evolución de unos productos que ofrecen cada vez más y mejores prestaciones.

Por eso, en BAXI tenemos el compromiso de formar, de manera continuada y gratuita, a todos aquellos profesionales técnicos con una alta capacitación, para que puedan ofrecer plena confianza a nuestros usuarios y una total garantía de éxito.

Apúntate en

www.baxi.es

Los cursos teórico-prácticos que ofrecemos en nuestros Centros de Formación son impartidos por personal cualificado, que dispone de todos los medios necesarios para actualizar y transmitir conocimientos técnicos sobre sistemas, proyectos, diseño de instalaciones y mantenimiento de aparatos de calefacción.

Además, queremos hacerte partícipe de las innovaciones del sector con cursos como **BAXI Connect Pro**, para convertirte en experto en climatización conectada.

Centro de Formación Madrid
C. Tomás Redondo, 2
28033 Madrid
Tel. 91 887 2889

Centro de Formación Barcelona
Manganès, 2
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel. 93 413 3920

Centro de Formación Asturias
Pérez Galdós, 14
33012 Oviedo (Asturias)
Tel. 98 528 0642

BAXI WICA

HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES PARA PROFESIONALES

Disponemos de una aplicación online completa y gratuita con la que vuestra oficina técnica podrá realizar el cálculo de instalaciones de climatización de manera rápida, sencilla y fiable. La aplicación permite crear, gestionar y compartir proyectos con los cliente de forma fácil e intuitiva.

Gracias a esta herramienta podrás obtener un primer diseño de tus instalaciones con esquemas tipo, cálculos y presupuestos.

- Resultados de los cálculos con gráficos
- Justificación de los cálculos
- Esquemas hidráulicos tipo
- Listado de materiales

SOPORTE AL PROFESIONAL

BAXI SOLUTIONS

BAXI Solutions es un departamento creado para dar soporte técnico y comercial para los proyectos de instalaciones de nuestros clientes. Integrando todos los equipos y su regulación en una única solución integral.

Soluciones desde el inicio

Te guiamos desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha para lograr que las instalaciones funcionen de la forma más eficiente posible, de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

Instalaciones centralizadas de calor y frío

El departamento de preventa presta el apoyo técnico necesario para el diseño y dimensionado de salas de calderas y bombas de calor centralizadas.

Herramientas online

Además, disponemos de una serie de herramientas que le permitirán acertar en tus instalaciones.

- **Bloques BIM y CAD** para su inclusión en proyectos de ingeniería.
- Catálogo en formato **PRESTO.**

Soluciones Integrales

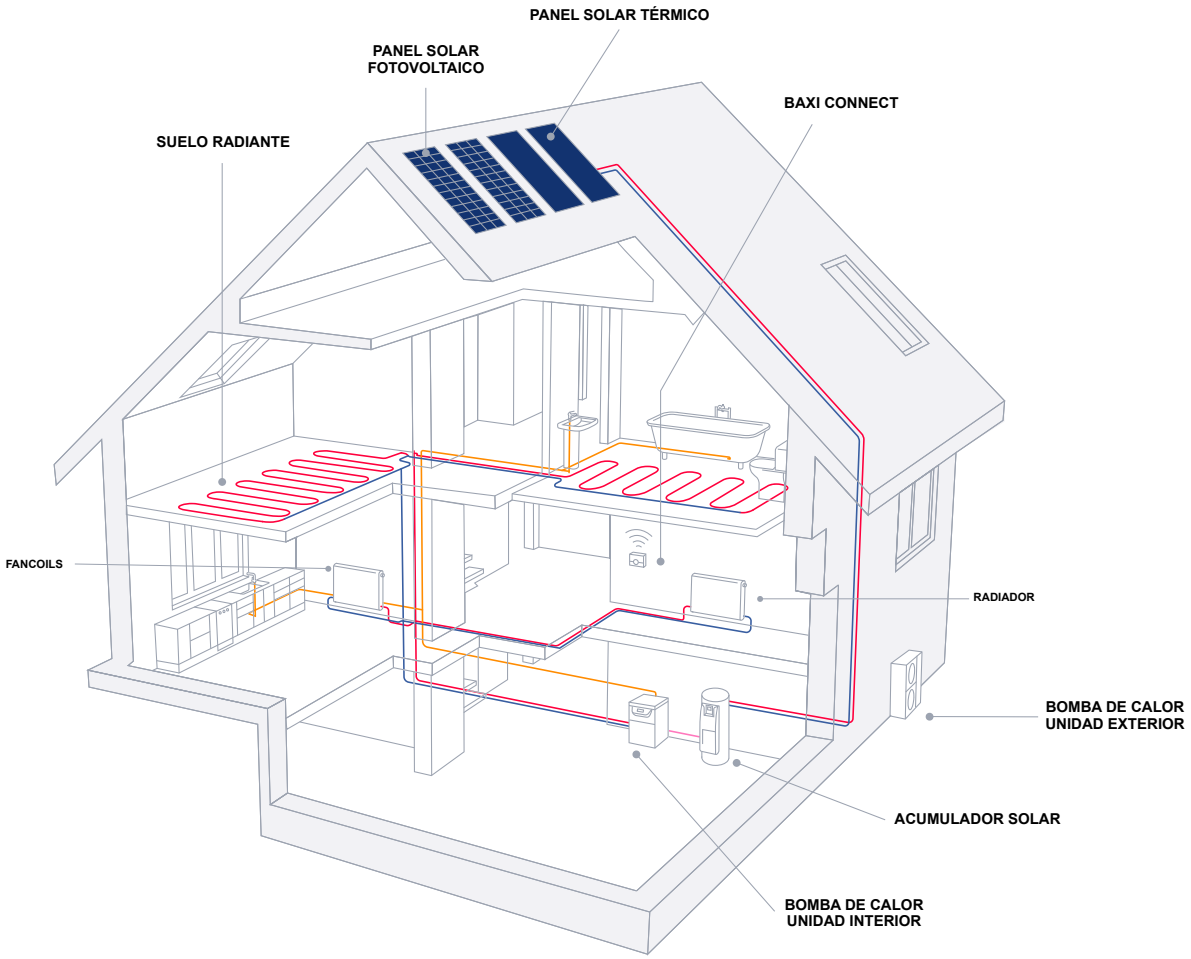

www.baxi.es

902 89 80 00

BAXI
Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es

DELEGACIÓN CENTRO
Tel. 91 746 0830
delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE
Tel. 944 754 624
delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN SUR
Tel. 96 340 2013
delegacion.sur@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE
Tel. 93 263 4028
delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE
Tel. 98 528 0642
delegacion.oeste@baxi.es

C2EF205 0124 © Baxi Climatización, S.L.U.