

CASSETTA PER CALDAIE DUO-TEC CSI-i IN

ATTENZIONE

DEVE ESSERE PREVISTO UN RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE DEL GAS IN POSIZIONE VISIBILE E FACILMENTE ACCESSIBILE ALL' UTENTE IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI-CIG 7129 E 7131

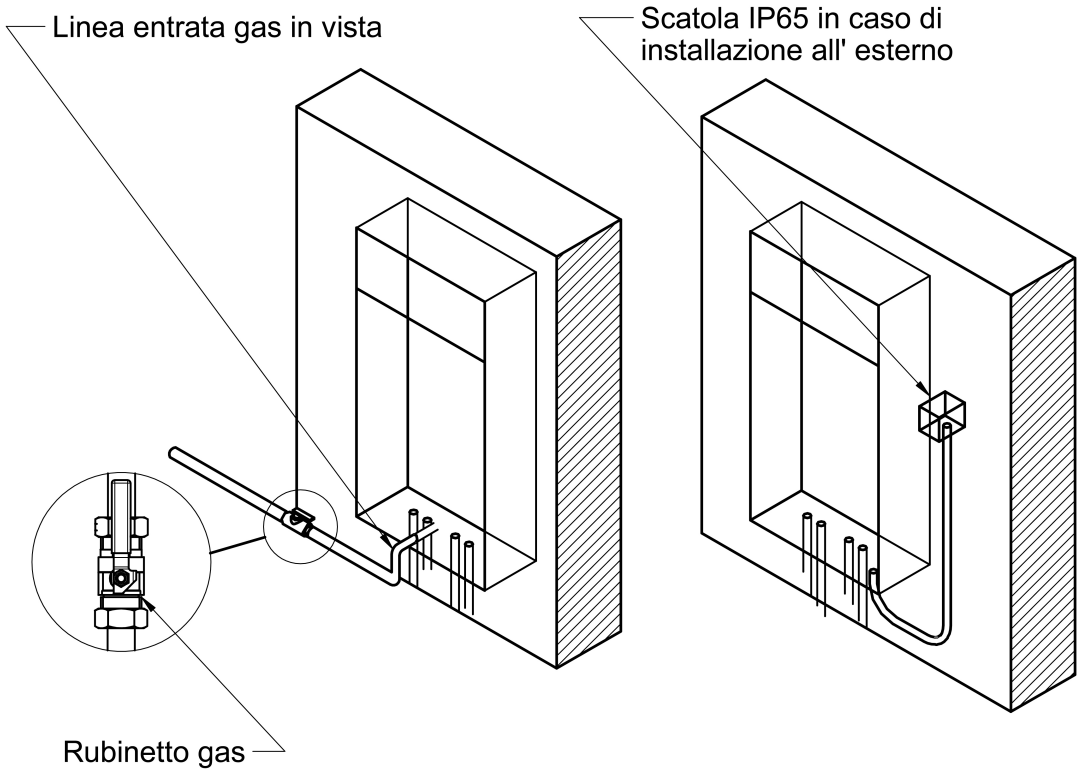


CONDOTTI SEPARATI

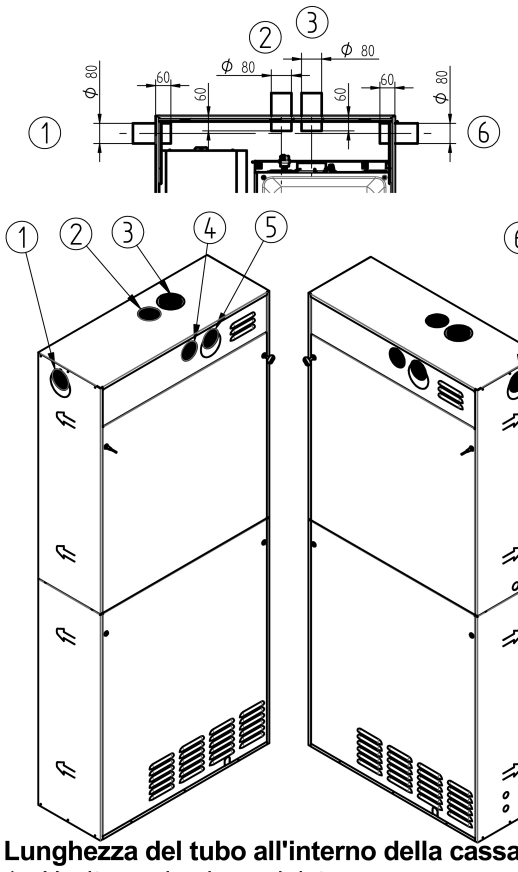

Lunghezza del tubo all'interno della cassa


1 - Uscita aspirazione sinistra
2 - Uscita aspirazione verticale
3 - Uscita scarico verticale
4 - Uscita aspirazione frontale
5 - Uscita scarico frontale
6 - Uscita scarico destra


CONDOTTI COASSIALI

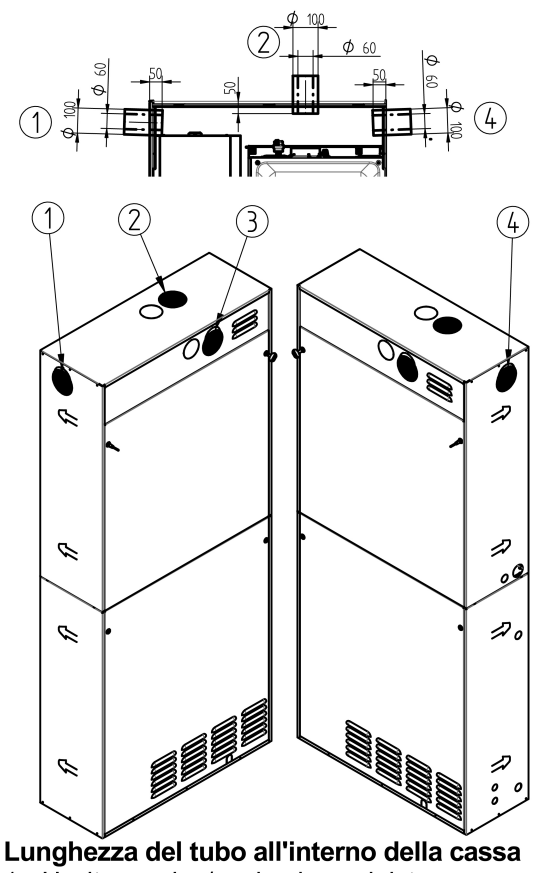


Lunghezza del tubo all'interno della cassa


1 - Uscita scarico/aspirazione sinistra
2 - Uscita scarico/aspirazione verticale
3 - Uscita scarico/aspirazione frontale
4 - Uscita scarico/aspirazione destra

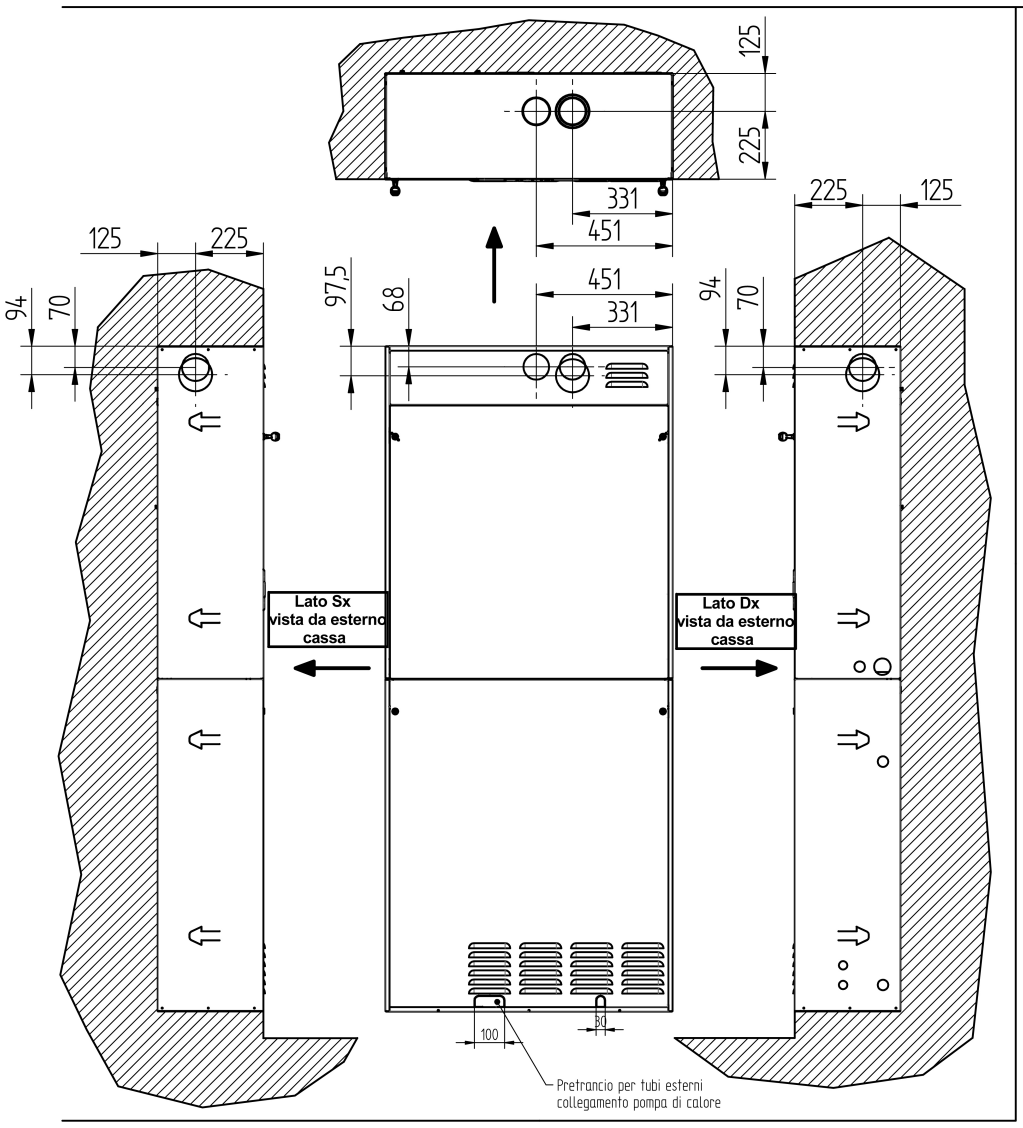

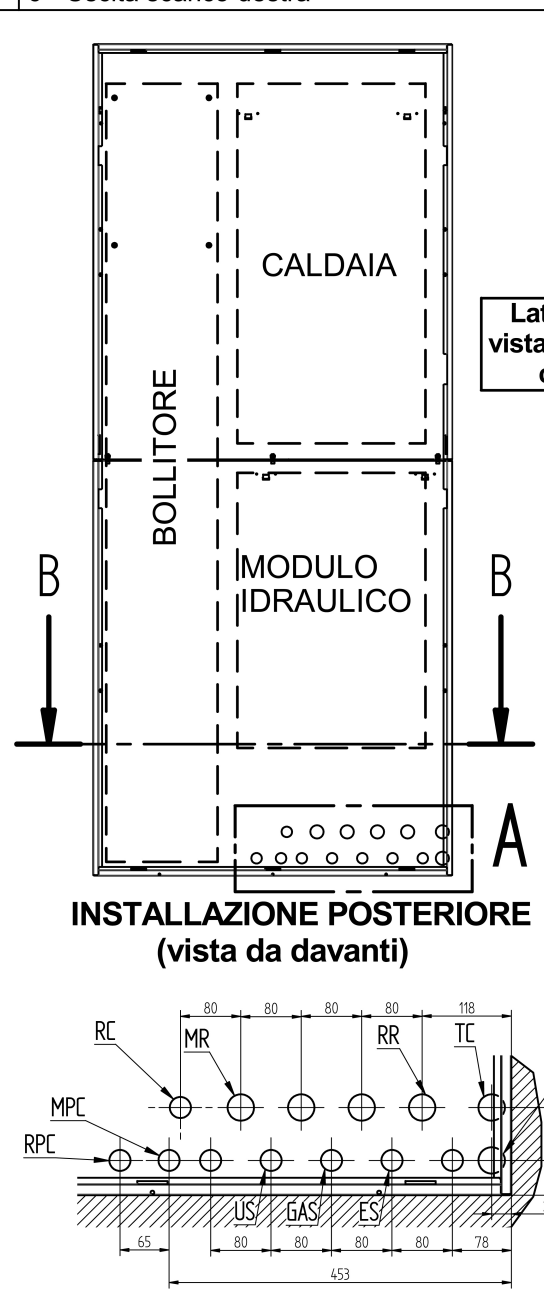


INSTALLAZIONE POSTERIORE (vista da davanti)

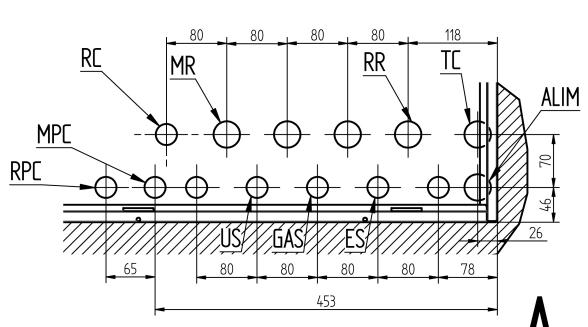

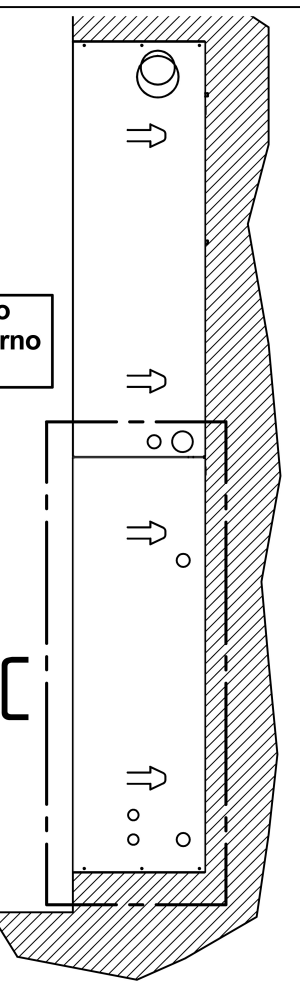


VISTA LATO DESTRO (vista da esterno cassa)

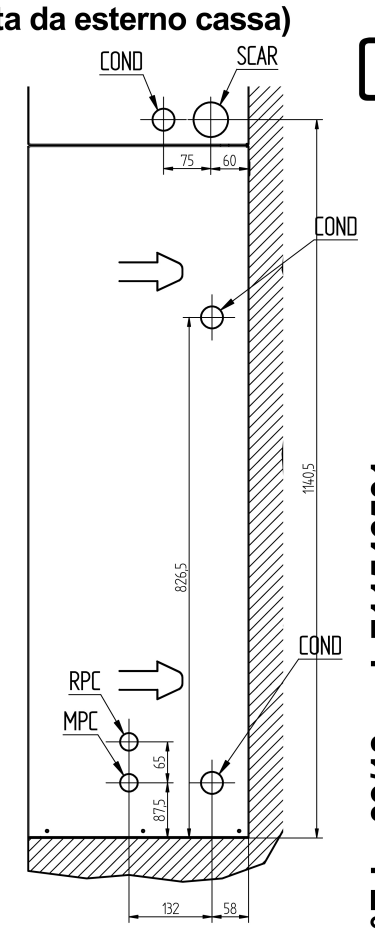

COLLEGAMENTI IDRAULICI

MR = Mandata riscaldamento G 1"
RR = Ritorno riscaldamento G 1"
MPC = Mandata Pompa Calore G 1"
RPC = Ritorno Pompa Calore G 1"
SCAR = Scarico valvola di sicurezza
ES = Entrata sanitario G 1/2"
US = Uscita sanitario G 1/2"
ALIM = Alimentazione elettrica
GAS = Entrata Gas G 3/4"
COND = Scarico condensa
TC = Telecontrollo
RC = Ricircolo sanitario G 1/2"

INSTALLAZIONE INFERIORE (vista da dentro la cassa)

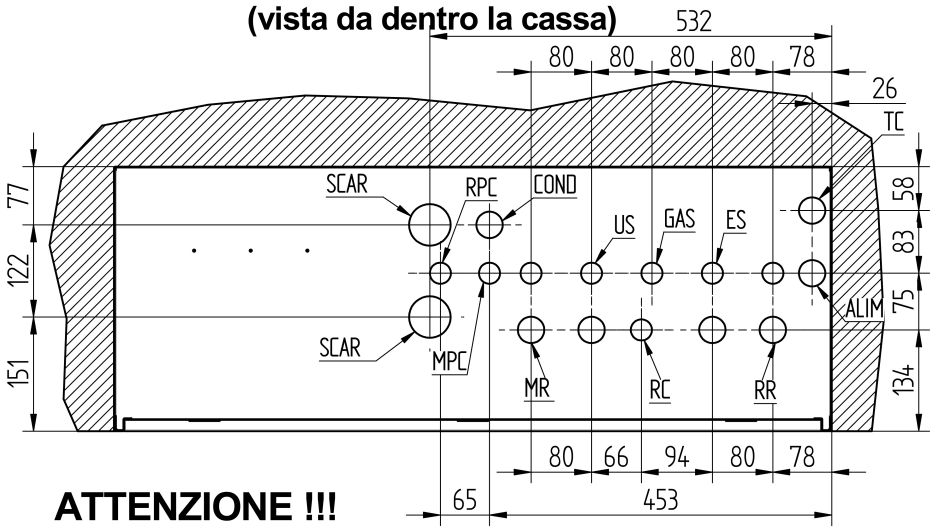

ATTENZIONE !!!

E' INDISPENSABILE COLLEGARE IL TUBO SCARICO CONDENSA PRESENTE IN CALDAIA AD UNO SCARICO ESTERNO PREDISPOSTO PER TALE USO, EVITANDO FUORIUSCITE DI CONDENSA ACIDA.

I°Ed. - 09/13 cod. 711546501