


**Alle brandschutz-
All fire protections
technischen Einrichtungen
and technical facilities
müssen frei zugänglich
must be kept completely free
and sichtbar sein!
and be visible!**

-  Notausgang
Emergency Exit
-  Feuermelder
Fire Alarm Box
-  Feuerlöscher, Hydrant
Fire Extinguisher

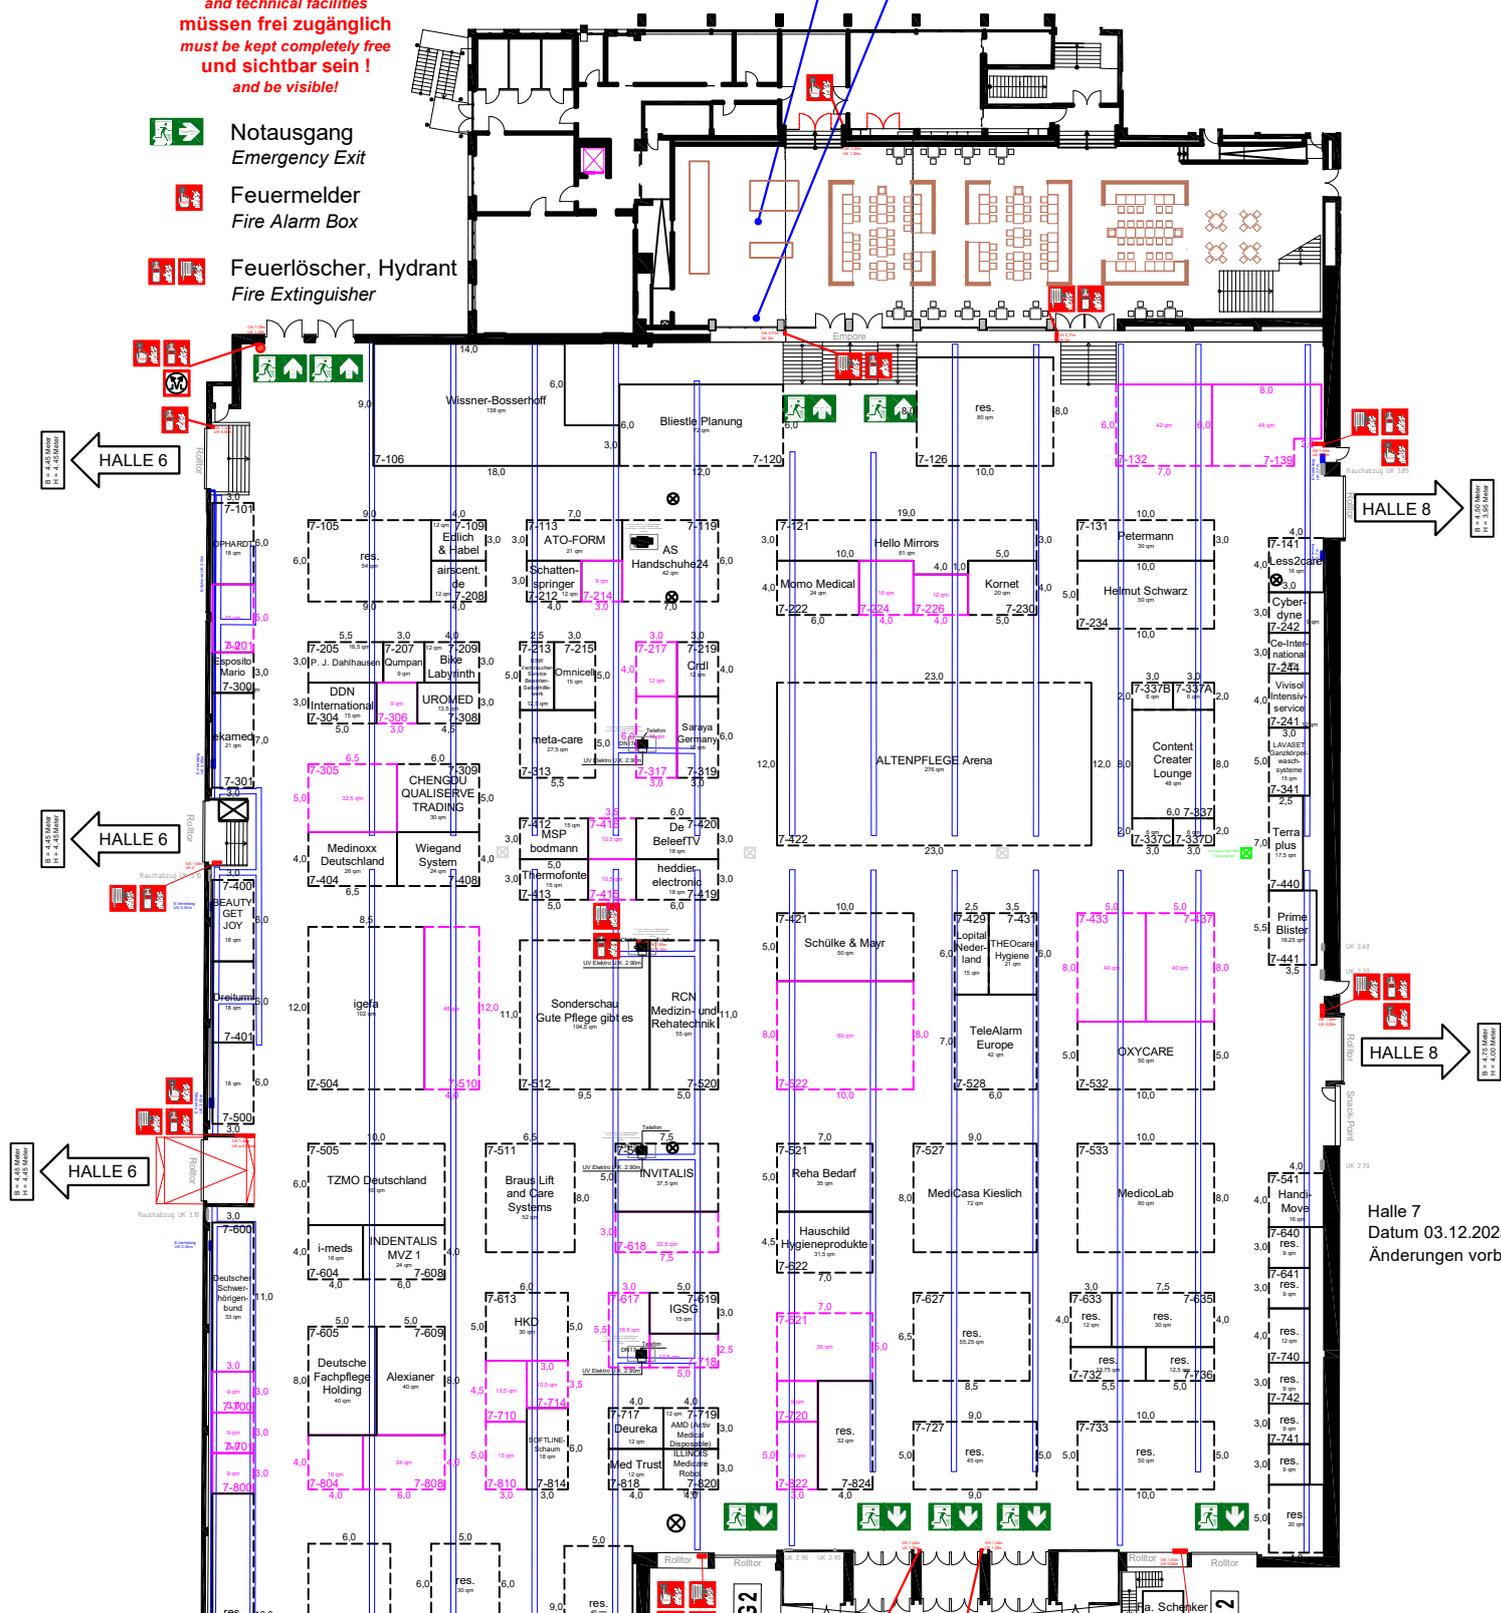

← HALLE 6

→ HALLE 8

← HALLE 6

→ HALLE 8

← HALLE 6

→ HALLE 8

Halle 7
Datum 03.12.2025
Änderungen vorbehalten