
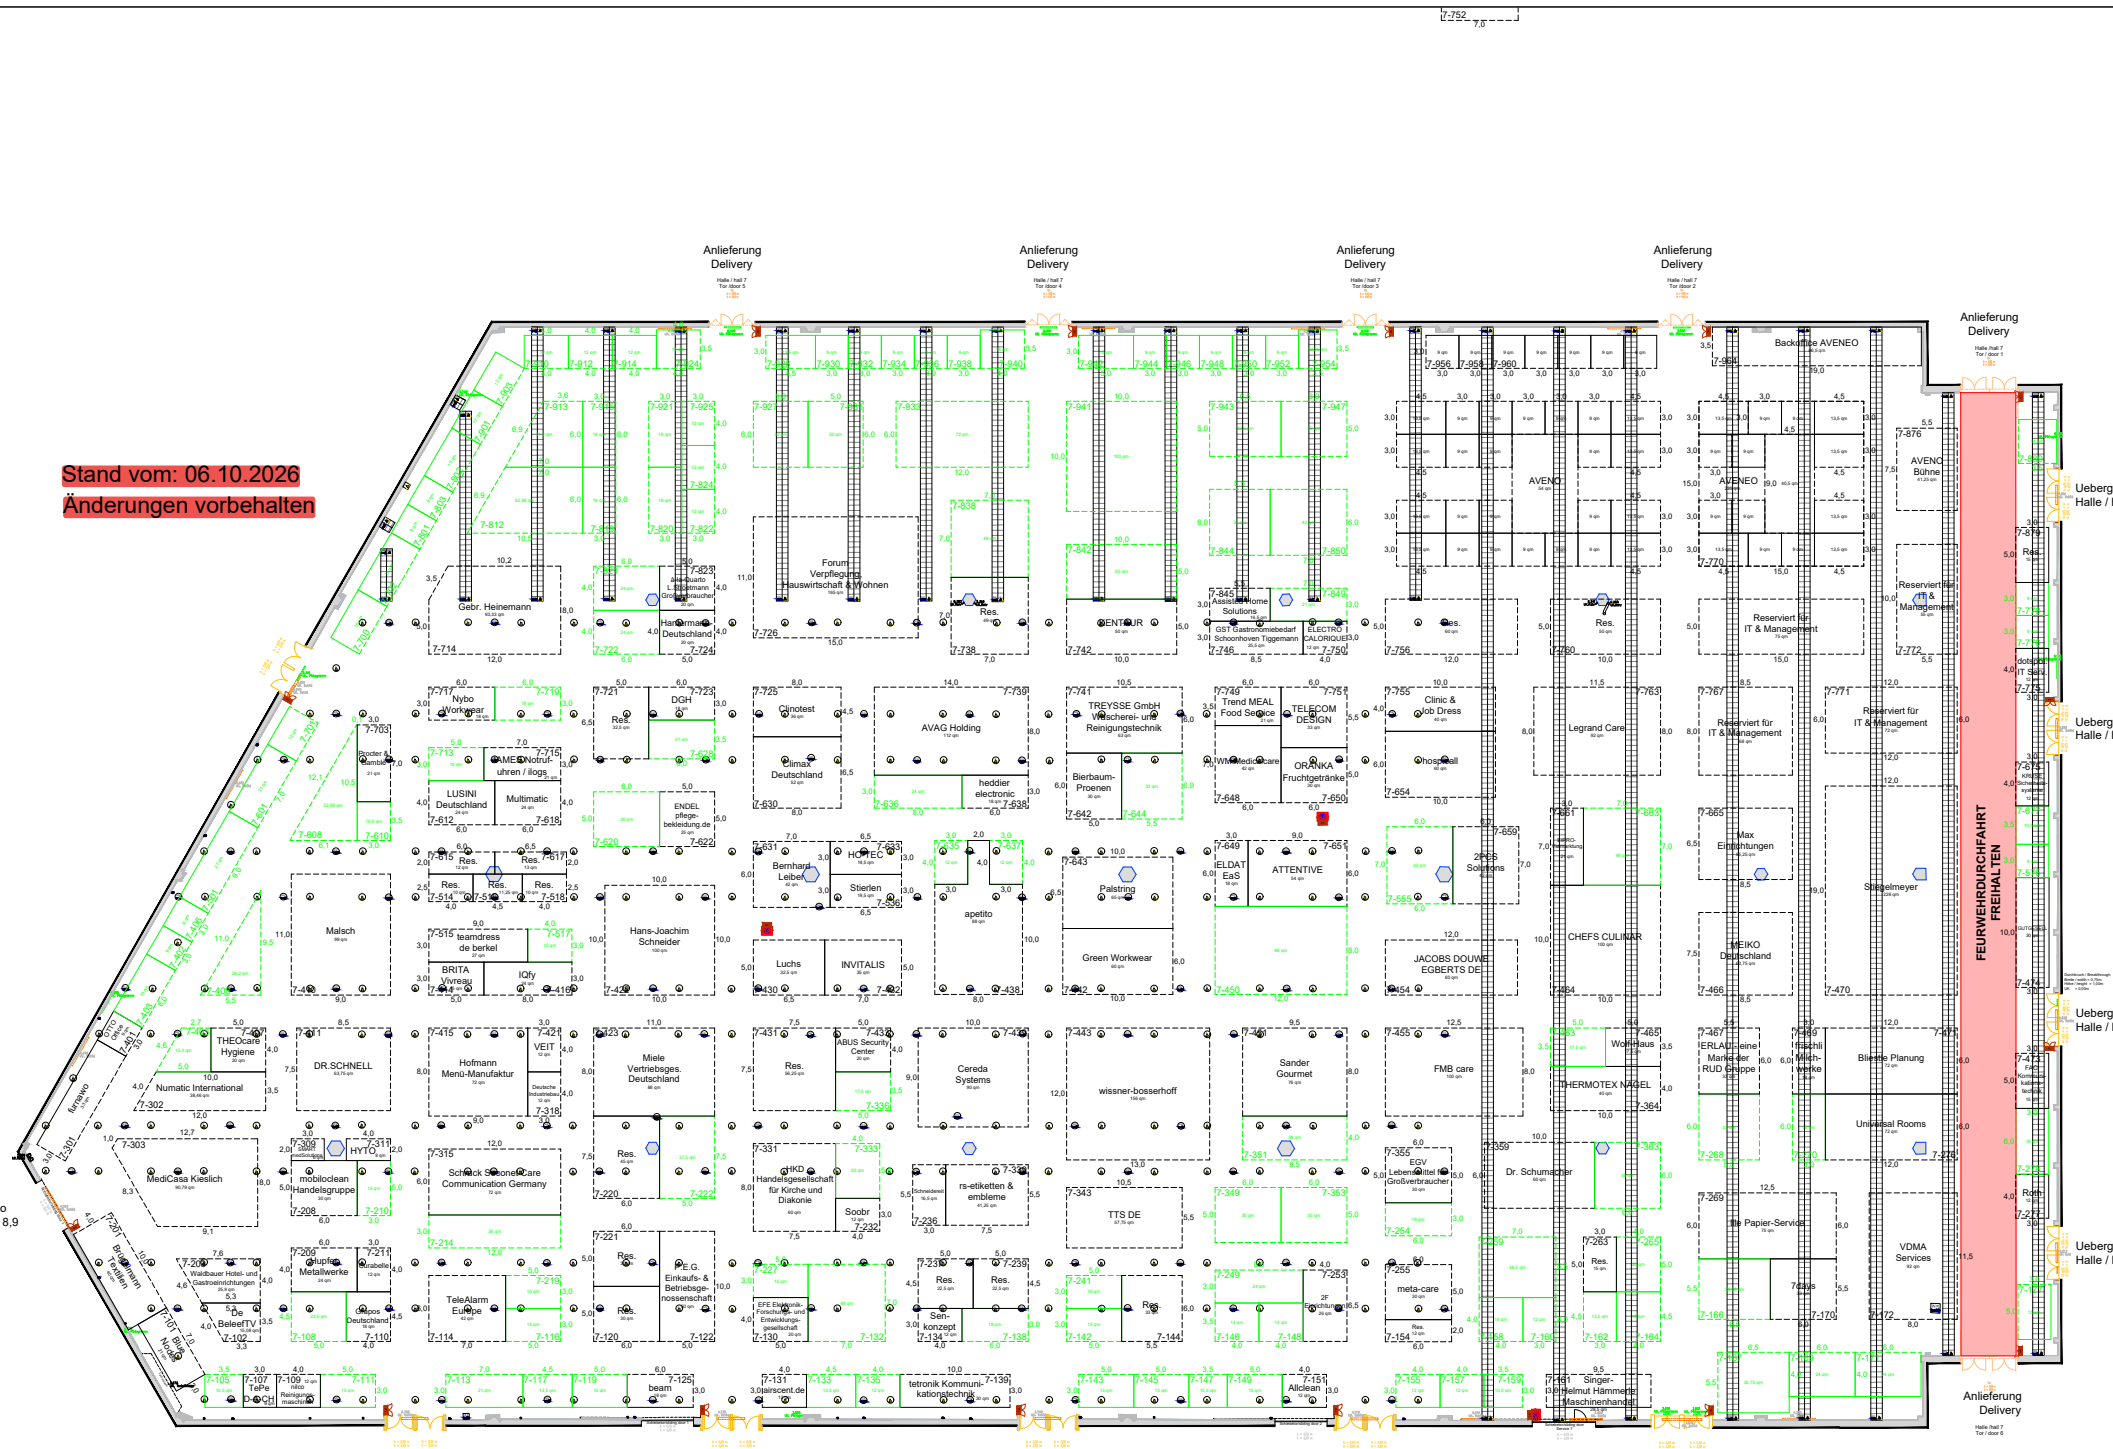







Uebergang /to
Hallen / halls 8,9
Service 6/7

 Messezentrum Nuremberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7 / Hall 7		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m Spezifische freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2,20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom Hallenkesselsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m Heizungsröhre Begrenzte Standbauhoehe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for E = electricity W/K = compressed air, water, sewer (waste water) and telecom Hall corner pillar covered to height of 2,50 m Dimension "X1" = 0,64 m Dimension "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Dimension "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m Supply shaft for heating Restricted stand height 2,99 m D = 0,37 m
	Regenwasserrohre Begrenzte Standbauhoehe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5,28 m - 5,36 m
	Zutufstotore der Halle Tor B= 1 m x H= 4,00 m Tor B= 2 m x H= 4,00 m Tor B= 3 m x H= 4,00 m Tor B= 4 m x H= 4,00 m Tor B= 5 m x H= 4,00 m Tor B= 6 m x H= 4,00 m Schleibet 1 B= 4,75 m x H= 4,00 m Schleibet 2 B= 4,75 m x H= 4,00 m Schleibet 3 B= 4,75 m x H= 4,00 m Schleibet Service/ Halle/B= 5,75 m x H= 3,37 m	Access doors to the hall door 1 m x 4,00 m / H= 4,00 m door 2 m x 4,00 m / H= 4,00 m door 3 m x 4,00 m / H= 4,00 m door 4 m x 4,00 m / H= 4,00 m door 5 m x 4,00 m / H= 4,00 m door 6 m x 4,00 m / H= 4,00 m sliding door 1 B= 4,75 m / H= 4,00 m sliding door 2 B= 4,75 m / H= 4,00 m sliding door service/ hall/ B= 5,75 m / H= 3,37 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,57 m Depth = 0,82 m
	Hallenschild an AuBenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hohe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Saeulen	Pillars
	Hallenkesselsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,34m / max. 0,43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0,46m

Planstand 05 / 2024

 Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7 / Hall 7 		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallen-Eckskande bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Dimension "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m
	Hallenaußenwandskande bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m
	Hallenaußenwandskande bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m
	Hallenaußenwandskande bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht mit Leermoor Aufdruck des Lieferantennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m "Anforderungen vorbehalten"	Supply with an empty conduit Painted "hall sign" Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 6,00 m "as adjusted to change"
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5,14 m Height of lower edge transom: 5,98 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Lower edge of lighting)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²

Planstand 05 / 2024



Datum des Hallenplans: 06.10.2026
Date of the hall plan: