


All coordinates given in this document are based on the building reference system GBS of NürnbergMesse, unless otherwise specified. All coordinates given to the building reference system GBS of NürnbergMesse, if not specified separately.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express consent of NürnbergMesse is prohibited. All rights reserved in the event of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist untersagt, soweit nicht ausdrücklich die Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

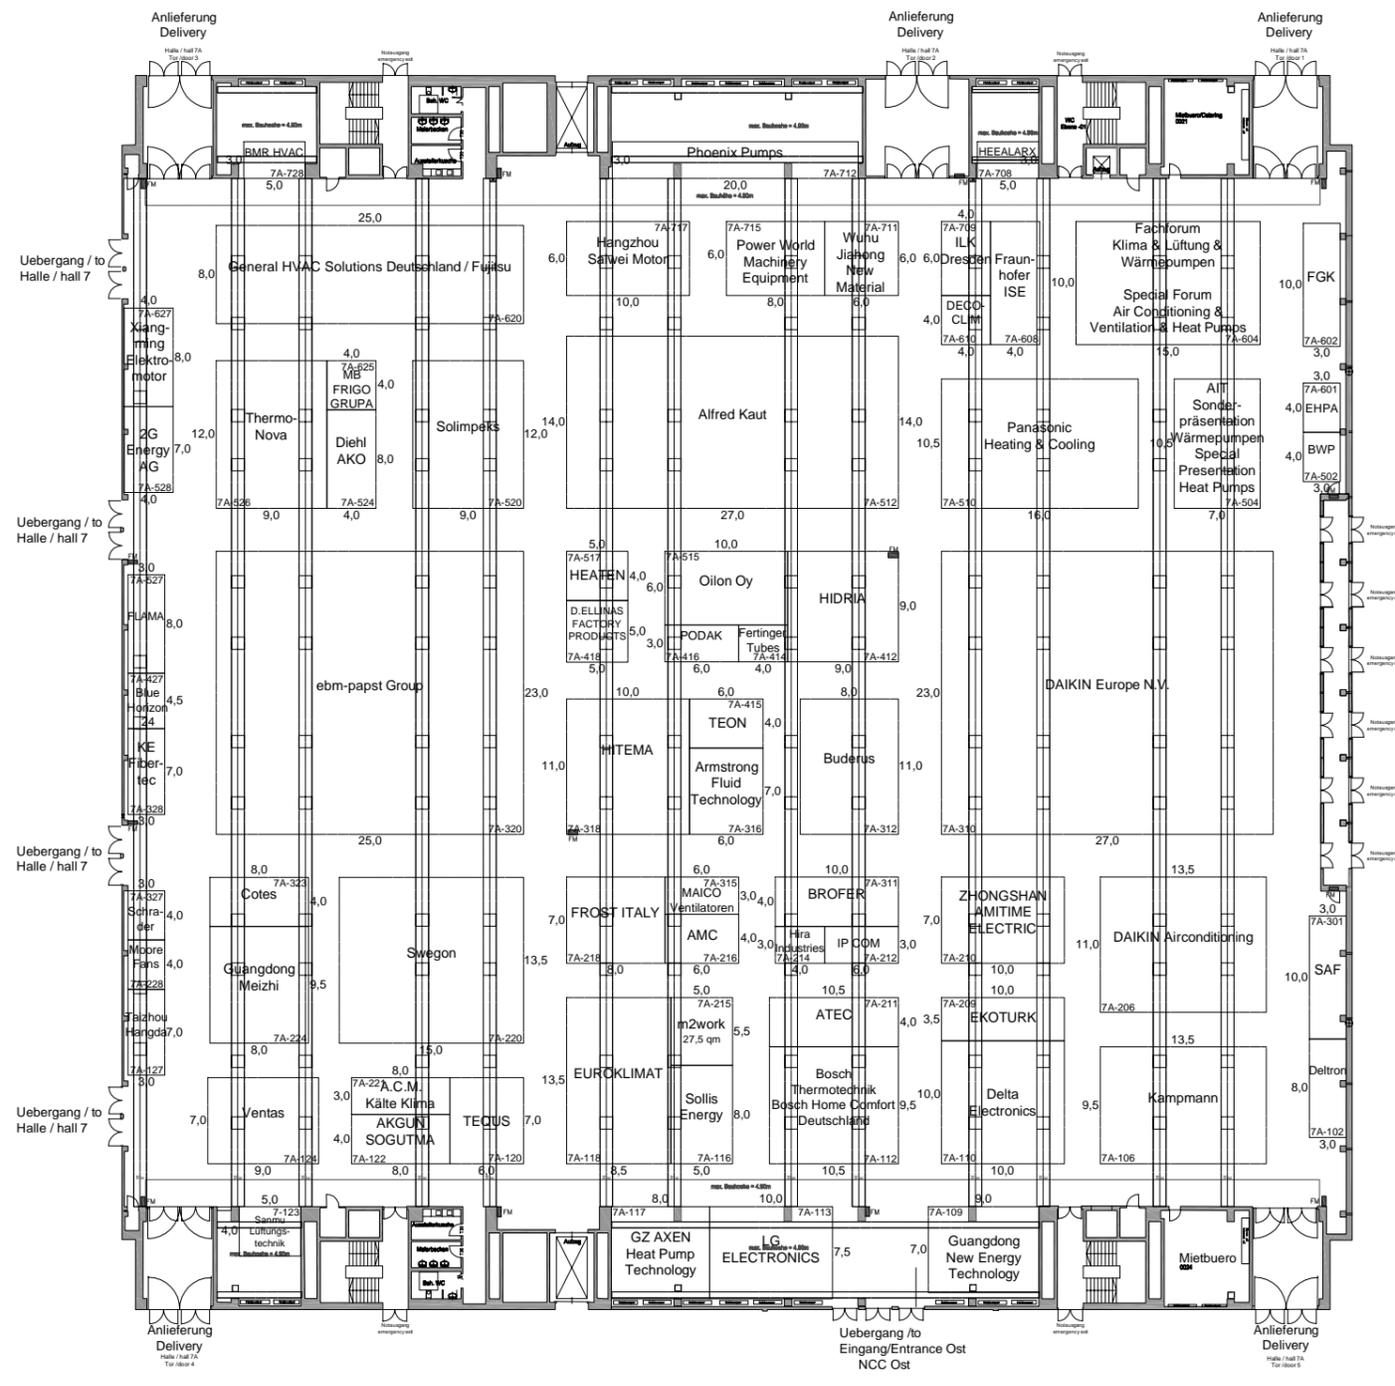


Chillventa 2026 Halle / hall 7A

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand 12.03.2026



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to upper edge 2,20m
	Versorgungsschacht fuer Elektr., Telefon, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecomm, compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Hallenwürfel Begrenzte Standsauhöhe Hohe Unterkante = 9,50 m Hallenhöhe = 2,40 m	Hall cube Restricted stand height Height of lower edge = 9,50m Hall sign height = 2,40m
	Hallenschild Begrenzte Standsauhöhe Hohe Unterkante mindestens 5,50 m Hallenhöhe = 1,20 m	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 5,50m Hall sign height = 1,20m
	Zugangstüre der Halle Tür 1: 1,80 m x 4,65 m Tür 2: 1,80 m x 4,65 m Tür 3: 1,80 m x 4,65 m Tür 4: 1,80 m x 4,65 m Tür 5: 1,80 m x 4,65 m	Access doors to the hall door 1: 1,80 m x 4,65 m door 2: 1,80 m x 4,65 m door 3: 1,80 m x 4,65 m door 4: 1,80 m x 4,65 m door 5: 1,80 m x 4,65 m
	Hallenaußenwandstütze / Hallensäule	Hall outer wall pillar / Hall pillar
	Abhängepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Unterkante Antenne von Boden: 12,25 m	Height of lower edge antenna: 12,25m
	Hallenhöhe = 15,00 m (4,90 m an den Außenwänden) (Lower edge of ceiling)	Hall height = 15,00m (4,90m at outer hall walls) (Lower edge of ceiling)
	Verbindung zum Standschluss ausschließlich über dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 8,850 m²	Hall floor space 8,850m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 23/37



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (09 91) 88 06-0 Fax (09 91) 88 96 82 28
www.nuernbergmesse.de

HALLE 7A

Chillventa 2026

Dimension	Werte	Dimension	Werte
Wahlhöhe	2015-10	Wahlhöhe	2015-10
Wahlbreite	1320	Wahlbreite	10
Wahlhöhe	1185, 598 mm	Wahlhöhe	2015-10
Wahlbreite	Halle 7A-Logistik	Wahlbreite	12.03.2026
Wahlhöhe	CVSE, HTA-Dep	Wahlhöhe	