Alle Koordinatenangaben bezogen auf das Gebäudebezugssystem GBS der NürnbergMesse, wenn nicht gesondert angegeben.
All coordinates given to the building reference system GBS of NürnbergMesse, if not specified separately.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Chillventa 2026
Halle / hall 4

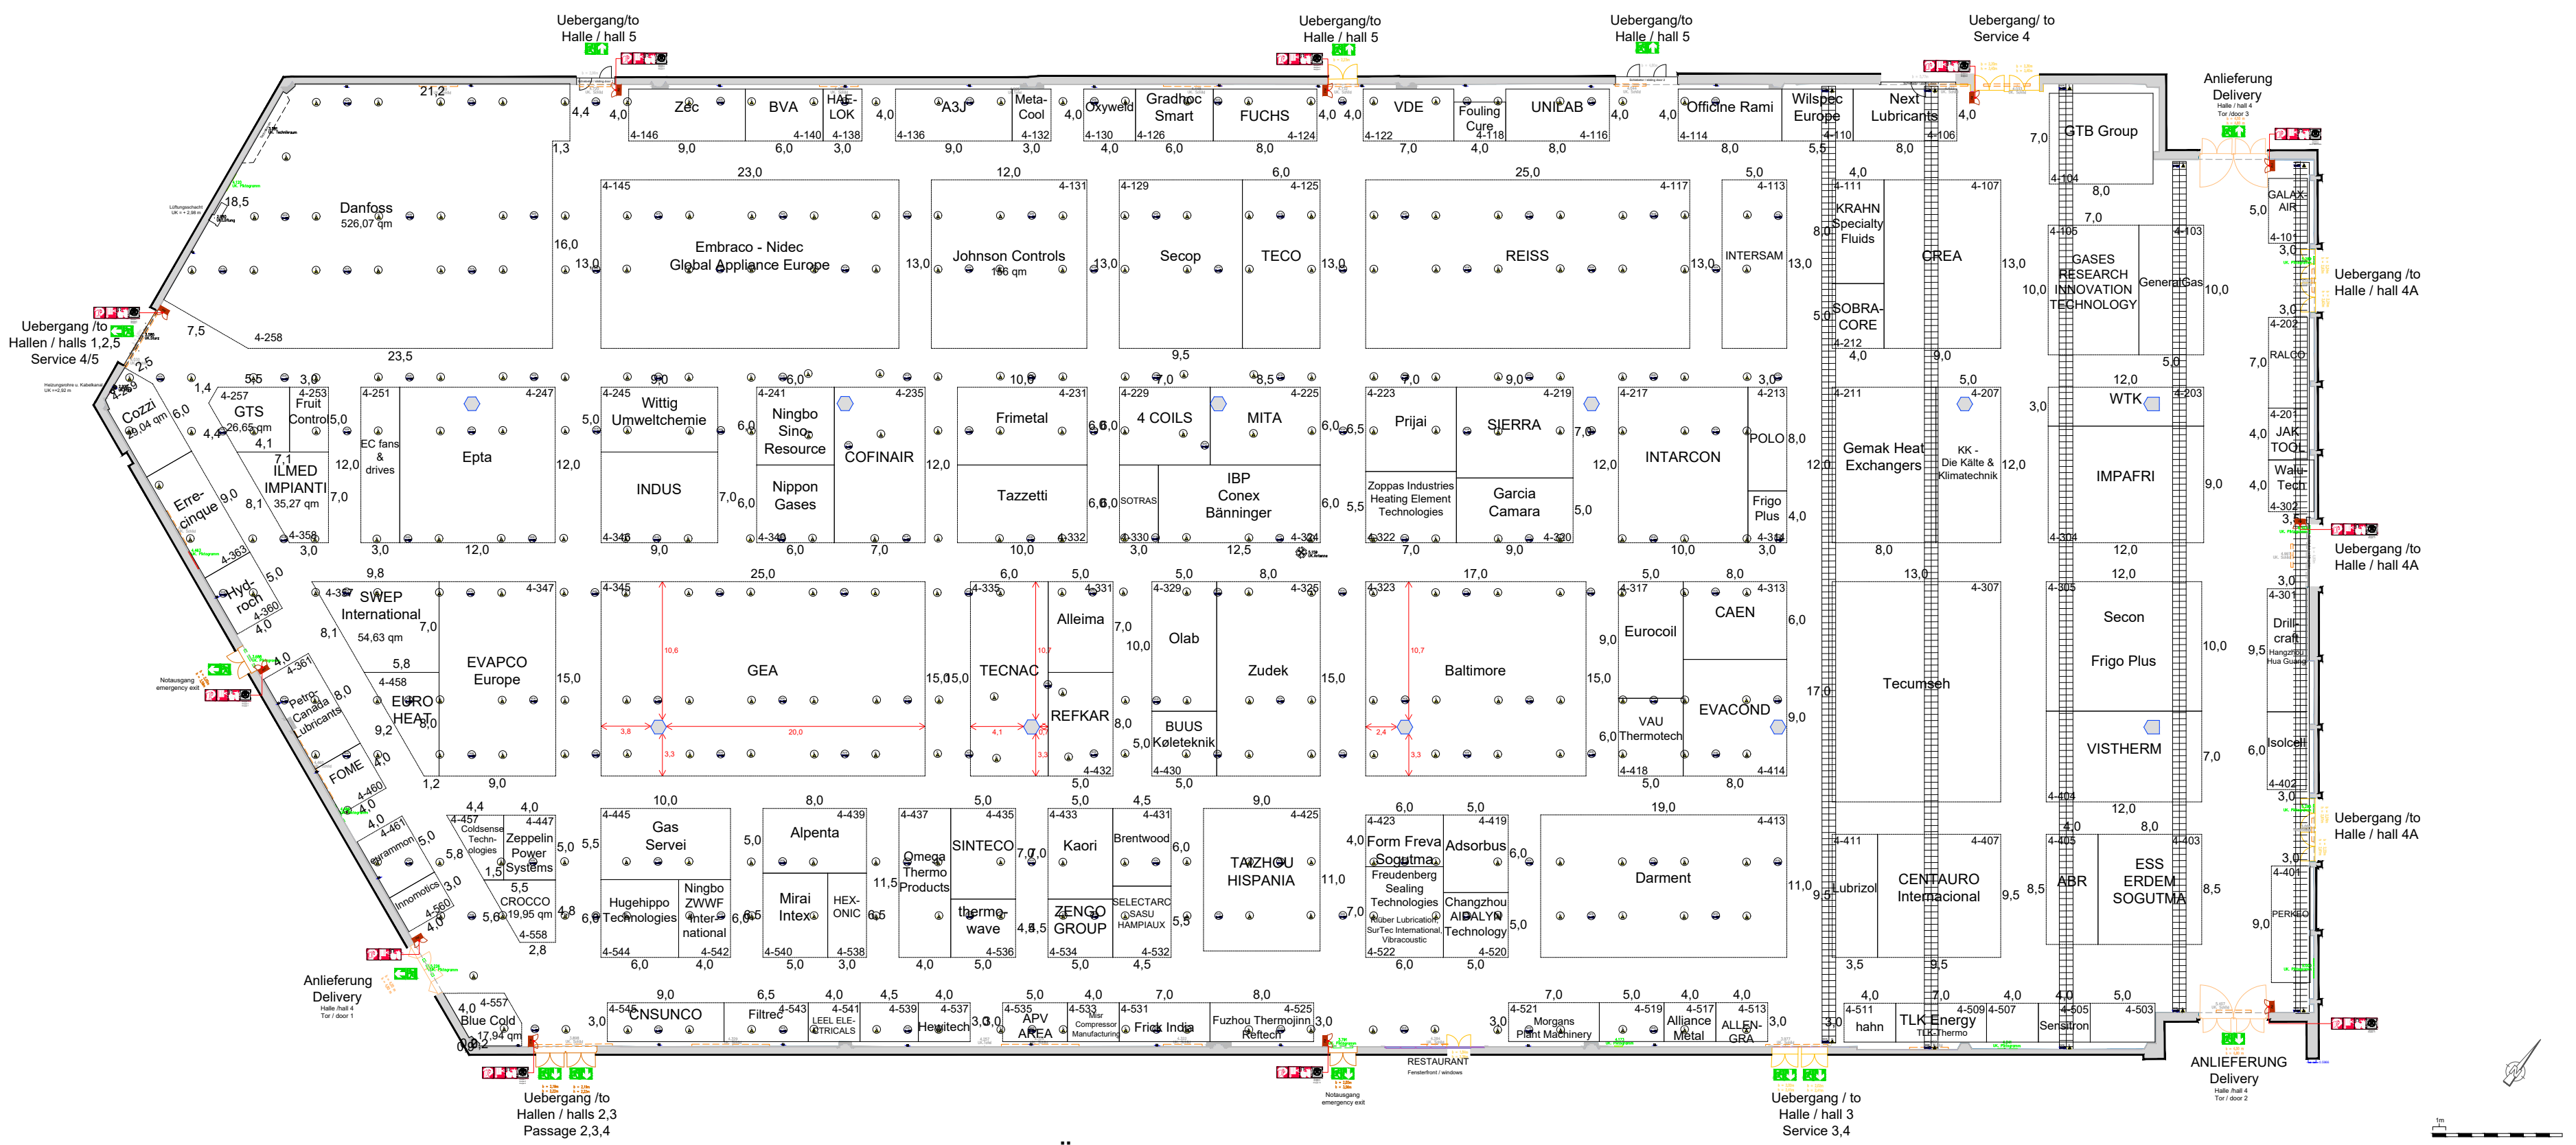

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand 16.04.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FM	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
Lueftungsschacht UK = +2,98 m	Lueftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2.98 m d = 0.70 m
Heizungsrohre u. Kabelkanal UK =+ 2,92 m	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.92 m d = 0.46 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,80 m Tor 2 B = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,50 m / H = 4,80 m Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 4,75 m / H= 3,40 m Schiebetor 3 B = 5,70 m / H= 3,40 m Tor Halle 4 / 4A B = 4,80 m / H = 4,90 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.00 m / H= 4.80 m Door 2 W = 4.50 m / H= 4.80 m Door 3 W = 4.50 m / H= 4.80 m sliding door 1 W = 2.90 m / H = 3.40 m sliding door 2 W = 4.75 m / H = 3.40 m sliding door 3 W = 5.70 m / H = 3.40 m door hall 4 / 4A W = 4.80 m/ H =4.90 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm
4	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
Technikraum	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m d = 0.80 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Unterzug = 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.16 m Heigth of lower edge transom: 6.05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.06 m Dimension "Y" = min. 0.19 m / max. 0.22 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.78 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.70 m Dimension "Y" = min. 0.20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,99 m / max. 1,92 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.99m / max. 1.92 m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.44m / max. 0.47 m Dimension "Y" = min. 0.32m / max. 0.84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11,690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		



HALLE 4

Chillventa 2026

Ga	2018-10	Kh	2021-02
1:200	1682, 594 mm	430 Kh	2019-09-06
Halle 04+Legende		16.04.2026	
CV26_H4.dwg			