


Chillventa 2026 Halle / Hall 9

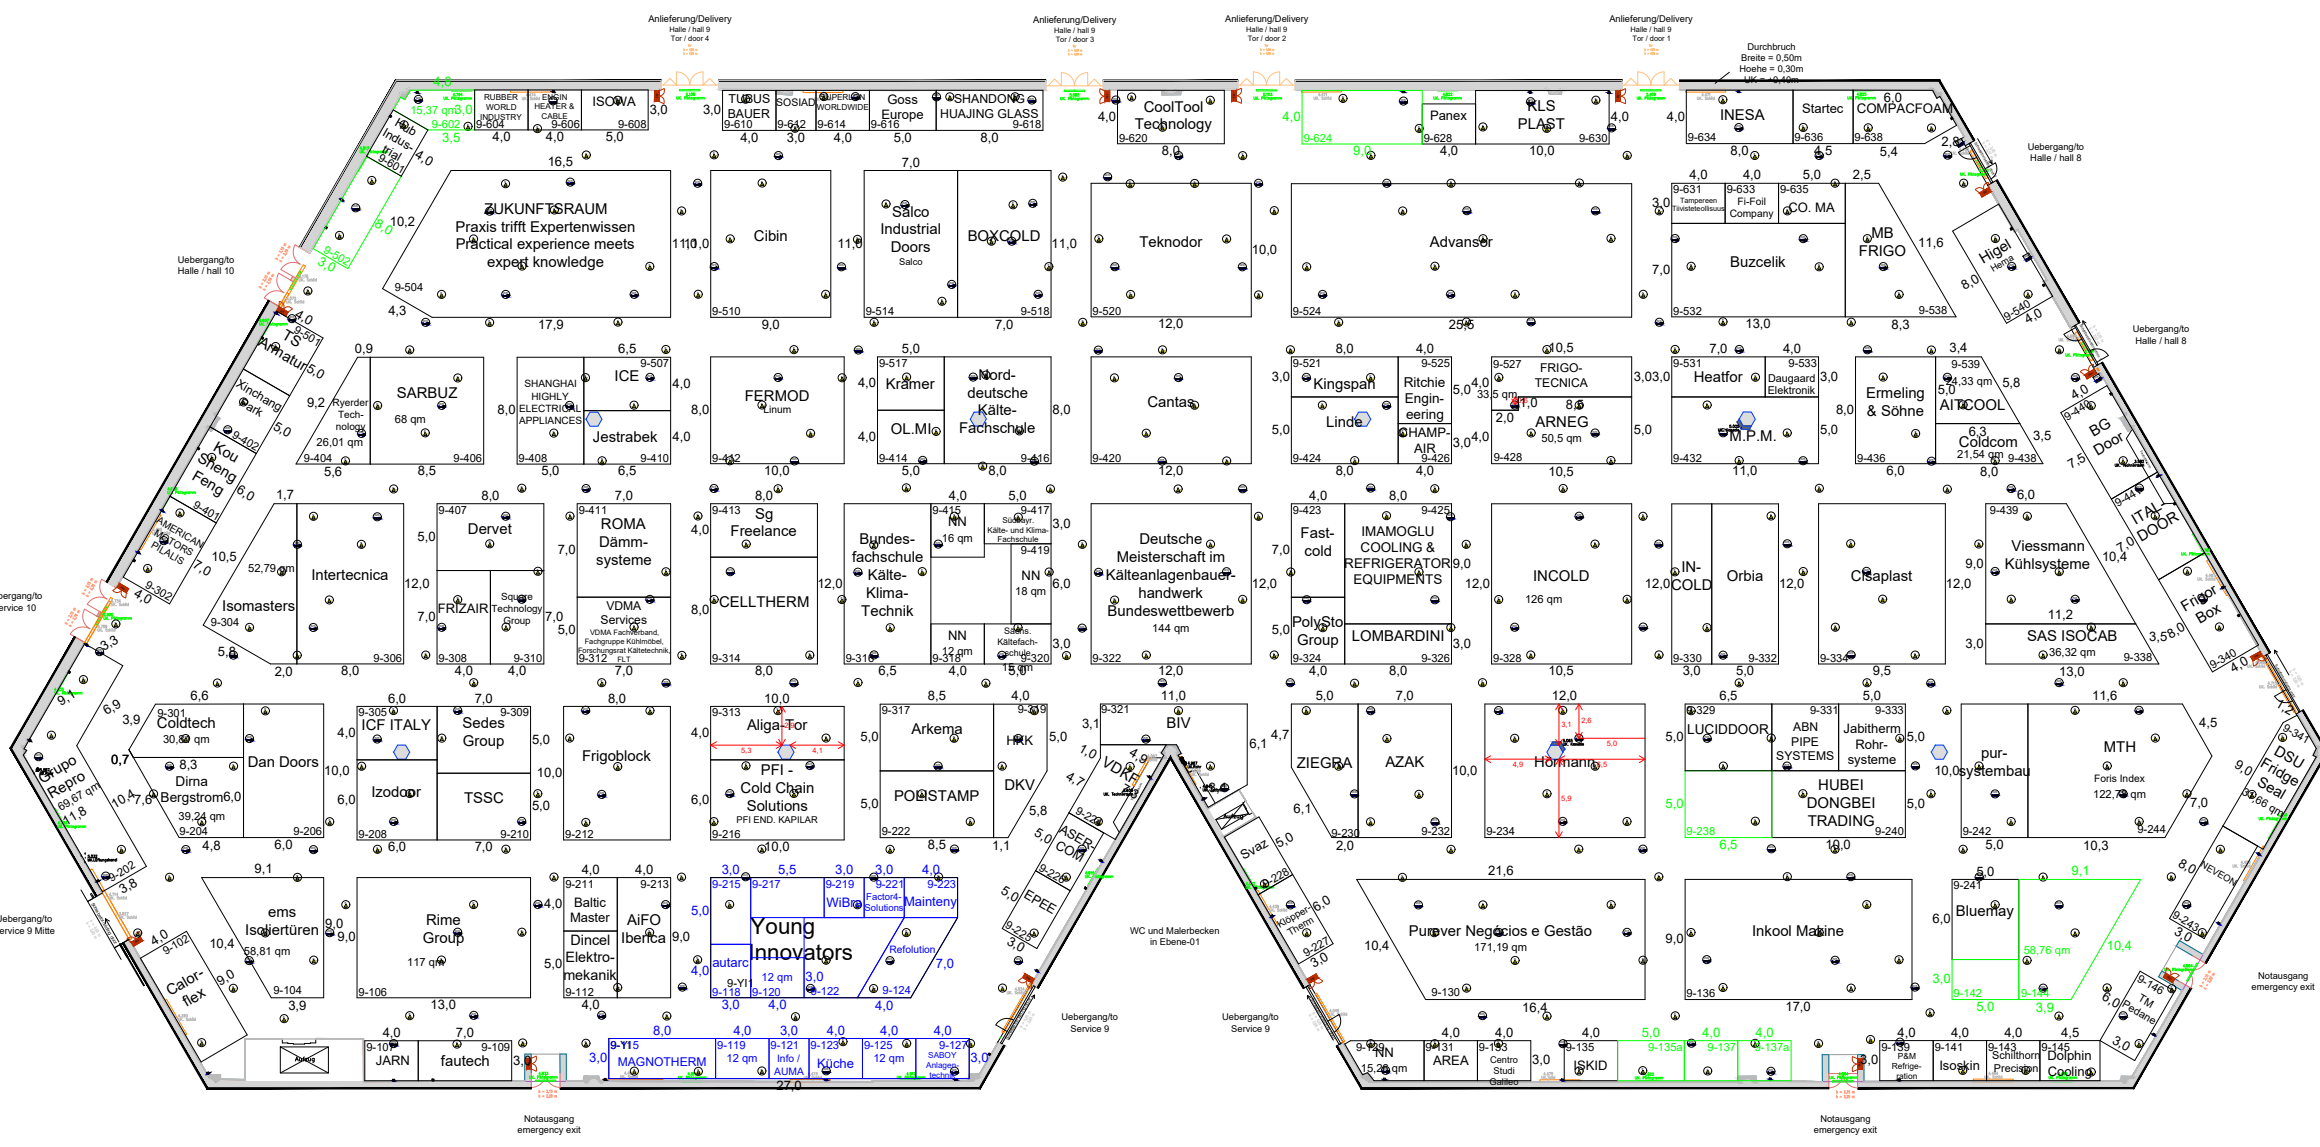

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand: 18.06.2026

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Technikraum Begrenzte Standsbauhöhe 3,58 m Tiefe = 0,79 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.79 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft,	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht mit Leerrohr Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply duct for water and sewer (waste water)
	Zufahrtsstore der Halle Tor 1: 4,05 m / H= 4,30 m Tor 2: 4,05 m / H= 4,30 m Tor 3: 4,05 m / H= 4,30 m Tor 4: 4,05 m / H= 4,30 m Schleuse 1: 3,38 m / H= 3,48 m Schleuse 2: 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1: 4.05 m / H= 4.30 m door 2: 4.05 m / H= 4.30 m door 3: 4.05 m / H= 4.30 m door 4: 4.05 m / H= 4.30 m lock 1: 3.38 m / H= 3.48 m lock 2: 3.43 m / H= 3.47 m
	Begrenzte Standsbauhöhe Höhe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenaußenhöhe = 1,52 m Ø1 = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 380 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.52 m Ø1 = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 380 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm
	Aufdruck auf Hallennummer Unterkante 5,11 m Oberkante 6,23 m "Ausdrucken" einbauen	Painted hall sign Height of lower edge 5.11 m Height of top edge 6.23 m "paste in"
	Säulen Konsole an Säule: Unterkante 5,03 m	Pillars Console height of lower edge: 5.03 m
	Hallencke säule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m
	Hallencke säule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.68 m max. 1.00 m Dimension "Y" = min. 0.25 m max. 0.54 m
	Hallenaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.68 m max. 1.55 m Dimension "Y" = min. 0.29 m max. 0.42 m

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Heizungsrohre Begrenzte Standsbauhöhe: - H= 4,97 m (Tiefen 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefen 0,69 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4.97 m (depth 0.28 m) - H= 4.85 m (depth 0.69 m)
	Heizungsrohre Begrenzte Standsbauhöhe: - H= 5,59 m (Tiefen 0,47 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5.59 m (depth 0.47 m)
	Lüftungskanal Begrenzte Standsbauhöhe: H= 5,03 m (Breite 0,56 m, Tiefen 0,47 m)	Ventilation duct Restricted stand height: H= 5.03 m (width 0.56 m, depth 0.47 m)
	Unterkannte Antenne von Boden: 5,18 m	Height of lower edge antenna: 5.18m
	Verbindungen zum Standschuh auszuschneiden unter dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenhöhe = 5,80m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Hallenfläche 10800m²	Hall area 10800m²
	Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor loading 5000 kg/m²

Planstand 07 / 2024

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 9 / Hall 9

NÜRNBERG MESSE

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel: (0) 911 88 06 0 - Fax: (0) 911 88 06 2 26
info@nuernbergmesse.de, www.nuernbergmesse.de

HALLE 9
Chillventa 2026

1.000	2018-10	430 KJ	2019-08
297	420 mm	2019-09	
Halle 9/10/11/12/13/14/15		18.06.2026	
CVS_H9_dwg			

Alle Koordinatengaben bezogen auf das Geodatenreferenzsystem GRS 1989 Nürnberg/Gesess, wenn nicht anders angegeben. Alle Koordinaten geben die bauingenieurtechnische GRS von Nürnberg an. If not specified otherwise.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the creation of copies for other purposes without the written authorization of NürnbergMesse is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent. Gebrauchsmusteranmeldung vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der NürnbergMesse. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Schutzrechtsanmeldung vorbehalten.