


Chillventa 2026
Halle / hall 7

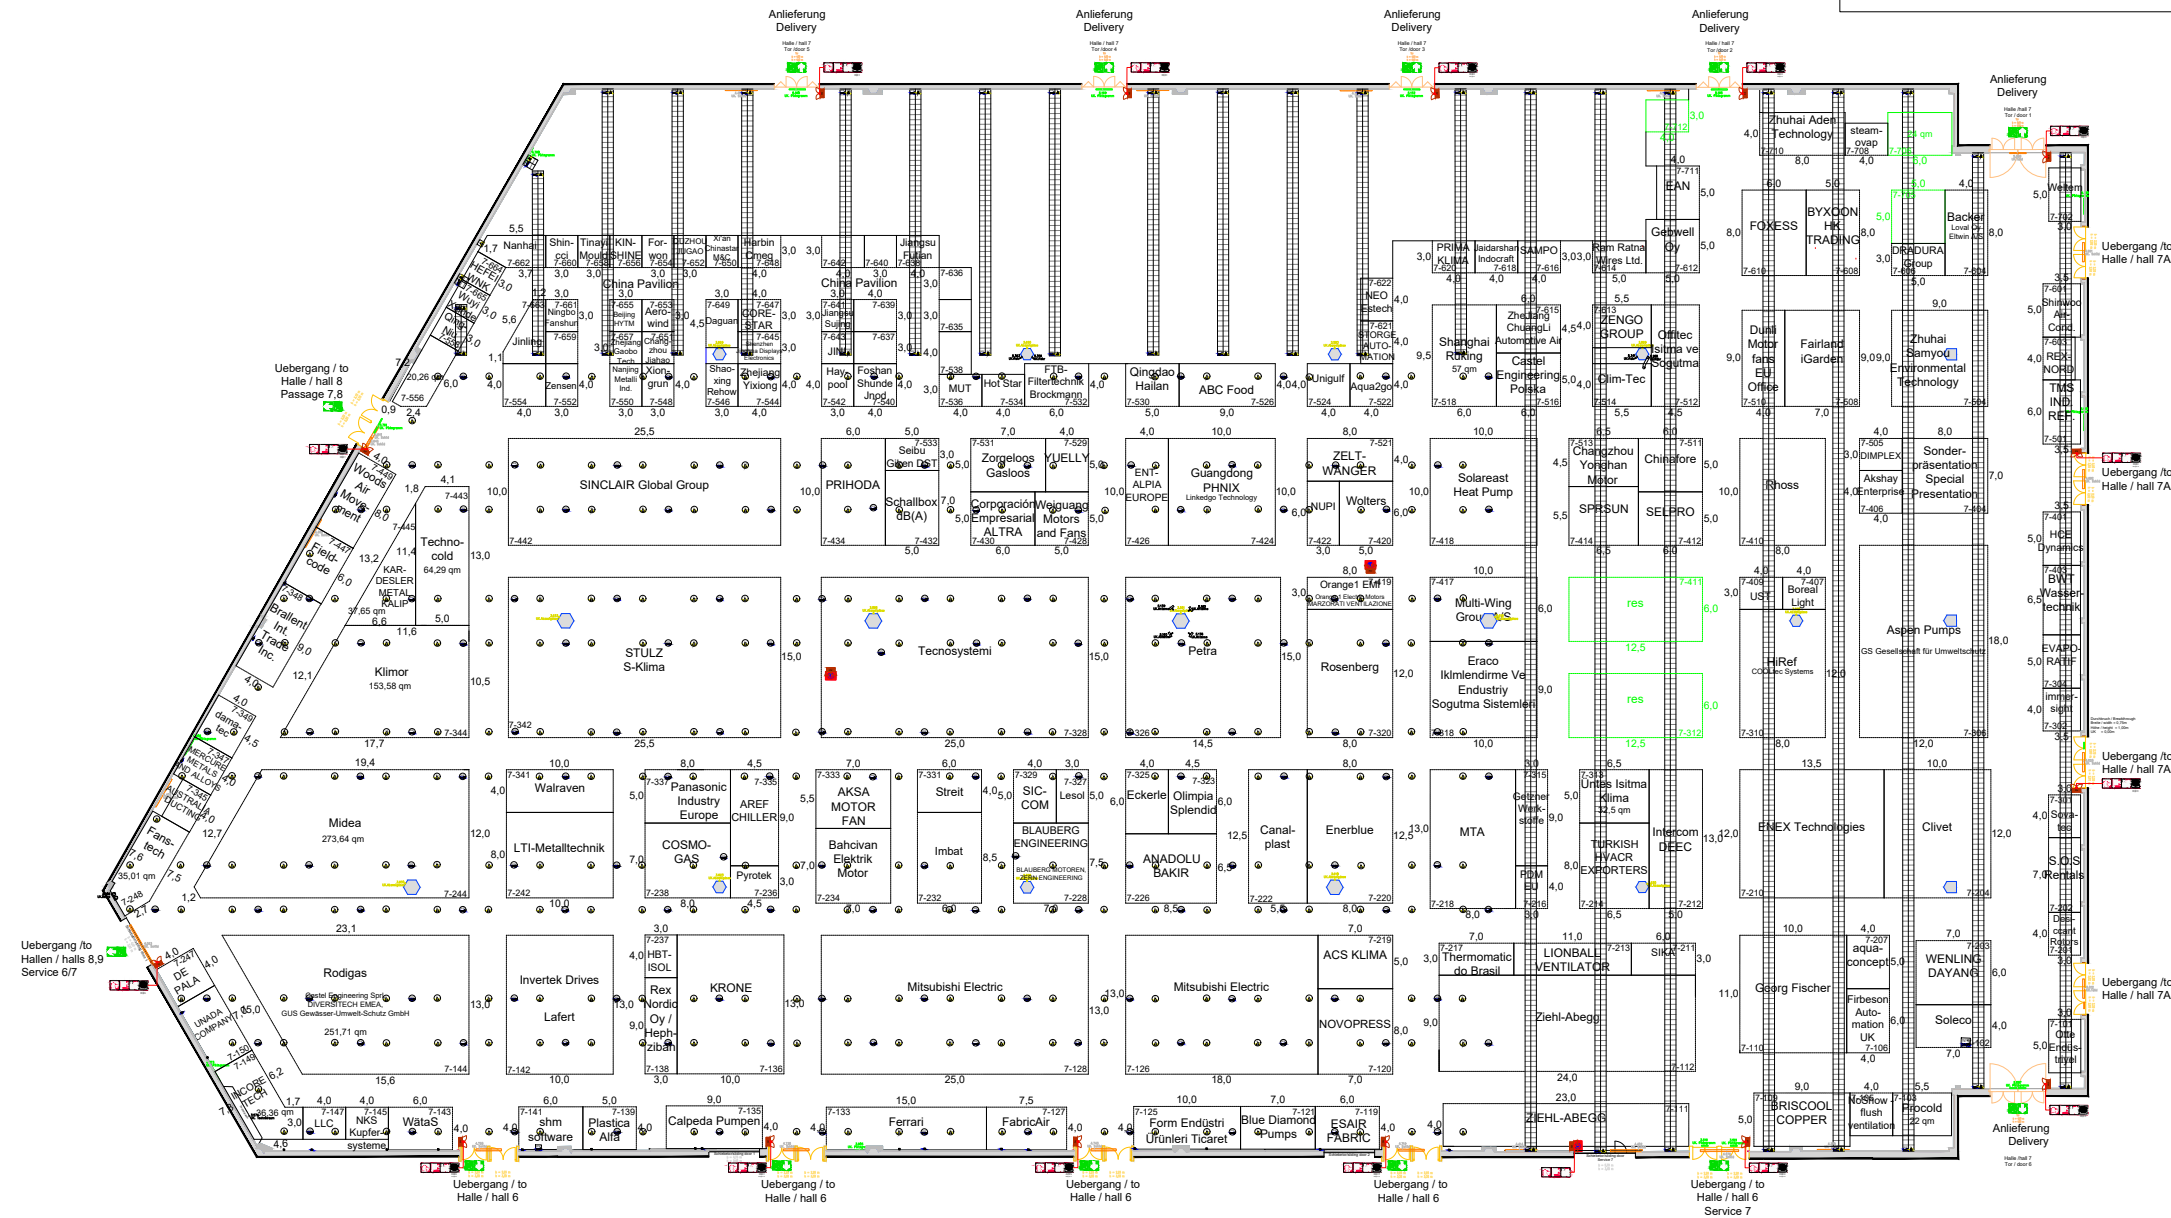

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Stand 24.07.2026

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 7 / Hall 7

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m Sperftische freihaltend	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2,20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro WIK = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom	Supply shaft for E = electricity WIK = compressed air, water, sewer (waste water) and telecons
	Hallenkieselsaure bis 2,50 m Hoehle umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,54m / max. 0,23 m Dimension "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m
	Heizungsbogen Begrenzte Standbauhoehe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2,99 m T = 0,37 m
	Regenwasserrohr Begrenzte Standbauhoehe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5,28 m - 5,36 m
	Zufahrtsture der Halle Tor 1 B = 4,50 m / H = 4,80 m door 2 W = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,50 m / H = 4,80 m door 4 W = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 5 B = 4,50 m / H = 4,80 m door 6 W = 4,50 m / H = 4,80 m Schleuse 1 B = 1,75 m / H = 3,48 m Schleuse 2 B = 1,75 m / H = 3,39 m Schleuse Service? / haelt? W = 5,75 m / H = 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 2 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 3 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 4 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 5 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 6 W = 4,50 m / H = 4,80 m sliding door 1 W = 1,75m / H = 3,48m sliding door 2 W = 1,75m / H = 3,39m sliding door service? / haelt? W = 5,75m / H = 3,37m
	Technicum Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m Tiefe = 0,92 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,57 m Depth = 0,92 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehle Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildbreite = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4,30 m Hall sign height 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Saulen	Pillars
	Hallenkieselsaure bis 2,50 m Hoehle umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,54m / max. 0,43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0,46m

Planstand 05 / 2014

 Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7 / Hall 7			 NÜRNBERG MESSE	
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications		
	Hallenzecksaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Dimension "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m		
	Hallensüßenwandsaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m		
	Hallenaußenwandsaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m		
	Hallenaußenwandsaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m		
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)		
	Versorgungsschacht fuer Elektra, Telekomm., Druckluft,	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air		
	Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply with an empty conduit		
	Aufdruck der Hallennummer Unterkannte 5,00 m Oberkannte 6,00 m (Hallennummer veränderbar)	Painted hall sign height of lower edge 5,00 m height of top edge 6,00 m * signpost is changeable		
	Unterkannte Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkannte Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5,14 m Height of lower edge transom: 5,98 m		
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)		
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor		
	Hallenflaeche 16,410 m²	Hall floor space 16,410 m²		
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²		

Planstand 05 / 2024

