


Chillventa 2026
Halle / hall 7



Änderungen vorbehalten / Subject to change

Stand 03.09.2026

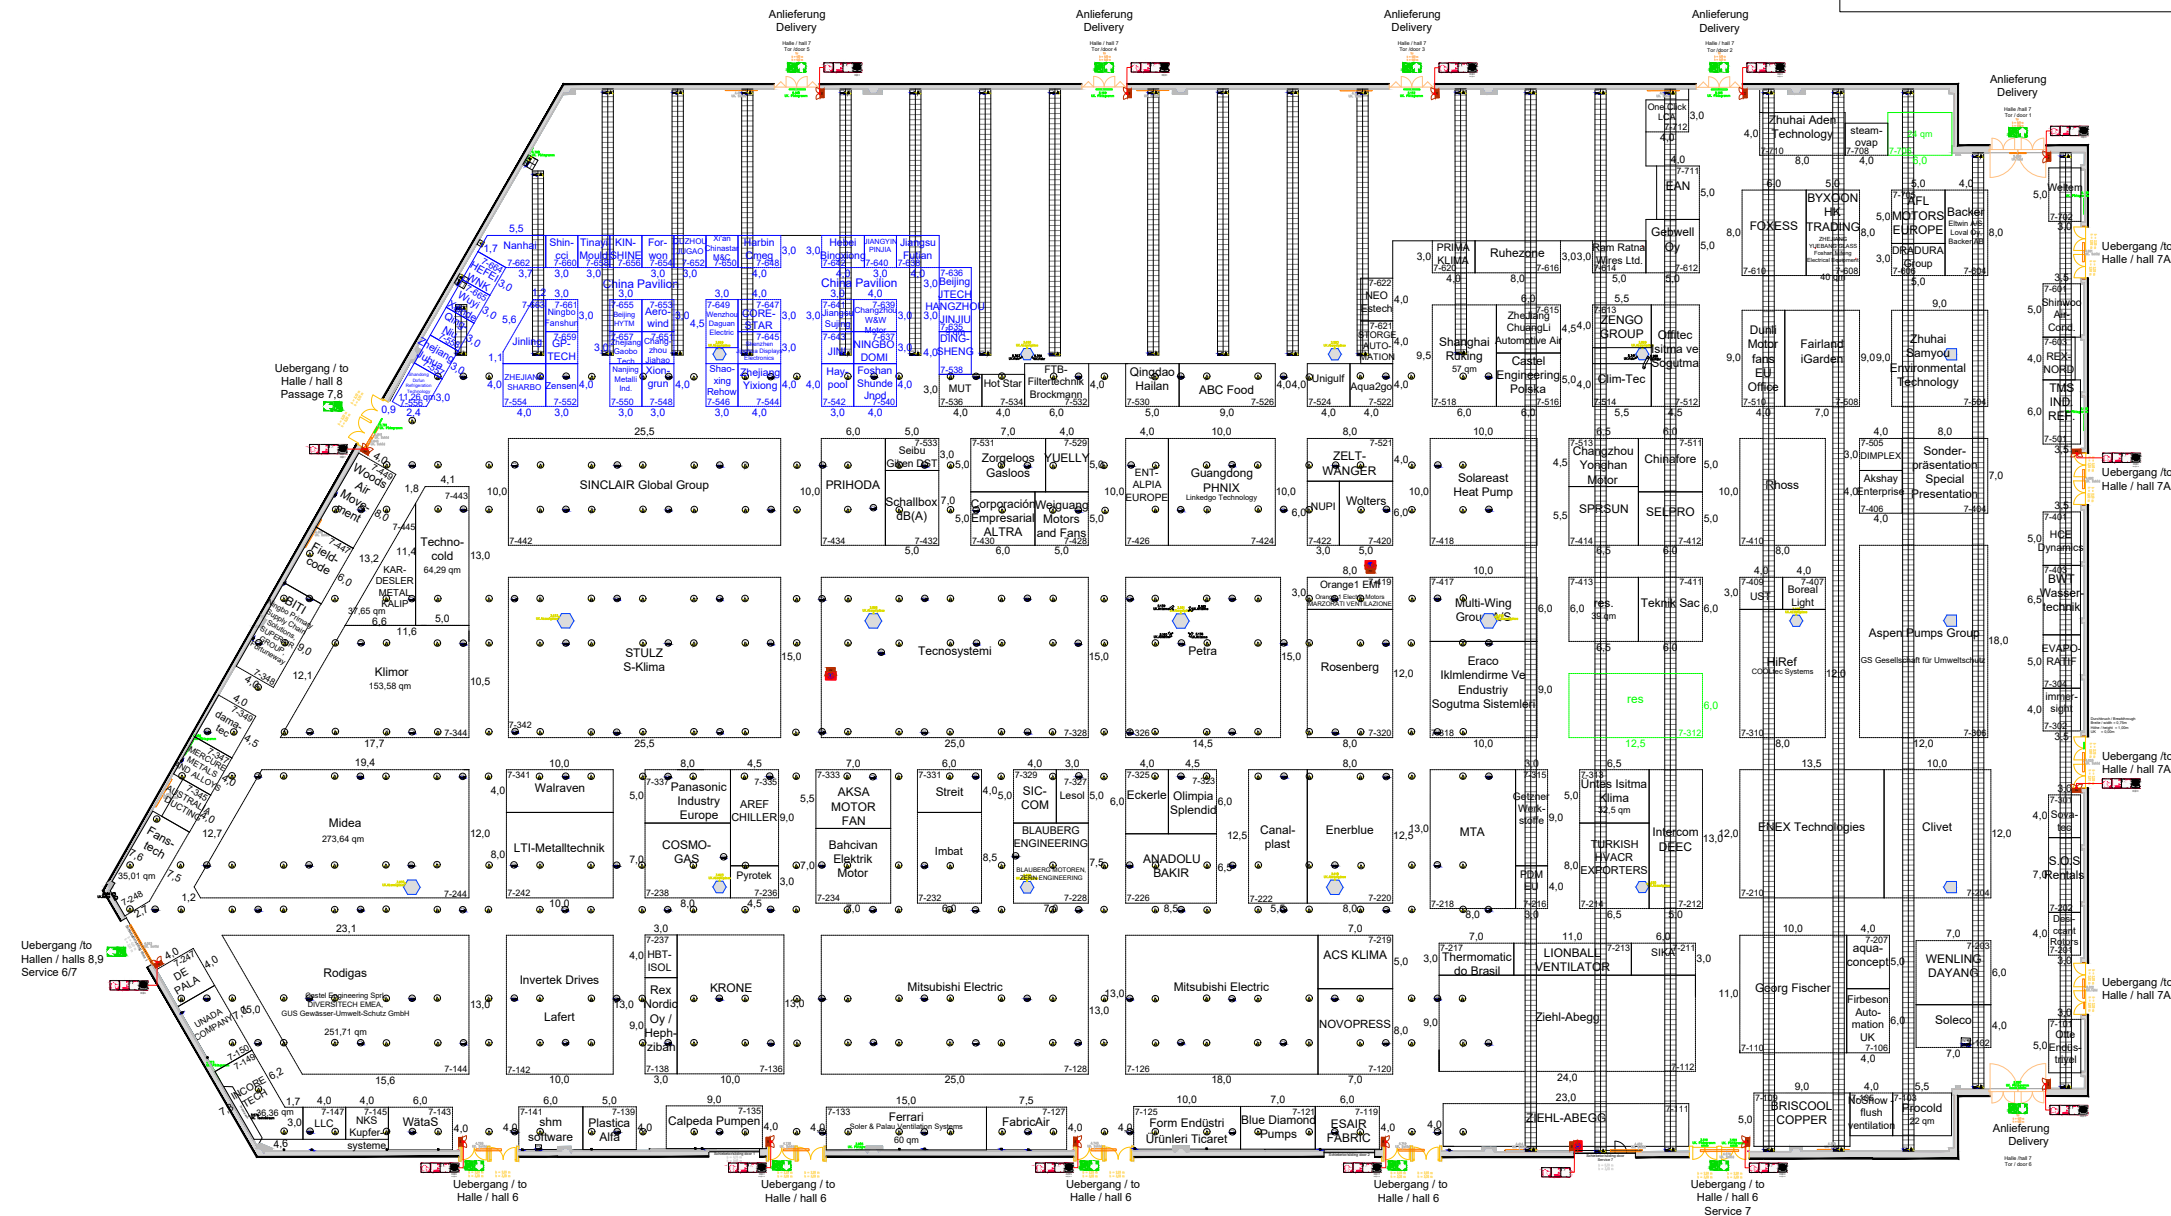

Messezentrum Nurnberg

Exhibition Center Nuremberg

Halle 7 / Hall 7



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m Spezielle freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top edge 2,20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht für E = Elektro WIK = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telefon	Supply shaft for E = electricity WIK = compressed air, water, sewer (waste water) and telecoms
	Hallenckeuskäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar dimension to height of 2,50 m Dimension "X1" = 0,64 m Dimension "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Dimension "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m
	Heizungsgrille Begrenzte Standbauhöhe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2,99 m D = 0,37 m
	Regenwasserrohr Begrenzte Standbauhöhe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5,28 m - 5,36 m
	Zufahrtsraster der Halle Top 1 B = 4,50 m / H = 4,80 m Top 2 B = 4,50 m / H = 4,80 m Top 3 B = 4,00 m / H = 4,80 m Top 4 B = 4,00 m / H = 4,80 m Top 5 B = 4,00 m / H = 4,80 m Top 6 B = 3,50 m / H = 4,80 m Schiebetür 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m Schiebetür 2 B = 4,75 m / H = 3,39 m Schiebetür Service? / habet? B = 5,75 m / H = 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 2 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 3 W = 4,00 m / H = 4,80 m door 4 W = 4,00 m / H = 4,80 m door 5 W = 4,00 m / H = 4,80 m door 6 W = 3,50 m / H = 4,80 m sliding door 1 W = 4,75 m / H = 3,48 m sliding door 2 W = 4,75 m / H = 3,39 m sliding door service? / habet? W = 5,75 m / H = 3,37 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhöhe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,57 m Depth = 0,82 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhöhe Hohe Unterkante mindestens 4,30 m Standbauhöhe = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height to lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Säulen	Pillars
	Hallenckeuskäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar dimension to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,34m / max. 0,43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0,46m

Planstand 05 / 2024

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7

**NÜRNBERG
 MESSE**

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Dimension "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m
	Hall außenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m
	Hall außenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,31 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,31 m
	Hall außenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m
	Versorgungsgeschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Versorgungsgeschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsgeschacht mit Leomhr	Supply with an empty conduit
	Aufdruck der Hallennummer Grünfläche: 5,08 m Oberkante: 5,00 m *(Korrekturen vorbehalten)	Printed hall sign Height of lower edge: 5,00 m Height of top edge: 5,00 m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5,14 m Height of lower edge transom: 5,98 m
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standschlauch müssen bei Laiee unter den Hallerböden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 16.410 m²	Hall floor space 16.410 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²

Planstand 05 / 2024

