


Chillventa 2026
Halle / hall 7

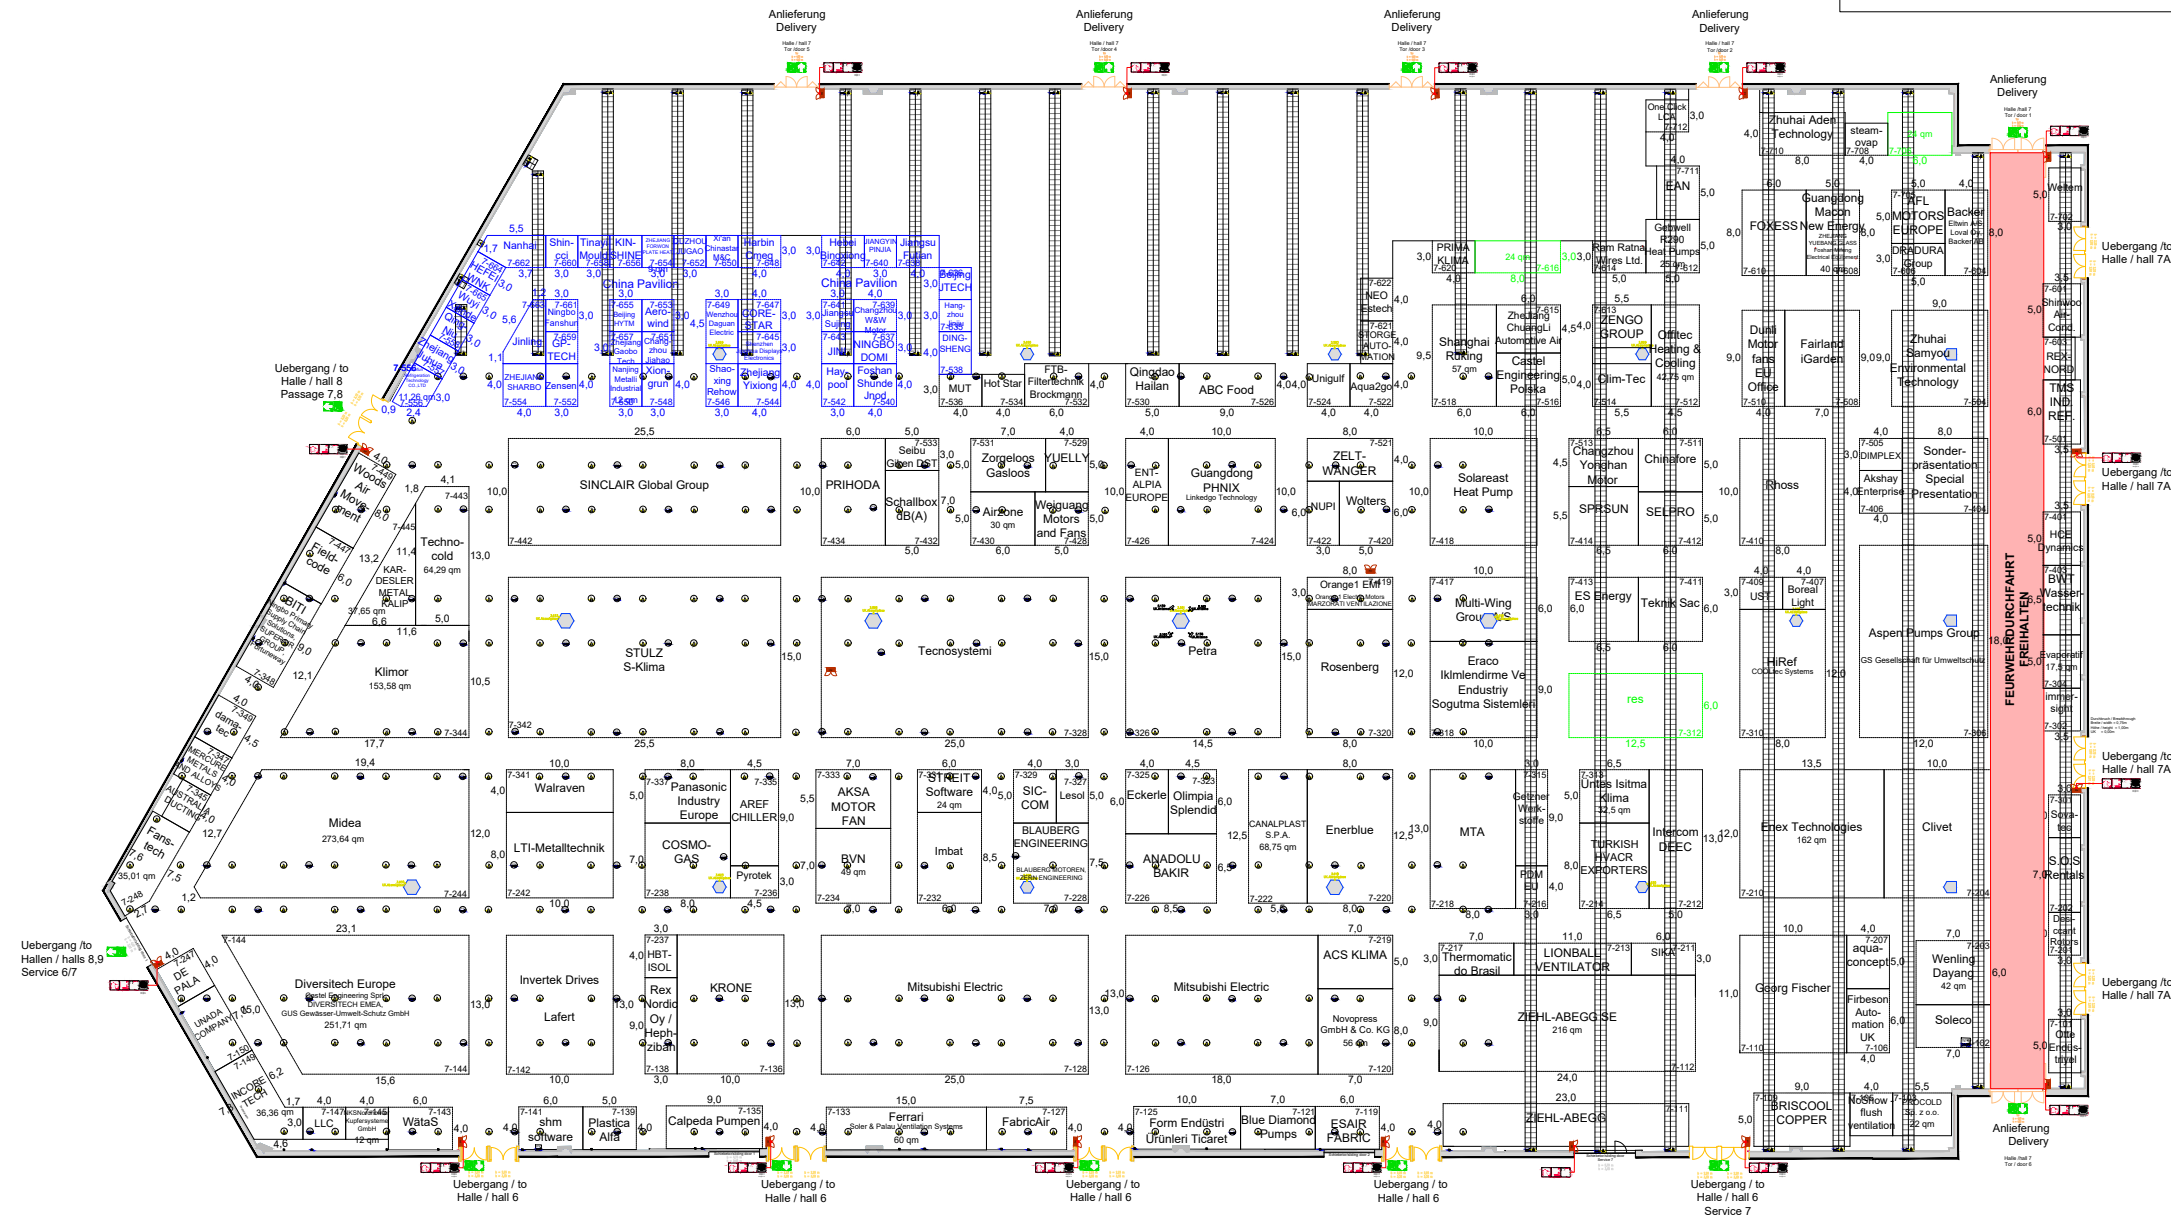

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Stand 17.09.2026

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 7 / Hall 7

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m Sperftische freihaltend	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2,20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom	Supply shaft for E = electricity W/K = compressed air, water, sewer (waste water) and telecons
	Hallenkieselsaule bis 2,50 m Hoehle umbaut Mass "X" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2,50 m Dimension "X" = 0,64 m Dimension "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Dimension "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m
	Heizungsbogen Begrenzte Standbauhoehe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2,99 m T = 0,37 m
	Regenwasserrohr Begrenzte Standbauhoehe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5,28 m - 5,36 m
	Zufahrtstuer der Halle Tor 1 B = 4,50 m / H = 4,80 m door 2 W = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,50 m / H = 4,80 m door 4 W = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 5 B = 4,50 m / H = 4,80 m door 6 W = 4,50 m / H = 4,80 m Schleuse 1 B = 1,75 m / H = 3,48 m Schleuse 2 B = 1,75 m / H = 3,39 m Schleuse Service? / haelt? W = 5,75 m / H = 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 2 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 3 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 4 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 5 W = 4,50 m / H = 4,80 m door 6 W = 4,50 m / H = 4,80 m sliding door 1 W = 1,75 m / H = 3,48 m sliding door 2 W = 1,75 m / H = 3,39 m sliding door service? / haelt? W = 5,75 m / H = 3,37 m
	Technicum Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,57 m Depth = 0,82 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehle Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildbreite = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Saulen	Pillars
	Hallenkieselsaule bis 2,50 m Hoehle umbaut Mass "X" = min. 0,24 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,34m / max. 0,43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0,46m

Planstand 05 / 2014

 Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7 / Hall 7		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umrandet Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Dimension "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m
	Hallaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umrandet Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m
	Hallaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umrandet Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m
	Hallaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umrandet Mass "X" = min. 0,92 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,92 m / max. 0,49 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m
	Versorgungsschacht für Wasser, Kanäl (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht für Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht mit Leerrohr Aufdruck der Hallennummer Umkreisung 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Abmessungen variabel	Supply with an empty conduit Painted hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 6,00 m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5,14 m Height of lower edge transom: 5,98 m
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschließlich über den Hallerboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 16.410 m²	Hall floor space 16.410 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²

Planstand 05 / 2024



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg

HALLE 07

VERANSTALTUNG XY

426 Accutec bevoelert van bevoelert om	Ga 2018-10	430 Grundfos bevoelert van bevoelert om	Kh 2019-10
Volledig Houten	1:250 1189, 594 mm	Volledig Houten	1:250 2020-02
Houten Houten	Houten 07+Legende Houten 07+Legende	Houten Houten	17.09.2026