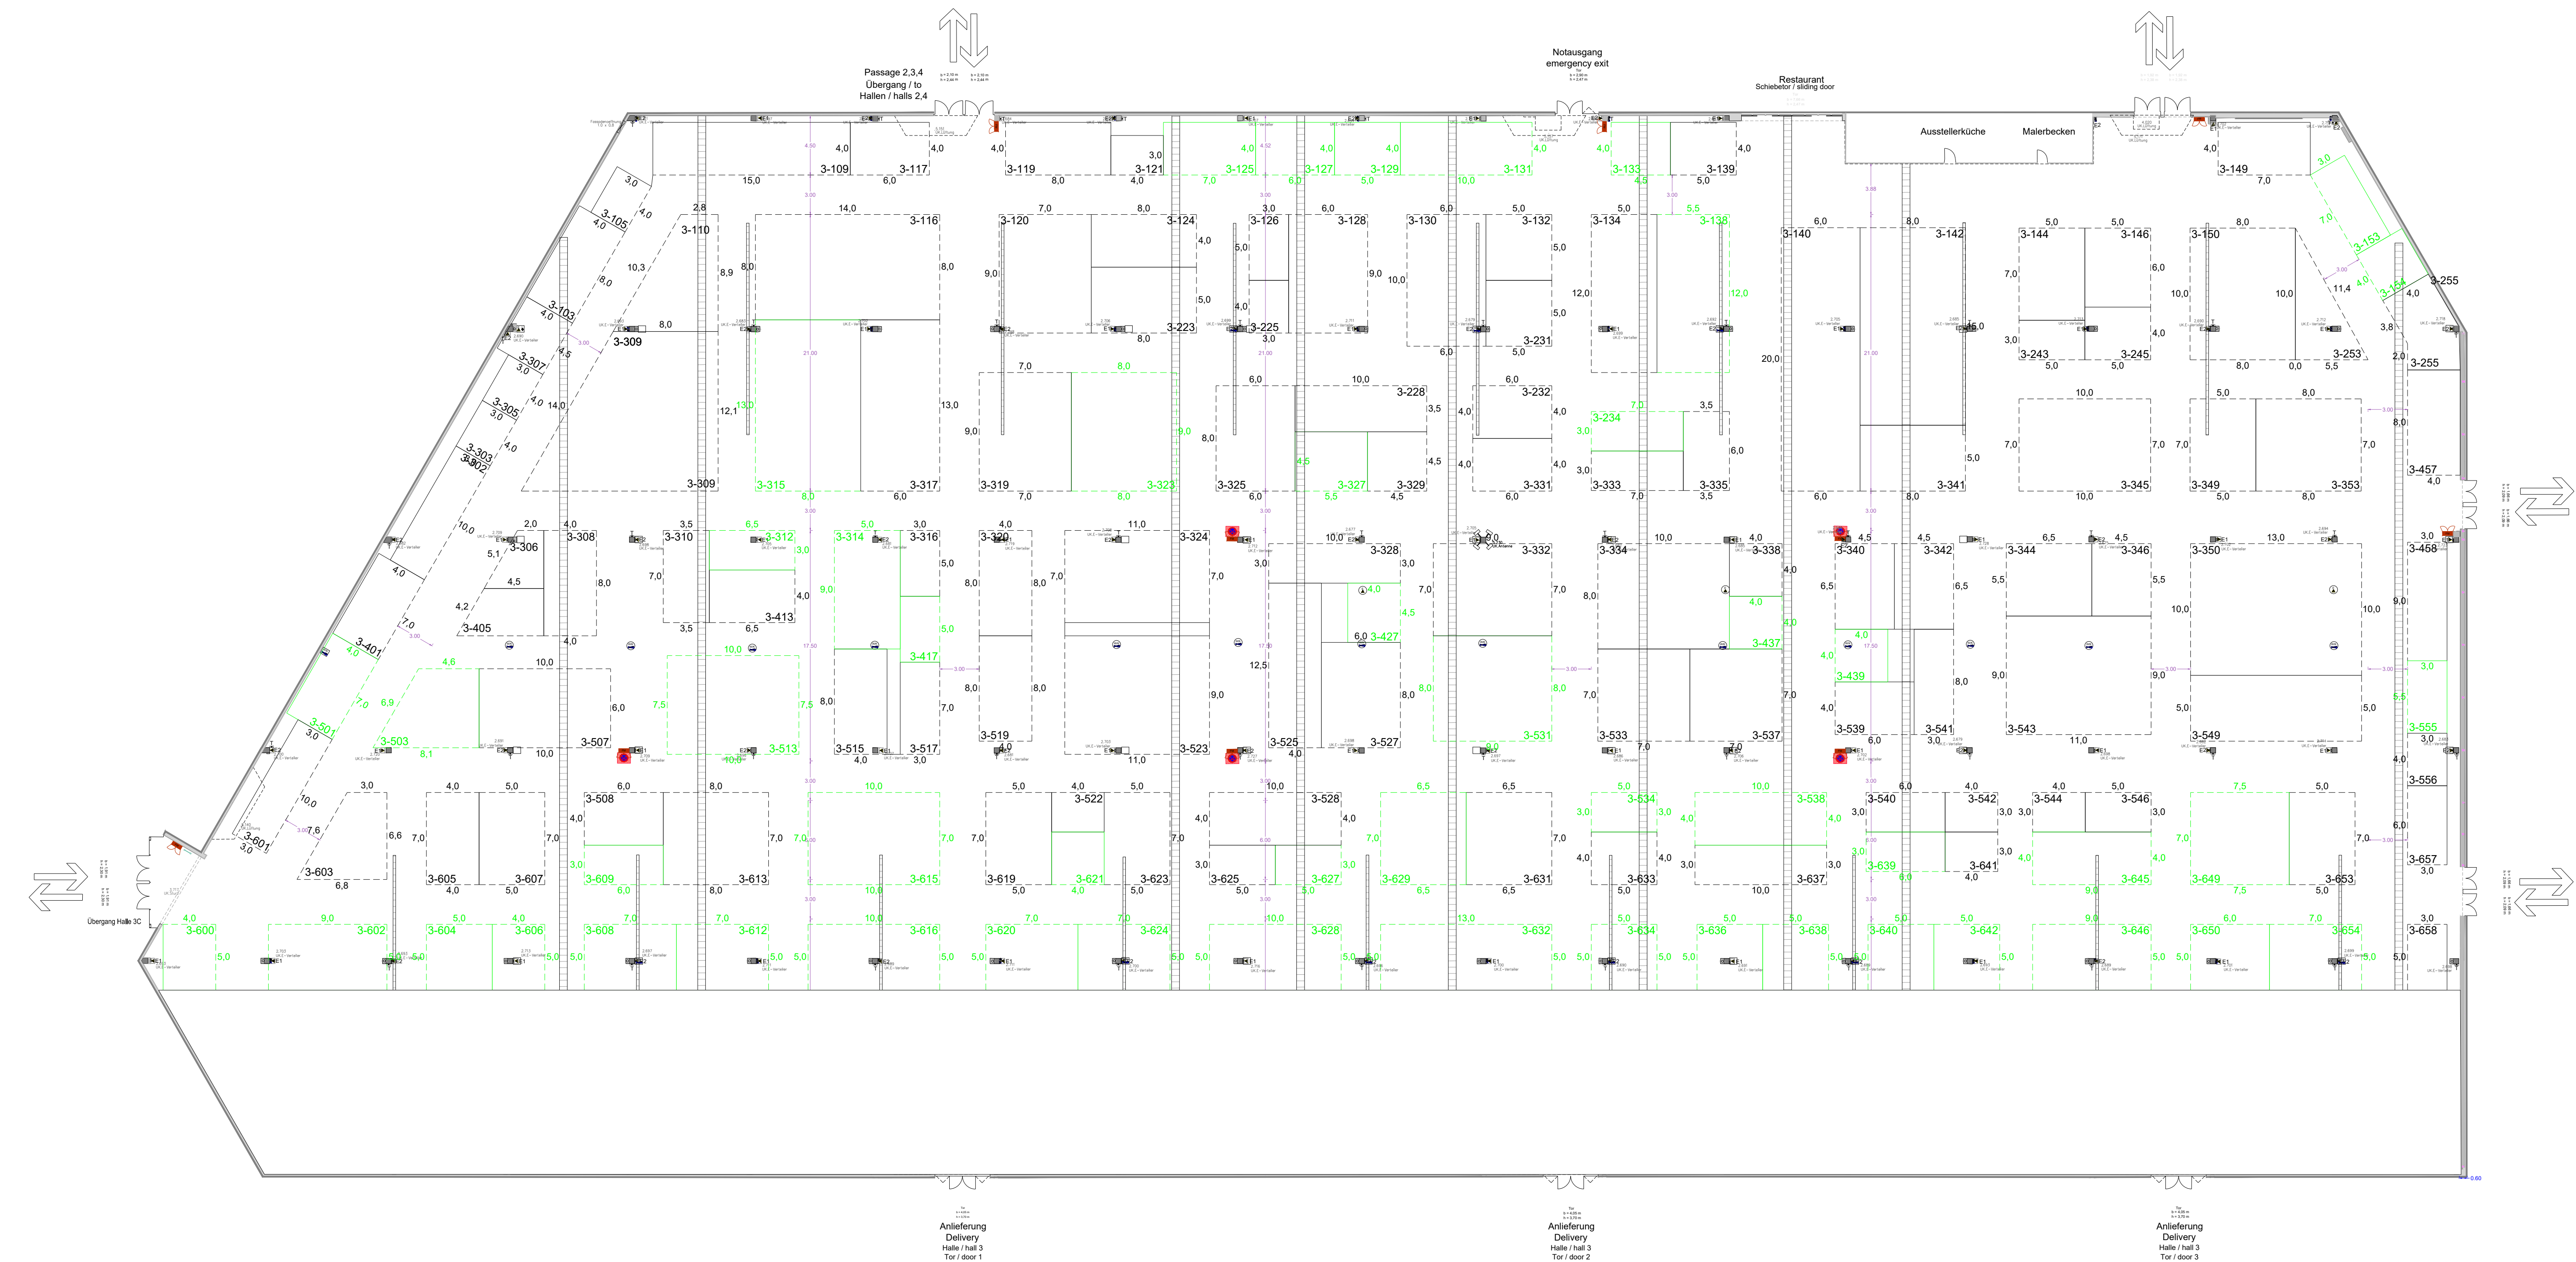
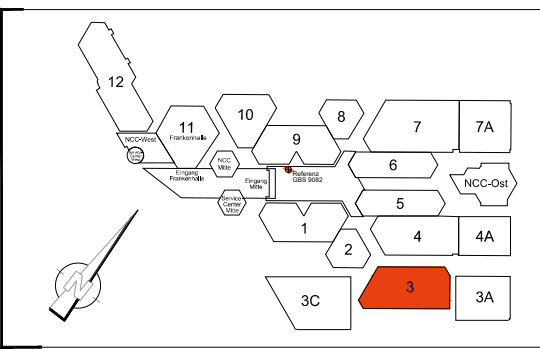




Datum des Hallenplans: 02.09.2026
Date of the hall plan:















NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - GARTEN Nuernberg
Tel. (0) 911 48 96-0 Fax (0) 911 48 96-2 20
info@nuernbergmesse.de www.nuernbergmesse.de

HALLE 03

FACHPACK 2027

Verantwortlich: Architekt: Mitarbeiter: Datum: Version: Halle 03/12/2024	Verantwortlich: Architekt: Mitarbeiter: Datum: Version: Halle 03/12/2024
---	---

H03_03_06_12/2024.DWG

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuernberg Halle 3 / Hall 3		NÜRNBERG MESSE
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuur E = Elektro, Telefon W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telephony W = compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht fuur E = Elektro, Telefon W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telephony W = compressed air, water, sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuur Wasser, Kanal (Abwasser) und Elektro Anschluss Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water) and electricity Supply water, sewer (waste water) and electricity
	Zufahrtsraum der Halle Tor B = 4,00 m / H = 3,70 m	Access doors to the hall door: w = 4.00m / h = 3.70m
	Hallenschild Begrabene Standhöhe Höhe Unterkante mind. 4,57 m Hallenschildhöhe = 1,20 m	Hall sign Height stand height Height of lower edge at least 4.57m Hall sign height = 1.20m
	Baule	Pillar
	E1 = Verteilungsschrank 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m (w x d x h) Höhe Unterkante mind. 2,50 m Versorgungsschacht mind. 2,20 m Versorgungsschacht vom Boden bis UK E1 ca. 0,20 m x 0,20 m (w x d)	E1 = distribution board 0.40m x 0.40m x 0.40m (w x d x h) Height to lower edge at least 2.50 m Supply shaft from floor to lower edge E1 ca. 0.20m x 0.20m (w x d)
	E2 = Verteilungsschrank 0,40 m x 0,30 m x 0,30 m (w x d x h) Höhe Unterkante mind. 2,20 m Versorgungsschacht vom Boden bis UK E2 ca. 0,20 m x 0,20 m (w x d)	E2 = distribution board 0.40m x 0.30m x 0.30m (w x d x h) Height to lower edge at least 2.20m Supply shaft from floor to lower edge E2 ca. 0.20m x 0.20m (w x d)
	Unterkannte Antenne vom Boden: 5,23 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 5.23m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = 0,44 m Dimension "Y" = min. 0,30m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.44m Dimension "Y" = min. 0.30m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,25 m / max. 0,43 m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,43m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.25m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.43m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = 0,25 m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,43m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.25m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.43m
	Hallenaussenwandpfeiler bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,33m / max. 0,50m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.33m / max. 0.50m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.50m
	Hallenaussenwandpfeiler bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,38 m / max. 0,47 m Dimension "Y" = min. 0,38m / max. 0,47m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.38m / max. 0.47m Dimension "Y" = min. 0.38m / max. 0.47m
	T = Telefonverteilungskasten 0,30 m x 0,10 m x 0,40 m (w x d x h) Höhe Unterkante mind. 2,50 m	T = telephone junction box 0.30m x 0.10m x 0.40m (w x d x h) Height to lower edge at least 2.50m
	Hallentüren dienen nicht zur Anlieferung von Waren/Exponaten	Hall doors may not be used for the delivery of goods or exhibits.
	Verbindungen zum Standanschluss ausschließlich unter den Hallenböden Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor Floor weight loading 5.000kg/m²
	Gabellastkapazität bis zu 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht	Forklift up to 3.5 tons admissible total weight
	Hallenhöhe = 6,00 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 6.00m (Lower edge of lighting)
	Hallenfläche 12.730 m²	Hall floor space 12.730m²
	Bodenbelastung 5000kg/m²	Floor loading 5000kg/m²
	Planstand 12 / 2023	