
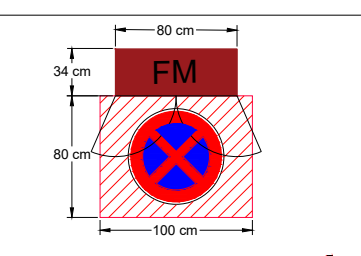
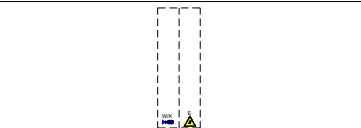
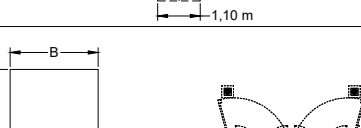
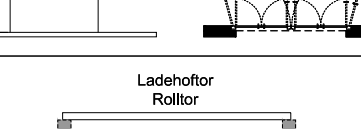
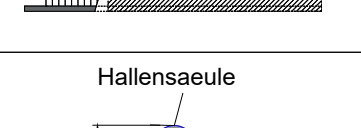
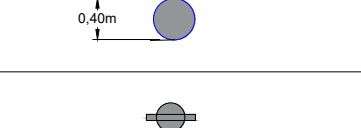
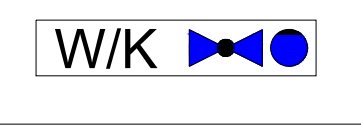
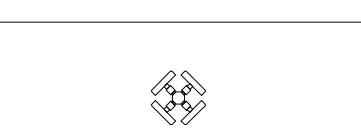
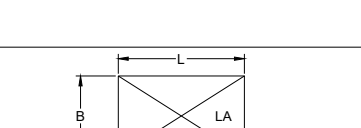
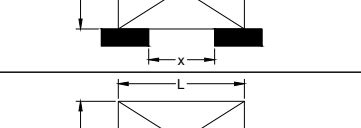


Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loeschereinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m Sperfläche freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m Keep restricted area clear!
	Feuerloescher	Fire-extinguisher
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Datenversorgung WK = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser).	Supply shaft for E = electricity, data supply WK = compressed air, water, sewer (waste water)
	Zufahrtsdoere der Halle Tor 1 B = 5,60 m / H = 4,90 m Tor 2 B = 5,60 m / H = 4,90 m mit Notausgengang	Access doors to the hall Door 1: W = 5.60 m / H = 4.90 m Door 2: W = 5.60 m / H = 4.90 m equipped with emergency doors
	Ladehoefor, Rollluer B = 4,50 m / H = 4,80 m	Door to the loading bay: Roller shutter w = 4.50 m / h = 4.80 m
	Treppe UK +0,00 m bis 5,25 m	Stairs Lower edge +0.00 m to 5.25 m
	Hallensauele	Pillar
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling


Planstand 01 / 2024

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	W/K Wasser, Kanal (Abwasser) Druckluft	water and sewer (waste water) compressed-air
	E DV Elektroversorgung Datenversorgung	Power supply Data supply
	Unterkaente Antenne von Boden: 12,20 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 12.20m
	Lastenaufzug L = 2,40 m / B = 1,56 m / H = 2,20 m x = max. 1,50 m	Goods lift L = 2.40 m / B = 1.56 m / H = 2.20 m x = max. 1.50 m
	Personeaufzug L = 1,58 m / B = 1,40 m / H = 2,10 m x = max. 1,20 m	Passenger lift L = 1.58 m / B = 1.40 m / H = 2.10 m x = max. 1.20 m
	Hallenhoehe = 10,00 m bis 15,00 m (Unterkaente technische Ausstattung) Hallenhoehe (Galerie) = 5,15 m (Unterkaente technische Ausstattung bis zum Sprinkler)	Hall height = 10.00 m to 15.00 m (Lower edge of technical equipment) Hall height (gallery) = 5.15m (Lower edge of the technical equipment up to the sprinkler)
	Maximale Standhoehe unter der Galerie = 4,20 m	Maximum stand height under the gallery = 4.20m
	Verbindung zum Standanschluess ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Bodenbelastung 10.000 kg/m² Eingeschraenkte Bodenbelastung im Bereich der Anlieferungsdoere: 5.000 kg/m²	Floor weight loading 10,000 kg/m² Limited floor loading in the area of the access doors: 5,000 kg/m²

Planstand 01 / 2024

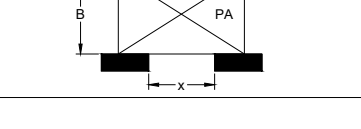

Datum des Hallenplans:
Date of the Hall plan: 02.09.2026

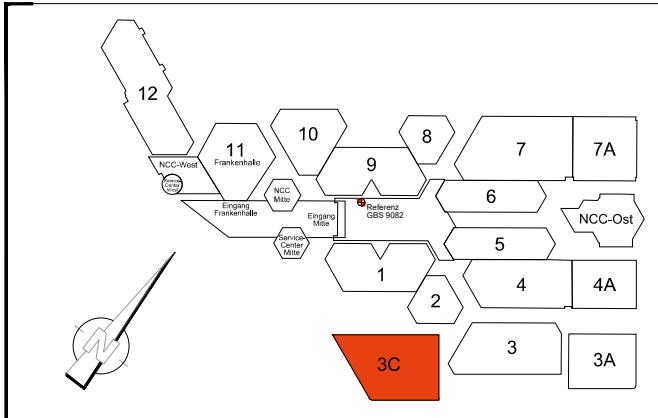

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel: (0)911 80 04-0 Fax: (0)911 80 04-22
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 3C

FACHPACK 2027

Gezeichnet von: A. Friedrich Datum: 20.12.2024 Blatt: 1/200 Projekt: 1181.53103449_836 Revisor: HSC-DO-Legende Datum: HSC_EB_20.12.2024.DWG	Gezeichnet von: A. Friedrich Datum: 20.12.2024 Blatt: 1/200 Projekt: 1181.53103449_836 Revisor: HSC-DO-Legende Datum: HSC_EB_20.12.2024.DWG
--	--