


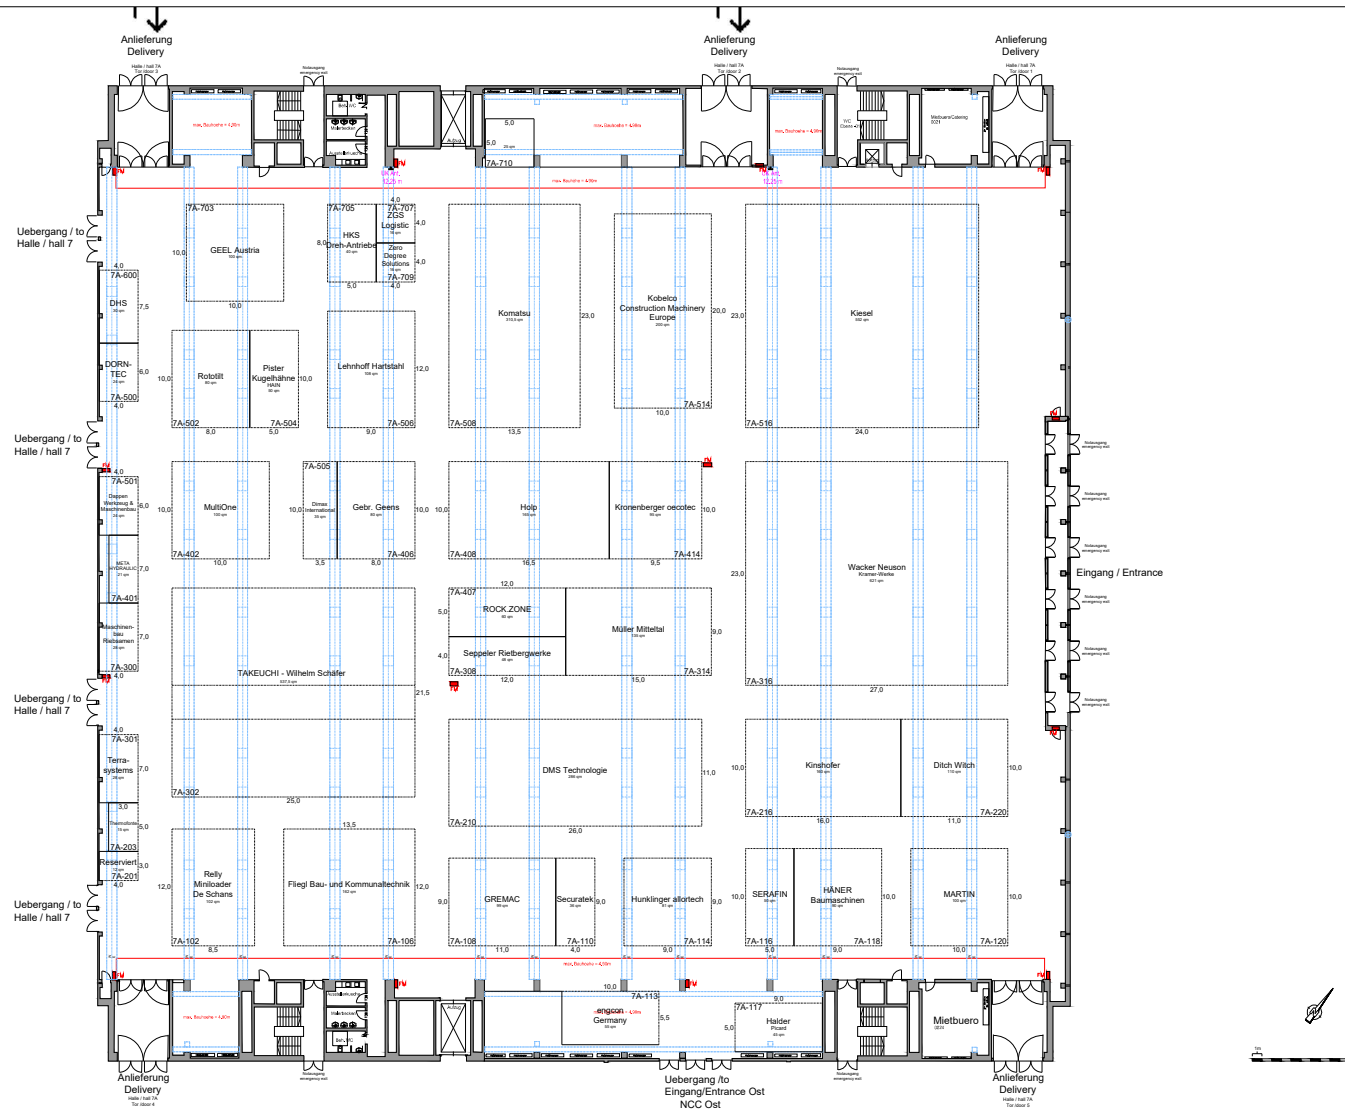

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7A / Hall 7A			NÜRNBERG MESSE	
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications		
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment height to upper edge 2.20m		
	Versorgungsschacht für Gülle, Toiletten, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for wastewater, telecoms, compressed air, water, waste water		
	Versorgungsschacht für Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water		
	Halterwand! Begrenzte Standbauhöhe Halle Unterkante = 0,50 m Halterwandhöhe = 2,40 m	Hall ruler Restricted stand height Height of lower edge = 0,50m Hall sign height = 2,40m		
	Halterwand! Begrenzte Standbauhöhe Halle Unterkante mindestens 0,50 m Halterwandhöhe = 1,20 m	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 0,50m Hall sign height = 1,20m		
	Zufahrtsbreite der Halle	Access doors to the hall door 10' x 4.00m (10' x 4.00m) door 20' x 4.00m (20' x 4.00m) door 30' x 4.00m (30' x 4.00m) door 40' x 4.00m (40' x 4.00m) door 50' x 4.00m (50' x 4.00m)		
	Hallenaussenwandmaße / Hallenmaße	Hall ruler outer wall pillar / Hall pillar		
	Außenantenne Haltermaße	Height of lower edge of antenna: 12,25m		
	Unterbeste Antenne vom Boden: 12,25 m	Height of lower edge of antenna: 12,25m		
	Halterhöhe = 12,25 m (4,50 m an der Außenwand) (Antennenhöhe)	Hall height = 12,25 m (4,50 m at outer wall side) (Antenna height)		
	Verbindung zum Standmischrohr ausreichend über dem Hallenboden Hallenfläche 0,850 m²	Connections to stand hook-ups must be laid above the hall floor Hall floor space 0,850m²		
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²		
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 23/37		

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. 0911 8630-0 Fax 0911 8630228
info@nuernbergmesse.de www.nuernbergmesse.de

HALLE 7A
GaLaBau 2026

Stand 7/2019
Seite 1/1
Gesamt Seite 23/37