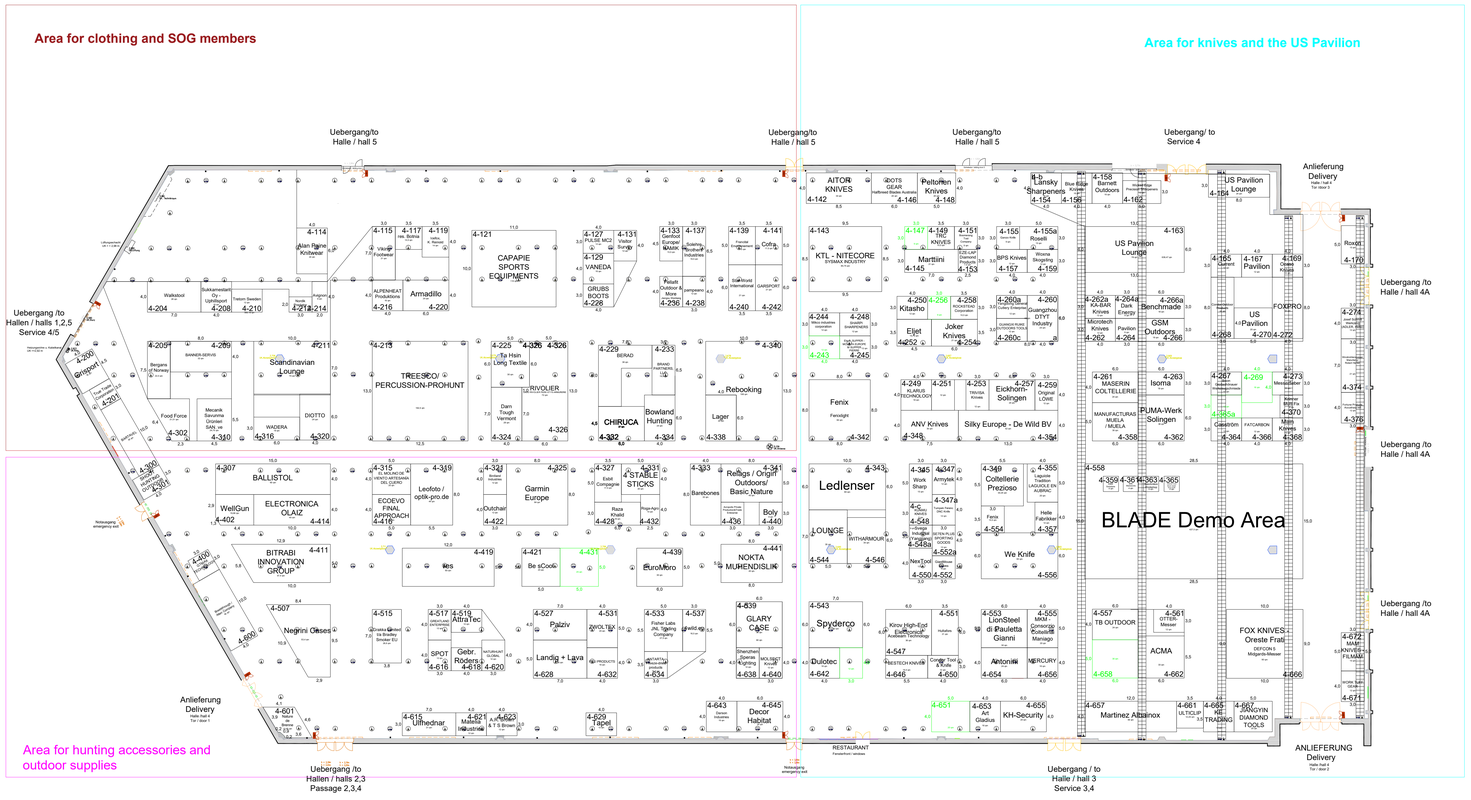

Vorläufiger Hallenplan - alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Preliminary floorplan - no responsibility accepeted for errors, subject to change

Alle Grundlagenangaben basieren auf dem Gebäudeinformationssystem GBS der Nürnbergmesse, wenn nicht gesondert angegeben.
All coordinates given for the building reference system GBS of Nürnbergmesse, if not stated differently.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandelnde sind zum Schadensersatz verpflichtet. Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererteilung vorbehalten.

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FM	FM = Feuermelder und Loeschereinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m
E W	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
Luftzugeschacht ca= 0,70 m	Luftzugeschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2,98 m d = 0,70 m
Versorgungsrohre u. Kabelkanal ca= 0,46 m	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2,92 m d = 0,46 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,80 m Tor 2 B = 4,00 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,00 m / H = 4,80 m Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 3,00 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 B = 5,70 m / H= 3,40 m Tor Halle 4 / 4A B = 4,00 m / H = 4,90 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,00 m / H = 4,80 m Door 2 W = 4,00 m / H = 4,80 m Door 3 W = 4,00 m / H = 4,80 m sliding door 1 W = 2,90 m / H = 3,40 m sliding door 2 W = 3,00 m / H = 3,40 m sliding door 3 W = 5,70 m / H = 3,40 m door hall 4 / 4A W = 4,00 m / H = 4,90 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m Breite: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 300 mm, 300 mm, 425 mm, 485 mm, 600 mm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m Width: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 300 mm, 300 mm, 425 mm, 485 mm, 600 mm
4	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 6,00 m * subject to change
Technikraum	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,58 m d = 0,80 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Unterzug = 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5,16 m Heigth of lower edge transom: 6,05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,20m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Dimension "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,78 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,70 m Dimension "Y" = min. 0,20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,65 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,59 m / max. 1,92 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,59m / max. 1,92 m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,44m / max. 0,47 m Dimension "Y" = min. 0,32m / max. 0,84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height : 5,80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11.690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²
Planstand 12 / 2023