

NürnbergMesse

Legenden zu den Hallengrundrissen der NürnbergMesse

Legends to the hall plans of NürnbergMesse

Stand: 06/2021

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE







Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and waste water
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,87 m Tor 2 B = 4,07 m / H = 4,87 m Tor 3 B = 4,01 m / H = 4,87 m Schiebetor 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m Schiebetor 2 B = 4,74 m / H = 3,39 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.10m / H = 4.87m Door 2 W = 4.70m / H = 4.87m Door 3 W = 4.01m / H = 4.87m Sliding door 1 W = 4.75m / H= 3.48m Sliding door 2 W = 4.74m / H= 3.39m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm, 420cm
	Saeule	Pillar
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m/max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.22m Dimension "Y" = min. 0.39m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.83m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 19/37











Messezentrum Nuernberg






Exhibition Centre Nuremberg

Halle 6 / Hall 6



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.64m Dimension "Y" = min. 0.23m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.40m/max. 1.58m Dimension "Y" = min. 0.18m/max. 0.30m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 20/37

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water and telecoms
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X1" = 0.64m Dimension "X2" = min. 0.15m / max. 0.23m Dimension "Y" = min. 0.39m / max. 0.40m
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,95 m T = 0,46 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2.95m D = 0.46m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,55 m / H= 4,77 m Tor 2 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 3 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 4 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 5 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 6 B= 4,63 m / H= 4,78 m Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.55m / H= 4.77m door 2 W= 4.07m / H= 4.86m door 3 W= 4.07m / H= 4.86m door 4 W= 4.07m / H= 4.87m door 5 W= 4.07m / H= 4.87m door 6 W= 4.63m / H= 4.78m sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.46m / max. 0.46m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85m / max. 1.13m Dimension "Y" = min. 0.30m / max. 0.52m
Stand 02/2020	Seite 1/2	Gesamt Seite 21/37

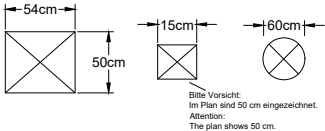
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.24m / max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.75m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m / max. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.51m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.33m / max. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.35m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m **Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: 5,40 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.40m Height of lower edge transom: 6.00m
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 02/2020	Seite 2/3	Gesamt Seite 22/37



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to upper edge 2.20m




Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom, Druckluft,
Wasser, Abwasser

Supply shaft for
electricity, telecoms, compressed air,
water, waste water




Versorgungsschacht fuer
Wasser, Abwasser

Supply shaft for
water and waste water




Hallenwuerfel
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante = 9,50 m
Hallenschildhoehe = 2,40 m

Hall cube
Restricted stand height
Height of lower edge = 9.50m
Hall sign height = 2.40m




Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 5,50 m
Hallenschildhoehe = 1,20 m

Hall sign
Restricted stand height
Height of lower edge at least 5.50m
Hall sign height = 1.20m



Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 2 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 3 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 4 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 5 B= 4,65 m / H= 4,76 m

Access doors to the hall
door 1 W = 4.65m / H= 4.76m
door 2 W = 4.65m / H= 4.76m
door 3 W = 4.65m / H= 4.76m
door 4 W = 4.65m / H= 4.76m
door 5 W = 4.65m / H= 4.76m



Hallenaussenwandsaeule / Hallensaeule

Hall outer wall pillar / Hall pillar



Abhaengepunkte Hallendecke

Suspension points of hall ceiling

Hallenhoehe = 15,00 m
(4,90 m an den Aussenwaenden)
(Unterkante Decke)

Hall height = 15.00m
(4.90m at outer hall walls)
(Lower edge of ceiling)

Verbindung zum Standanschluss
ausschliesslich ueber dem Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenflaeche 8.850 m²

Hall floor space 8,850m²

Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 8 / Hall 8


NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Technikraum
Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m
Tiefe = 0,80 m

Engineering shaft
Restricted stand height 3.50m
Depth = 0.80m




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m
Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.54m / max. 0.85m
Dimension "Y" = min. 0.29m / max. 0.47m




Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m
Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.30m
Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.30m




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Tor 2 B= 4,07 m / H= 4,87 m
Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m
Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m

Access doors to the hall
door 1 W= 4.10m / H= 4.87m
door 2 W= 4.07m / H= 4.87m
sliding door 1 W= 3.39m / H= 3.46m
sliding door 2 W= 3.43m / H= 3.47m



Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe!
Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhoehe = 1,50 m
B = 240 cm, 300 cm

Hall sign
Restricted stand height!
Height of lower edge at least 4.30m
Hall sign height = 1.50m
W = 240cm, 300cm




Saeule

Pillar



Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom, Druckluft

Supply duct for electricity, telecoms,
compressed air



Versorgungsschacht fuer
Wasser, Abwasser

Supply duct for
water and drainage



Bemalte Nummernschilder
Unterkante 5,00 m
Oberkante 6,00 m
** Aenderungen vorbehalten

Painted hall sign
Height of lower edge 5.00m
Height of top edge 6.00m
** subject to change

Hallenhoehe = 5,80 m
(Unterkante Beleuchtung)

Hall height = 5.80m
(Lower edge of lights)

Verbindungen zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden











Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenflaeche 4.680 m²

Hall floor space 4,680m²

Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m Tor 2 B= 4,03 m / H= 4,87 m Tor 3 B= 4,02 m / H= 4,85 m Tor 4 B= 4,03 m / H= 4,85 m Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.03m / H= 4.87m door 3 B= 4.02m / H= 4.85m door 4 B= 4.03m / H= 4.85m Schiebetor 1 B= 3.39m / H= 3.46m Schiebetor 2 B= 3.43m / H= 3.47m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,11 m Oberkante 6,20 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.11m Height of top edge 6.20m ** subject to change
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.68m/max. 1.00m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.54m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.96m/max. 1.55m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.42m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 25/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 9 / Hall 9

NÜRNBERG MESSE



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




Betonkonsole an Saeule Unterkante 5,00m

Console height of lower edge 5.00m



Neuer Eingang vom Service 10
B= 2,05m / H= 2,70m
Notausgang

New entrance of Service 10
B= 2.05m / H= 2.70m
emergency exit



Neuer Lastenaufzug:
L: 3,60m
B: 1,80m
Kabinenhoehe: 2,60m

New elevator:
L: 3.60m
B: 1.80m
cabin heigh: 2.60m



Neues Schiebetor der Halle
B= 4,00m / H= 3,00m

New sliding door
B= 4.00m / H= 3.00m

Verbindungen zum Standanschluss
ausschliesslich ueber dem Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across hall floor

Hallenhoehe = 5,80m
(Unterkante Beleuchtung)

Hall height = 5.80m
(Lower edge of lights)

Hallenflaeche 10800m²

Hall area 10800m²

Bodenbelastung 5000kg/m²

Floor loading 5000kg/m²

NürnbergMesse

Stand: 07/2019

Haftung und Gewährleistung:

Diese Seiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden.

Alle Informationen stellt NürnbergMesse daher ohne jegliche Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. NürnbergMesse übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der enthaltenen Informationen verursacht werden oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen.

Alle Seiten unterliegen unserem Copyright.

Nachdruck oder inhaltliche Verwertung, auch in Teilen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der NürnbergMesse GmbH.

As of: 07/2019

Liability and Warranty:

These pages were compiled with the greatest possible care. Nevertheless, no guarantee can be given for the correctness and accuracy of the information contained.

NürnbergMesse, therefore, provides all information without warranty of any kind, whether expressed or implied. In particular, NürnbergMesse assumes no liability for damage caused by the use of the information contained or in connection with the use of this information.

All pages are subject to our copyright. Reprinting or using this content, even in part, is only possible with the expressed consent of NürnbergMesse GmbH.

NürnbergMesse

Übersicht mit Quellenangaben

1. ISO 128 is an international standard (ISO), about the general principles of presentation in technical drawings, specifically the graphical representation of objects on technical drawings:
2. BSI Group, also known as the British Standards Institution is the national standards body of the United Kingdom. BSI produces technical standards on a wide range of products and services, and also supplies certification and standards-related services to businesses:
3. National Building Specification is a UK-based system of construction specification used by architects and other building professionals to describe the materials, standards and workmanship of a construction project: