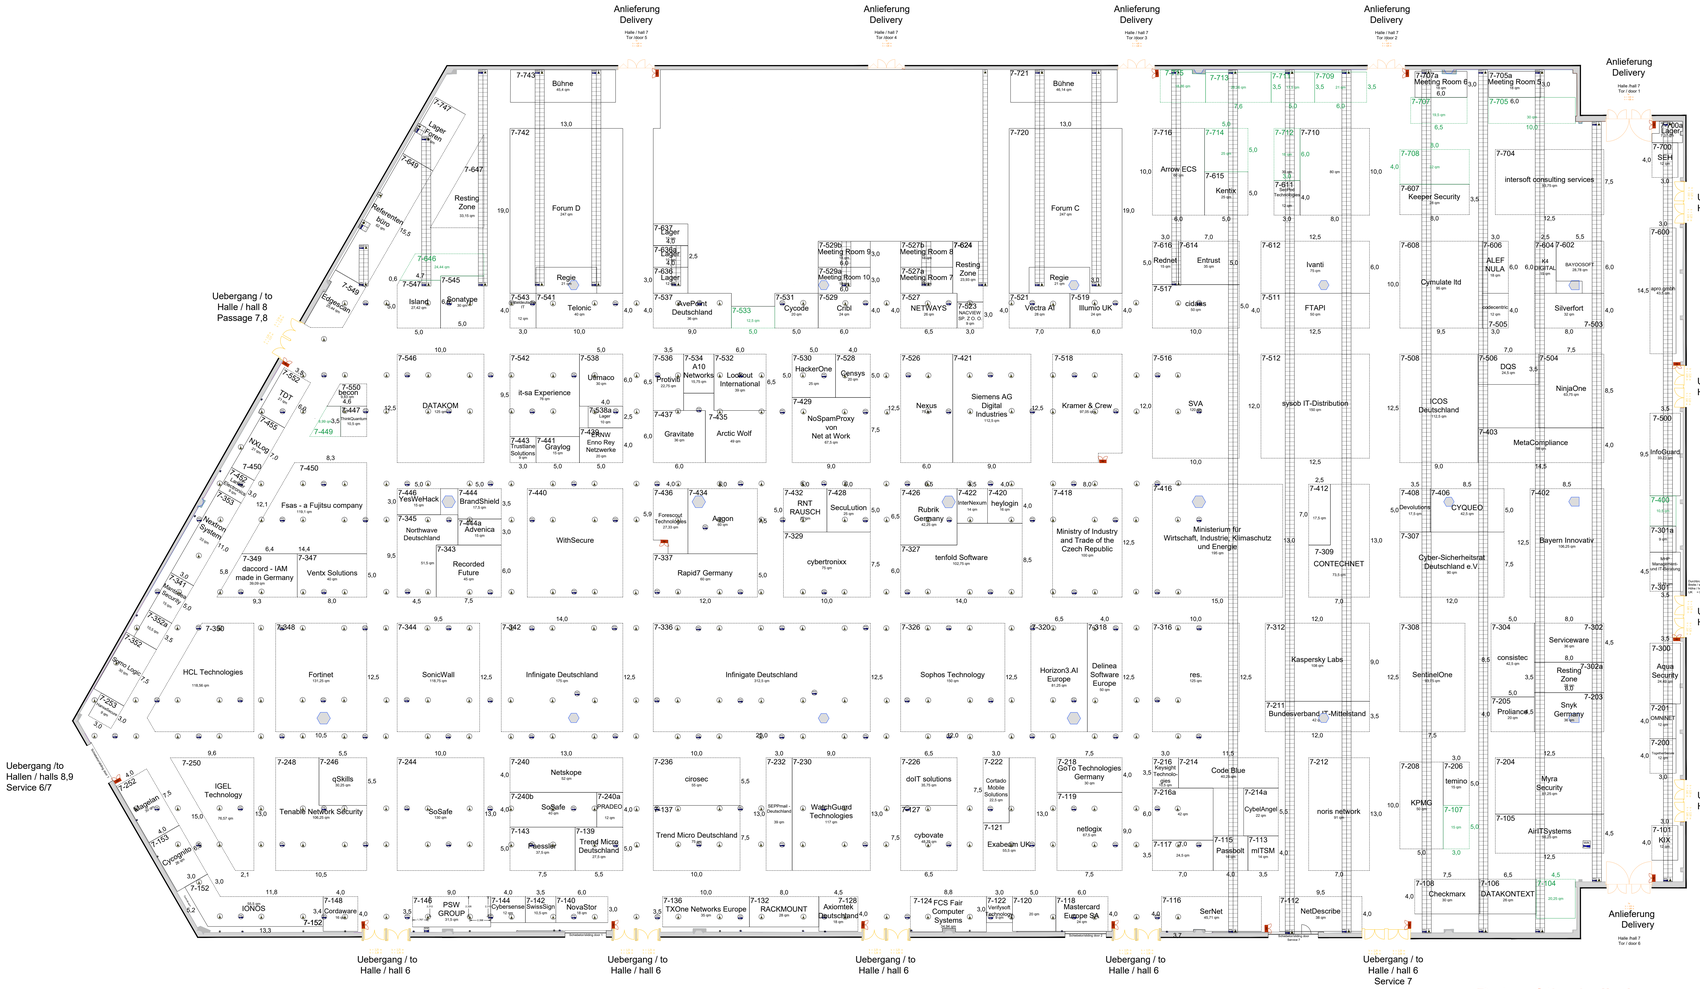


Date of the hall plan:
Datum des Hallenplans: 20.05.2025

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax (0) 911 . 86 06-42 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

# HALLE 07

it-sa Expo&Congress 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| KD-Ausstellungsfläche | | KD-Grundriss | |
| bearbeitet von: | Fa | bearbeitet von: | Ko |
| bearbeitet am: | 2024-12 | bearbeitet am: | 2024-12 |
| Massstab: | 1:250 | erstellt am: | 420 |
| Bezugspunkt: | 1186.9640411, 592.9828 | NGP-Verm | 2024_12 |
| Planquelle: | Halle 07+Legende | Rotation: | |
| Dateiname: | H07_2404_M_LT 2007 (B) V3.DWG | | |

## Messezentrum Nuernberg
## Exhibition Centre Nuremberg
## Halle 7 / Hall 7

NÜRNBERG MESSE

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical specifications |
|---|---|---|
| | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung<br>Hoehe Oberkante 2,20 m<br><br>Sperrfläche freihalten! | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment<br>Height top to edge 2.20 m<br><br>Keep restricted area clear! |
| | Versorgungsschacht fuer<br>E = Elektro<br>W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom | Supply shaft for<br>E = electricity<br>W/K = compressed air, water, sewer (waste water) and telecoms |
| | Hallenecksaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X1" = 0,64 m<br>Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m<br>Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m | Hall corner pillar<br>covered to height of 2.50 m<br>Dimension "X1" = 0.64 m<br>Dimension "X2" = min. 0.15 m / max. 0.23 m<br>Dimension "Y" = min. 0.39 m / max. 0.40 m |
| Heizungsrohre UK = 2,95 m | Heizungsrohre<br>Begrenzte Standbauhoehe 2,95 m<br>D = 0,37 m | Supply shaft for heating<br>Restricted stand height 2.95 m<br>D = 0.37 m |
| Regenwasserrohre UK = X,XX m | Regenwasserrohre<br>Begrenzte Standbauhoehe X,XX m<br>D = 0,33 m | Rainwater pipes<br>Restricted stand height X.XX m<br>D = 0.33 m |
| | Zufahrtstore der Halle<br>Tor 1 B= 4,50 m / H= 4,80 m<br>Tor 2 B= 4,00 m / H= 4,90 m<br>Tor 3 B= 4,00 m / H= 4,90 m<br>Tor 4 B= 4,00 m / H= 4,90 m<br>Tor 5 B= 4,00 m / H= 4,90 m<br>Tor 6 B= 4,50 m / H= 4,80 m<br>Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m<br>Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m<br>Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m | Access doors to the hall<br>door 1 W= 4.50 m / H= 4.80 m<br>door 2 W= 4.00 m / H= 4.90 m<br>door 3 W= 4.00 m / H= 4.90 m<br>door 4 W= 4.00 m / H= 4.90 m<br>door 5 W= 4.00 m / H= 4.90 m<br>door 6 W= 4.50 m / H= 4.80 m<br>sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48m<br>sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m<br>sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m |
| Technikraum 82 cm 503 cm 601 cm | Technikraum<br>Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m<br>Tiefe = 0,82 m | Engineering shaft<br>Restricted stand height 3.57 m<br>Depth = 0.82 m |
| | Hallenschild an Außenwand<br>Begrenzte Standbauhoehe!<br>Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m<br>Hallenschildhoehe = 1,50 m<br>(B) = 240 cm, 300 cm | Hall sign on outer wall<br>Restricted stand height!<br>Height to lower edge at least 4.30 m<br>Hall sign height = 1.50 m<br>(W) = 240 cm, 300 cm |
| | Saeulen | Pillars |
| | Hallenecksaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m<br>Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m | Hall corner pillar<br>covered to a height of 2,50m<br>Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m<br>Dimension "Y" = min. 0.46m / max. 0.46m |

Planstand 05 / 2024

## Messezentrum Nuernberg
## Exhibition Centre Nuremberg
## Halle 7 / Hall 7

NÜRNBERG MESSE

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical specifications |
|---|---|---|
| | Hallenecksaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m<br>Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m | Hall corner pillar<br>covered to a height of 2.50 m<br>Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.13 m<br>Dimension "Y" = min. 0.30 m / max. 0.52 m |
| | Hallenaußenwandsaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m<br>Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m | Hall outer wall pillar<br>covered to a height of 2.50 m<br>Dimension "X" = min. 1.24 m / max. 1.57 m<br>Dimension "Y" = min. 0.24 m / max. 0.75 m |
| | Hallenaußenwandsaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m<br>Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m | Hall outer wall pillar<br>covered to a height of 2.50 m<br>Dimension "X" = min. 0.92 m / max. 1.77 m<br>Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.51 m |
| | Hallenaußenwandsaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m<br>Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m | Hall outer wall pillar<br>covered to a height of 2.50 m<br>Dimension "X" = min. 0.33 m / max. 0.49 m<br>Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.35 m |
| WK ca. 80 cm | Versorgungsschacht fuer<br>Wasser, Kanal (Abwasser) | Supply shaft for<br>water and sewer (waste water) |
| | Versorgungsschacht fuer<br>Elektro,Telekom, Druckluft,<br><br>Versorgungsschacht mit Leerrohr | Supply shaft for<br>electricity, telecoms, compressed air<br><br>Supply with an empty conduit |
| 7 | Aufdruck der Hallennummer<br>Unterkante 5,00 m<br>Oberkante 6,00 m<br>**Aenderungen vorbehalten | Painted hall sign<br>Height of lower edge 5.00 m<br>Height of top edge 6.00 m<br>** subject to change |
| | Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m<br>Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m | Height of lower edge antenna: min. 5.14 m<br>Height of lower edge transom: 5.98 m |
| | Hallenhoehe = 5,80 m<br>(Unterkante Beleuchtung) | Hall height = 5.80m<br>(Lower edge of lights) |
| | Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden | Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor |
| | Hallenflaeche 16.410 m² | Hall floor space 16,410 m² |
| | Bodenbelastung 5.000 kg/m² | Floor weight loading 5,000 kg/m² |

Planstand 05 / 2024