NÜRNBERG MESSE

NürnbergMesse











Legenden zu den Hallengrundrissen der NürnbergMesse

Legends to the hall plans of NürnbergMesse

Stand: 11/2024





Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE








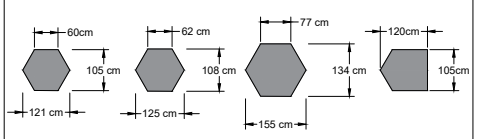

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and sewer (waste water)
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,05 m / H = 4,90 m Tor 2 B = 4,05 m / H = 4,90 m Tor 3 B = 4,05 m / H = 4,90 m Schiebetor 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m Schiebetor 2 B = 4,74 m / H = 3,39 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.05 m / H = 4.90 m Door 2 W = 4.05 m / H = 4.90 m Door 3 W = 4.05 m / H = 4.90 m Sliding door 1 W = 4.75 m / H= 3.48 m Sliding door 2 W = 4.74 m / H= 3.39 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Saeule	Pillar
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.92 m/max. 1.57 m Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 1.22 m Dimension "Y" = min. 0.39 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.83m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE








Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.64 m Dimension "Y" = min. 0.23 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.40 m/max. 1.58 m Dimension "Y" = min. 0.18 m/max. 0.30 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50 m Depth = 0.80 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for elecricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7








Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Sperrfläche freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2.20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom	Supply shaft for E = electricity W/K = compressed air, water, sewer (waste water) and telecoms
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m Dimension "X1" = 0.64 m Dimension "X2" = min. 0.15 m / max. 0.23 m Dimension "Y" = min. 0.39 m / max. 0.40 m
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2.99 m D = 0.37 m
	Regenwasserrohre Begrenzte Standbauhoehe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5.28 m - 5.36 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,50 m / H= 4,80 m Tor 2 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 3 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 4 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 5 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 6 B= 4,50 m / H= 4,80 m Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.50 m / H= 4.80 m door 2 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 3 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 4 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 5 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 6 W= 4.50 m / H= 4.80 m sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.57 m Depth = 0.82 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Saeulen	Pillars
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0.46m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7

NÜRNBERG MESSE









Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.13 m Dimension "Y" = min. 0.30 m / max. 0.52 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 1.24 m / max. 1.57 m Dimension "Y" = min. 0.24 m / max. 0.75 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.92 m / max. 1.77 m Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.51 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.33 m / max. 0.49 m Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.35 m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Elektro,Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m **Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5.14 m Height of lower edge transom: 5.98 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7A / Hall 7A

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to upper edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Hallenwuerfel Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 9,50 m Hallenschildhoehe = 2,40 m	Hall cube Restricted stand height Height of lower edge = 9.50m Hall sign height = 2.40m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 5,50 m Hallenschildhoehe = 1,20 m	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 5.50m Hall sign height = 1.20m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 2 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 3 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 4 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 5 B= 4,65 m / H= 4,76 m	Access doors to the hall door 1 W = 4.65m / H= 4.76m door 2 W = 4.65m / H= 4.76m door 3 W = 4.65m / H= 4.76m door 4 W = 4.65m / H= 4.76m door 5 W = 4.65m / H= 4.76m
	Hallenaussenwandsaeule / Hallensaeule	Hall outer wall pillar / Hall pillar
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Unterkante Antenne von Boden: 12,25 m	Height of lower edge antenna: 12.25m
	Hallenhoehe = 15,00 m (4,90 m an den Aussenwaenden) (Unterkante Decke)	Hall height = 15.00m (4.90m at outer hall walls) (Lower edge of ceiling)
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 8.850 m²	Hall floor space 8,850m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²







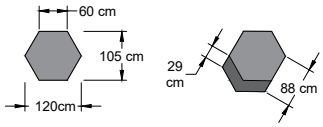



Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 8 / Hall 8

NÜRNBERG MESSE

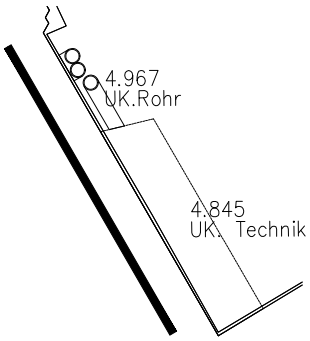
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,51 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.51 m Depth = 0.80 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.54 m / max. 0.85 m Dimension "Y" = min. 0.29 m / max. 0.47 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90 m / max. 1.30 m Dimension "Y" = min. 0.24 m / max. 0.30 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,05 m / H= 4,90 m Tor 2 B= 4,05 m / H= 4,90 m Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.05 m / H= 4.90 m door 2 W= 4.05 m / H= 4.90 m sliding door 1 W= 3.39 m / H= 3.46 m sliding door 2 W= 3.43 m / H= 3.47 m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m B = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m W = 240 cm, 300 cm
	Saeule	Pillar
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply duct for water and sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,60 m	Height of lower edge antenna: 5.60 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 4.680 m²	Hall floor space 4,680 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 9 / Hall 9


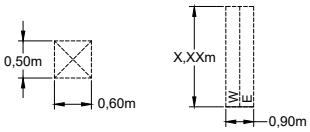






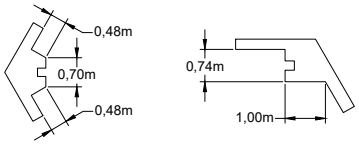
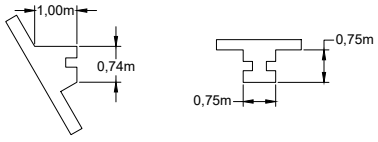
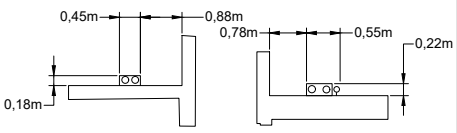
NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,79 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.79 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro,Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Versorgungsschacht Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply duct for water and sewer (waste water)
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,05 m / H= 4,90 m Tor 2 B= 4,05 m / H= 4,90 m Tor 3 B= 4,05 m / H= 4,90 m Tor 4 B= 4,05 m / H= 4,90 m Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1 B= 4.05 m / H= 4.90 m door 2 B= 4.05 m / H= 4.90 m door 3 B= 4.05 m / H= 4.90 m door 4 B= 4.05 m / H= 4.90 m Schiebetor 1 B= 3.39 m / H= 3.46 m Schiebetor 2 B= 3.43 m / H= 3.47 m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,11 m Oberkante 6,20 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.11 m Height of top edge 6.20 m ** subject to change
	Saeulen Konsole an Saeule: Unterkante 5,03 m	Pillars Console height of lower edge: 5.03 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.68 m/max. 1.00 m Dimension "Y" = min. 0,25 m/max. 0.54 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.96 m/max. 1.55 m Dimension "Y" = min. 0.29 m/max. 0.42 m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 9 / Hall 9

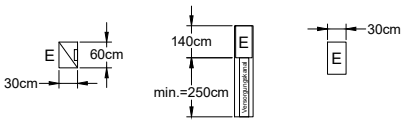
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe: - H= 4,97 m (Tiefe= 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe= 0,69 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4.97 m (depth= 0.28 m) - H= 4.85 m (depth= 0.69 m)
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe: - H= 5,59 m (Tiefe= 0,47 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5.59 m (depth= 0.47 m)
	Lüftungskanal Begrenzte Standbauhoehe: - H= 5,03 m (Breite= 0,56 m, Tiefe= 0,47 m)	Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5.03 m (width= 0.56 m, depth= 0.47 m)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,18 m	Height of lower edge antenna: 5.18m
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 10800m²	Hall area 10800m²
	Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor loading 5000 kg/m²

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 10.0 / Hall 10.0

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water, waste water
	Lastenaufzug 3.500 kg LA 1: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m LA 2: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m	Goods lift 3,500kg LA 1: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m LA 2: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m
	Hallenluefter an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 3,75 m Hoehe Oberkante = 4,66 m	Hall ventilations on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge = 3.75m Height to upper edge = 4.66m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,08 m Hoehe Oberkante mindestens 5,28 m	Hall sign Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.08m Height to upper edge at least 5.28m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,08 m / H= 3,95 m Tor 2 B= 5,11 m / H= 3,95 m	Access doors to the hall door 1 W= 5.08m / H= 3.95m door 2 W= 5.11m / H= 3.95m
	Saeule E = Elektroschaltkasten und Telefon Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule D = Druckluft in Saeule	Pillar E = distribution board with telephone Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar D = compressed air supply in pillar
	Saeule E = Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule	Pillar E = distribution board Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar
	Hallenecksaeule	Hall corner pillar
	Hallenaussenwandsaeule	Hall outer wall pillar
	Hallenlueftungsrohre bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall ventilation pipes covered to a height of 2.50m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 10.0 / Hall 10.0

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	E=Elektroschaltkasten 0,60 m x 0,30 m x 1,40 m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50 m Versorgungskanal von Boden bis UK ca. 0,20 m x 0,07 m (BxT)	E= distribution board 0,60m x 0,30m x 1,40m (w x d x h) Height to lower edge at least 2,50m Supply shaft from floor to lower edge ca. 0,20m x 0,07m (w x d)
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 4,30 m Oberkante 5,25 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 4.30m Height of top edge 5.25m ** subject to change
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m	Height of lower edge antenna: 5.26m
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,30 m (Unterkante Decke und Beleuchtung) Maximale Standbauhoehe = 4,95m (Unterkante Abhaengungen / Prerigg)	Hall height = 5.30m (Lower edge of ceiling and lights) Maximum contruction height = 4.95m (Lower edge of suspensions / preriggs)
	Hallenflaeche 6.720 m²	Hall floor space 6,720m²
	Bodenbelastung 2.000 kg/m²	Floor weight loading 2,000kg/m²

NürnbergMesse

Stand: 07/2019

Haftung und Gewährleistung:
Diese Seiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden.

Alle Informationen stellt NürnbergMesse daher ohne jegliche Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. NürnbergMesse übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der enthaltenden Informationen verursacht werden oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen.

Alle Seiten unterliegen unserem Copyright.
Nachdruck oder inhaltliche Verwertung, auch in Teilen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der NürnbergMesse GmbH.

As of: 07/2019

Liability and Warranty:
These pages were compiled with the greatest possible care. Nevertheless, no guarantee can be given for the correctness and accuracy of the information contained.

NürnbergMesse, therefore, provides all information without warranty of any kind, whether expressed or implied. In particular, NürnbergMesse assumes no liability for damage caused by the use of the information contained or in connection with the use of this information.

All pages are subject to our copyright. Reprinting or using this content, even in part, is only possible with the expressed consent of NürnbergMesse GmbH.

NürnbergMesse

Übersicht mit Quellenangaben

1. ISO 128 is an international standard (ISO), about the general principles of presentation in technical drawings, specifically the graphical representation of objects on technical drawings:

2. BSI Group, also known as the British Standards Institution is the national standards body of the United Kingdom. BSI produces technical standards on a wide range of products and services, and also supplies certification and standards-related services to businesses:

3. National Building Specification is a UK-based system of construction specification used by architects and other building professionals to describe the materials, standards and workmanship of a construction project: