





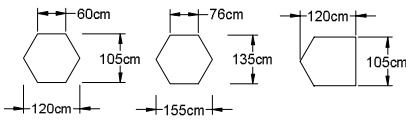





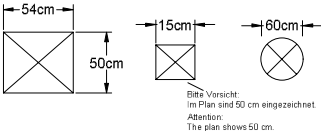




Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water and telecoms
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X1" = 0.64m Dimension "X2" = min. 0.15m / max. 0.23m Dimension "Y" = min. 0.39m / max. 0.40m
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,95 m T = 0,46 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2.95m D = 0.46m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,55 m / H= 4,77 m Tor 2 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 3 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 4 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 5 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 6 B= 4,63 m / H= 4,78 m Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.55m / H= 4.77m door 2 W= 4.07m / H= 4.86m door 3 W= 4.07m / H= 4.86m door 4 W= 4.07m / H= 4.87m door 5 W= 4.07m / H= 4.87m door 6 W= 4.63m / H= 4.78m sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.46m / max. 0.46m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85m / max. 1.13m Dimension "Y" = min. 0.30m / max. 0.52m
Stand 02/2020	Seite 1/2	Gesamt Seite 21/37

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.24m / max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.75m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m / max. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.51m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.33m / max. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.35m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m **Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: 5,10 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.10m Height of lower edge transom: 6.00m
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 07/2024	Seite 2/3	Gesamt Seite 22/37